

# **Statistische Mitteilungen = Communications statistiques**

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **70 (1979)**

Heft 2

PDF erstellt am: **29.05.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## L'année nucléaire

Le moratoire nucléaire écarté par le Conseil national, le prochain grand débat se déroulera au niveau populaire. S'ouvre donc maintenant ce que l'on pourrait appeler l'année nucléaire puisque, fin février, il conviendra de se prononcer sur l'initiative contre les centrales nucléaires et, plus tard, sur la loi révisée sur l'énergie atomique.

Pour l'heure, il faut savoir que notre pays continue d'accroître sa consommation d'électricité: +3,1 % durant l'année hydrologique 1977/78. Et la répartition de la production nous indique que 77,5 % des kWh sont fournis par les centrales hydrauliques, seulement 4,1 % par les centrales thermiques classiques et près d'un cinquième (18,4 %) par les centrales nucléaires; ces dernières, augmentant leur production de 4,2 % en un an dans le même temps que les centrales thermiques classiques, voyaient leur production baisser de 8 %.

Il est vrai aussi que, en raison de conditions hydrologiques légèrement supérieures à la moyenne et de conditions de production très favorables des centrales nucléaires, on enregistre un excédent de production: on a exporté deux fois plus d'énergie qu'on en a importé.

N'empêche que, au-delà des fluctuations annuelles de production influencées principalement par les conditions hydrologiques, il reste que la consommation ne cesse de croître. Si l'on prend en considération la longue période qui va de 1949/50 à 1977/78, le taux d'accroissement annuel moyen est de 4,93 %. En 28 ans, une seule année se signale par une baisse de consommation, l'année 1974/75, la plus dure depuis la récession économique. Depuis lors, l'accroissement fut de 0,72 % l'année suivante, de 5,2 % en 1976/77 et de 3,1 % en 1977/78.

Tout cela, ce sont des faits.

*Max Syfrig*

«Tribune de Lausanne / Le Matin», Lausanne, le 8 décembre 1978

## Statistische Mitteilungen – Communications statistiques

VSE  
UCS

### Landesindex der Konsumentenpreise – L'indice suisse des prix à la consommation

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1977	167,4	167,5	167,2	167,4	167,3	168,4	168,5	168,5	168,6	...	...	...
1977	...	...	...	...	...	...	...	...	100,0	100,2	100,1	100,3
1978	100,3	100,4	100,5	100,7	100,8	101,0	101,0	101,1	100,8	100,6	100,8	101,0

Jahresdurchschnitt 1978 (neue Basis) – Moyenne annuelle 1978 (nouvelle base): 100,7

### Mittlere Marktpreise – Prix moyens

Flüssige Brenn- und Treibstoffe – Combustibles et carburants liquides

			November 1978 Novembre 1978	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Bleibenzin <sup>1)</sup>	Benzine pure/Benzine éthylée <sup>1)</sup>	Fr./100 l	85.—	79.—	80.—
Dieselöl für strassen-motorische Zwecke <sup>2)</sup>	Carburant Diesel pour véhicules à moteur <sup>2)</sup>	Fr./100 kg	97.10	90.10	98.—
Heizöl Extraleicht <sup>2)</sup>	Huile combustible légère <sup>2)</sup>	Fr./100 kg	30.80	23.80	31.10
Heizöl Mittel <sup>2)</sup>	Huile combustible moyenne (III) <sup>2)</sup>	Fr./100 kg	19.80	18.80	27.10
Heizöl Schwer <sup>2)</sup>	Huile combustible lourde (V) <sup>2)</sup>	Fr./100 kg	17.—	16.—	24.80

<sup>1)</sup> Konsumenten-Zisternenpreise, franko Schweizer Grenze Basel, verzollt inkl. Wust, bei Bezug in einzelnen Bahnkesselwagen.

<sup>2)</sup> Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko Basel-Rheinhafen, verzollt exkl. Wust.

<sup>1)</sup> Prix citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, dédouané, ICHA compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

<sup>2)</sup> Prix pour consommateurs, franco Bâle-port, dédouané, ICHA non compris.

### Metalle – Métaux

			November 1978 Novembre 1978	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Kupfer/Wirebars <sup>1)</sup>	Cuivre (fils, barres) <sup>1)</sup>	Fr./100 kg	251.—	224.—	262.—
Thaisarco-Zinn <sup>2)</sup>	Etain (Thaisarco) <sup>2)</sup>	Fr./100 kg	2475.—	2320.—	2865.—
Blei <sup>1)</sup>	Plomb <sup>1)</sup>	Fr./100 kg	136.—	126.—	147.—
Rohzink <sup>1)</sup>	Zinc <sup>1)</sup>	Fr./100 kg	121.—	111.—	125.—
Roh-Reinaluminium für elektrische Leiter in Masseln 99,5 % <sup>3)</sup>	Aluminium en lingot pour conducteurs électriques 99,5 % <sup>3)</sup>	Fr./100 kg	280.—	280.—	280.—

<sup>1)</sup> Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 50 t.

<sup>2)</sup> Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 5 t.

<sup>3)</sup> Preis per 100 kg franko Empfangsstation bei 10 t und mehr.

<sup>1)</sup> Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 50 t.

<sup>2)</sup> Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 5 t.

<sup>3)</sup> Prix par 100 kg franco gare destinataire, par quantité de 10 t et plus.

# **Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie in der Schweiz im hydrologischen Jahr 1977/78**

Mitgeteilt vom Eidgenössischen Amt für Energiewirtschaft

Dem üblichen umfassenden Bericht vorausgehend, geben diese Mitteilung sowie die anschliessende Tabelle eine kurze Übersicht über die Erzeugung und den Verbrauch elektrischer Energie im abgelaufenen hydrologischen Jahr, das vom 1. Oktober 1977 bis 30. September 1978 dauerte. Der erwähnte ausführliche Bericht wird voraussichtlich im Bulletin SEV/VSE Nr. 10 (1979) erscheinen.

Die *Produktionsmöglichkeit der Wasserkraftwerke*, die sich aus der Wasserführung der Flüsse ergibt, war zu Beginn und am Ende des Winterhalbjahres außerordentlich hoch; die Werte sind damit jenen des Vorjahres-Winters sehr ähnlich. Im Sommerhalbjahr ergab sich eine knapp unterdurchschnittliche Erzeugungsmöglichkeit.

Die *tatsächliche Produktion der Wasserkraftwerke* betrug im Winter 1977/78 15023 GWh, das heißt 945 GWh oder 6,7% mehr als im Winter des Vorjahrs. Im Sommer 1978 betrug sie 18603 GWh, das sind 3099 GWh oder 14,3% weniger als im Sommer 1977.

Die *Speicherbecken* waren zu Beginn des Berichtsjahres zu 93% gefüllt, Ende März enthielten sie 27% und Ende April noch 13% des Speichervermögens. Der höchste Stand der Speichervorräte wurde mit 95% in der zweiten Septemberhälfte erreicht.

Die *Elektrizitätserzeugung der Kernkraftwerke* hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 4,2% erhöht und erreichte 7969 GWh. In der erneuten Zunahme kommt die hohe Zuverlässigkeit der drei in Betrieb stehenden Anlagen zum Ausdruck.

Die *Erzeugung der konventionell-thermischen Kraftwerke* betrug 1779 GWh. Das sind 155 GWh oder 8,0% weniger als im Vorjahr.

An der *gesamten Erzeugung* elektrischer Energie im Inland sind damit die Wasserkraftwerke mit 77,5%, die Kernkraftwerke mit 18,4% und die konventionell-thermischen Kraftwerke mit 4,1% beteiligt. Nach Abzug von 1284 GWh für den Betrieb der Speicherpumpen ergibt sich eine verfügbare Inlandproduktion von 42090 GWh, die um 4,6% unter dem Vergleichswert des Vorjahres liegt.

Der *Landesverbrauch* weist eine Zunahme von 3,1% auf. Die einzelnen Verbrauchergruppen zeigen die folgende Entwicklung:

- Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungen	+ 5,0 %
- Industrie insgesamt	+ 1,4 %
- Bahnen	+ 1,5 %

Im *Energieverkehr mit dem Ausland* kommt die ihm zugesetzte Ausgleichsfunktion zum Ausdruck. Die günstigen Produktionsbedingungen im Winterhalbjahr ergaben einen Produktionsüberschuss von 1933 GWh, der aus Exporten von 5938 GWh und Importen von 4005 GWh resultierte. Im Sommerhalbjahr haben die annähernd durchschnittlichen hydraulischen Produktionsbedingungen zu einem Überschuss von 4911 GWh geführt gegenüber 8241 GWh im Vorjahressommer. Für das ganze Berichtsjahr ergibt sich damit bei Exporten von 12852 GWh und Importen von 6008 GWh ein Exportüberschuss von 6844 GWh.

# **Production et consommation d'énergie électrique en Suisse pendant l'année hydrologique 1977/78**

Communiqué par l'Office fédéral de l'économie énergétique

Le présent communiqué et le tableau ci-après donnent un premier aperçu de la production et de la consommation d'énergie électrique pendant l'année hydrologique comprise entre le 1<sup>er</sup> octobre 1977 et le 30 septembre 1978. Le compte rendu complet paraîtra probablement dans le Bulletin N° 10 (1979).

La *productibilité des centrales hydrauliques*, issue des débits naturels, a été exceptionnellement élevée au début et à la fin du semestre d'hiver, de sorte que les résultats sont relativement proches de ceux du semestre d'hiver précédent. Pour le semestre d'été, on enregistre une productibilité légèrement inférieure à la moyenne.

La *production effective des centrales hydrauliques* s'est élevée à 15023 GWh au cours de l'hiver 1977/78, c'est-à-dire 945 GWh ou 6,7% de plus que pendant l'hiver précédent. En été 1978, elle a atteint 18603 GWh, soit 3099 GWh ou 14,3% de moins que durant l'été 1977.

Au début de l'année, les *bassins d'accumulation* étaient remplis au 93% de leur capacité d'accumulation. Ce taux passait à 27% à fin mars et à 13% à fin avril. Les réserves accumulées ont atteint leur maximum au cours de la seconde moitié de septembre avec un taux de remplissage de 95%.

La *production des centrales nucléaires* s'est encore accrue de 4,2% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7969 GWh. Ce nouveau record met en relief la grande fiabilité des trois installations en service.

La *production des centrales thermiques classiques* s'est élevée à 1779 GWh, soit 155 GWh ou 8% de moins que durant l'exercice précédent.

La *part des différents modes de production* à la production totale du pays a été la suivante: centrales hydrauliques: 77,5%; centrales nucléaires: 18,4%; centrales thermiques classiques: 4,1%. Après déduction de 1284 GWh pour le pompage d'accumulation, la production du pays s'est élevée à 42090 GWh, soit 4,6% de moins que durant l'exercice écoulé.

La *consommation du pays* accuse un accroissement de 3,1%. Pour les divers groupes de consommation, l'évolution a été la suivante:

- Usages domestiques, artisanat, agriculture et services	+ 5,0 %
- Industrie	+ 1,4 %
- Chemins de fer	+ 1,5 %

Les *mouvements d'énergie à travers la frontière* reflètent bien leur fonction de compensation. Durant le semestre d'hiver, les conditions favorables de production engendrèrent une production excédentaire de 1933 GWh, résultant de 5938 GWh exportés et de 4005 GWh importés. Pour le semestre d'été, les conditions de production hydraulique relativement proches de la moyenne ont engendré un excédent de production de 4911 GWh contre 8241 GWh l'été précédent. L'ensemble de l'exercice se solde par un surplus des exportations de 6844 GWh, résultant de 12852 GWh exportés et de 6008 GWh importés.

## Erzeugung und Verbrauch im hydrologischen Jahr 1977/78

(Winterhalbjahr: 1. Oktober 1977 bis 31. März 1978. Sommerhalbjahr: 1. April bis 30. September 1978)

### Production et consommation pendant l'année hydrologique 1977/78

(Hiver: 1er octobre 1977 au 31 mars 1978. Eté: 1er avril au 30 septembre 1978)

Tabelle I


Tableau I

			Gesamte Schweiz			Veränderung gegenüber Vorjahr					
	Winter	Sommer	Jahr	Winter	Sommer	Jahr	Winter	Sommer	Jahr		
	in GWh			in GWh			in %				
Ensemble de la Suisse				Différence par rapport à l'année précédente							
Hiver	Eté	Année		Hiver	Eté	Année	Hiver	Eté	Année		
	en GWh			en GWh			en %				
<b>1. Erzeugung</b>											
Hydraulische Kraftwerke davon: Erzeugung aus Speicherwasser im Winterhalbjahr	15 023	18 603	33 626	+ 945	- 3099	- 2154	+ 6,7	- 14,3	- 6,0	Centrales hydrauliques	
Konventionell-thermische Kraftwerke	5 660	432	1 779	+ 810	- 50	- 105	+ 16,7	- 3,6	- 19,6	dont: Production du semestre provenant d'accumulation saisonnière	
Kernkraftwerke	1 347	3 503	7 969	+ 106	+ 217	+ 217	+ 323	+ 2,4	+ 6,6	Centrales thermiques classiques	
Abzü ziehen:	4 466									Centrales nucléaires	
Verbrauch der Speicherpumpen	315	969	1 284	+ 56	- 13	+ 43	+ 21,6	- 1,3	+ 3,5	à déduire: pompage d'accumulation	
Landeserzeugung total)	20 521	21 569	42 090	+ 945	- 2974	- 2029	+ 4,8	- 12,1	- 4,6	Production totale du pays <sup>1)</sup>	
Einfuhr	4 005	2 003	6 008	+ 454	+ 786	+ 1240	+ 12,8	+ 64,6	+ 26,0	Importation	
Total Erzeugung und Einfuhr	24 526	23 572	48 098	+ 1399	- 2188	- 789	+ 6,0	- 8,5	- 1,6	Production et importation	
<b>2. Verbrauch</b>											
Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungen	10 260	8 773	19 033	+ 553	+ 359	+ 912	+ 5,7	+ 4,3	+ 5,0	Usages domestiques, artisanat, agriculture et services	
Industrie	5 611	5 452	11 063	+ 145	+ 6	+ 151	+ 2,7	+ 0,1	+ 1,4	Industrie	
davon: Allgemeine Industrie	3 521	3 272	6 793	+ 87	+ 21	+ 108	+ 2,5	+ 0,6	+ 1,6	dont: Industrie en général	
Elektrochemie, Elektrometallurgie und Elektrothermie	2 083	2 134	4 217	+ 60	- 8	+ 52	+ 3,0	- 0,4	+ 1,2	Applications électrochimiques, électrométallurgiques et électrothermiques	
Elektrokessel	7	46	53	- 2	- 7	- 9	- 22,2	- 13,2	- 14,3	Chaudières électriques	
Bahnen	1 053	970	2 023	+ 18	+ 11	+ 29	+ 1,7	+ 1,1	+ 1,5	Chemins de fer	
Verluste	1 664	1 463	3 127	+ 1	- 20	- 19	+ 0,1	- 1,3	- 0,6	Perthes	
Landesverbrauch total <sup>2)</sup>	18 588	16 658	35 246	+ 717	+ 356	+ 1073	+ 4,0	+ 2,2	+ 3,1	Consommation totale du pays <sup>2)</sup>	
Ausfuhr	5 938	6 914	12 852	+ 682	- 2544	- 1862	+ 13,0	- 26,9	- 12,7	Exportation	
Total Verbrauch und Ausfuhr	24 526	23 572	48 098	+ 1399	- 2188	- 789	+ 6,0	- 8,5	- 1,6	Consommation et exportation	

1) Nach Abzug der Speicherpumpen.  
2) Ohne den Verbrauch der Speicherpumpen.

1) Après déduction de l'énergie consommée pour le pompage d'accumulation.  
2) Sans l'énergie consommée pour le pompage d'accumulation.

## Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

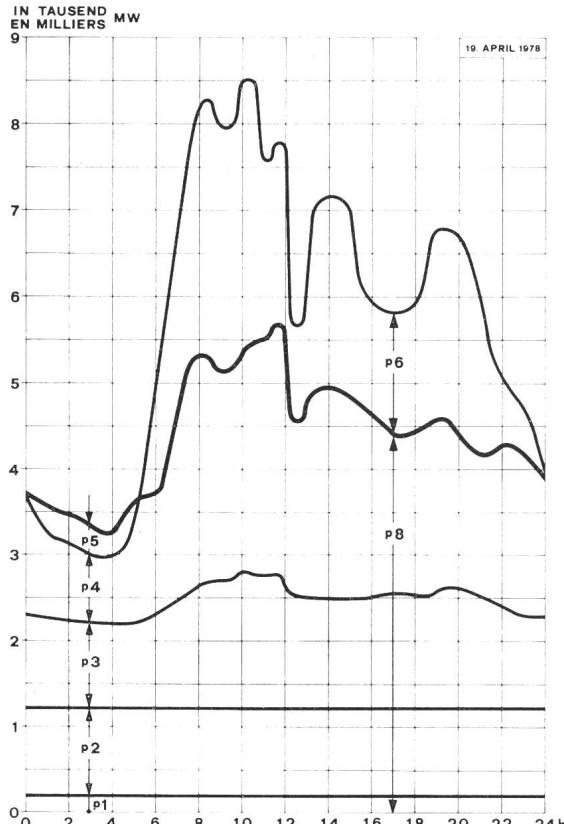

**1. Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 19. April 1978**

**A. Verfügbare Leistung**

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel Saison Speicherwerke, 95 % der Ausbauleistung Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung

MW  
1240  
7460  
1640  
—  
10340

Total verfügbar

—

**B. Aufgetretene Höchstleistungen**

Gesamtabgabe  
Landesverbrauch  
mit Speicherpumpen  
ohne Speicherpumpen  
Einfuhrüberschuss  
Ausfuhrüberschuss  
Speicherpumpen

MW  
8534  
5709  
5700  
348  
3102  
9

**C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)**

$P_1$  Konv.-therm. Kraftwerke  
 $P_2$  Kernkraftwerke  
 $P_3$  Laufwerke  
 $P_4$  Speicherwerke  
 $P_5$  Einfuhrüberschuss  
 $P_6$  Ausfuhrüberschuss  
 $P_7$  Speicherpumpen  
 $P_8$  Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

**1. Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 19 avril 1978**

**A. Puissance disponible**

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée Excédent d'importation au moment de la pointe

MW  
1240  
7460  
1640  
—  
10340

Total de la puissance disponible

—


**B. Puissances maxima effectives**

Fourniture totale  
Consommation du pays  
avec pompage d'accumulation  
sans pompage d'accumulation  
Excédent d'importation  
Excédent d'exportation  
Pompage d'accumulation

MW  
8534  
5709  
5700  
348  
3102  
9

**C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)**

$P_1$  Centrales therm.-class.  
 $P_2$  Centrales nucl.  
 $P_3$  Centrales au fil de l'eau  
 $P_4$  Centrales à accumulation  
 $P_5$  Excédent d'importation  
 $P_6$  Excédent d'exportation  
 $P_7$  Pompage d'accumulation  
 $P_8$  Consom. du pays sans pompage d'accumulation

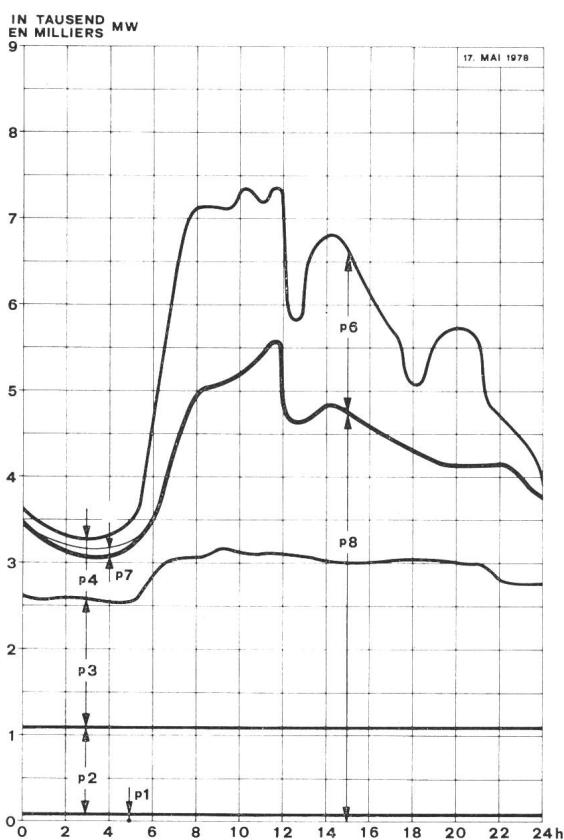

**Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 17. Mai 1978**

**A. Verfügbare Leistung**

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel Saison Speicherwerke, 95 % der Ausbauleistung Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung

MW  
1780  
7290  
1640  
—  
10710

Total verfügbar

—

**B. Aufgetretene Höchstleistungen**

Gesamtabgabe  
Landesverbrauch  
mit Speicherpumpen  
ohne Speicherpumpen  
Einfuhrüberschuss  
Ausfuhrüberschuss  
Speicherpumpen

MW  
7375  
5596  
5588  
—  
2160  
118

**C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)**

$P_1$  Konv.-therm. Kraftwerke  
 $P_2$  Kernkraftwerke  
 $P_3$  Laufwerke  
 $P_4$  Speicherwerke  
 $P_5$  Einfuhrüberschuss  
 $P_6$  Ausfuhrüberschuss  
 $P_7$  Speicherpumpen  
 $P_8$  Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

**Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 17 mai 1978**

**A. Puissance disponible**

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée Excédent d'importation au moment de la pointe

MW  
1780  
7290  
1640  
—  
10710

Total de la puissance disponible

—

**B. Puissances maxima effectives**


Fourniture totale  
Consommation du pays  
avec pompage d'accumulation  
sans pompage d'accumulation  
Excédent d'importation  
Excédent d'exportation  
Pompage d'accumulation

MW  
7375  
5596  
5588  
—  
2160  
118

**C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)**

$P_1$  Centrales therm.-class.  
 $P_2$  Centrales nucl.  
 $P_3$  Centrales au fil de l'eau  
 $P_4$  Centrales à accumulation  
 $P_5$  Excédent d'importation  
 $P_6$  Excédent d'exportation  
 $P_7$  Pompage d'accumulation  
 $P_8$  Consom. du pays sans pompage d'accumulation

## Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

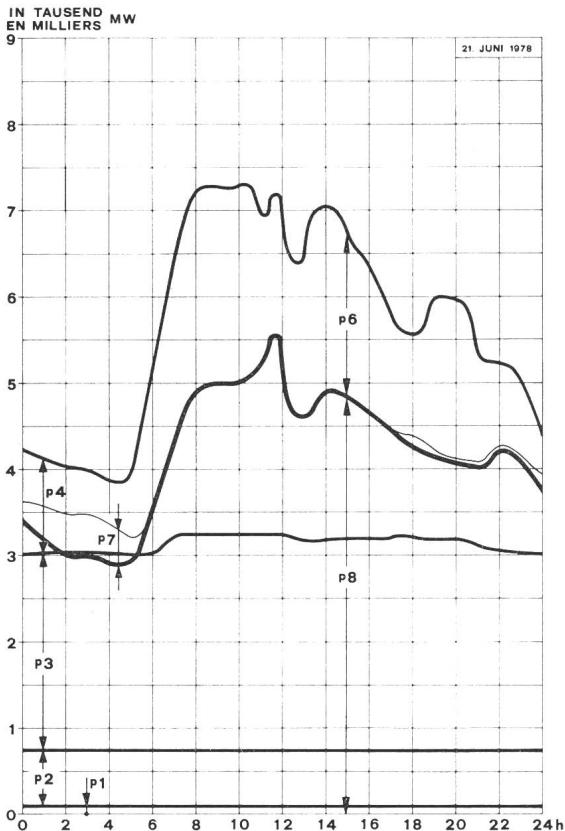

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 21. Juni 1978

**A. Verfügbar Leistung**

	MW	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	2410	MW
Saisonpeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290	
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung	1640	
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—	
Total verfügbar	11340	

**B. Aufgetretene Höchstleistungen**

Gesamtabgabe	7194	MW
Landesverbrauch mit Speicherpumpen	5577	
ohne Speicherpumpen	5529	
Einfuhrüberschuss	—	
Ausfuhrüberschuss	2306	
Speicherpumpen	475	

**C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)**

- P<sub>1</sub> Konv.-therm. Kraftwerke
- P<sub>2</sub> Kernkraftwerke
- P<sub>3</sub> Laufwerke
- P<sub>4</sub> Speicherwerke
- P<sub>5</sub> Einfuhrüberschuss
- P<sub>6</sub> Ausfuhrüberschuss
- P<sub>7</sub> Speicherpumpen
- P<sub>8</sub> Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 21 juin 1978

**A. Puissance disponible**


Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	2410	MW
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290	
Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée	1640	
Excédent d'importation au moment de la pointe	—	
Total de la puissance disponible	11340	

**B. Puissances maxima effectives**

Fourniture totale	7194	MW
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	5577	
sans pompage d'accumulation	5529	
Excédent d'importation	—	
Excédent d'exportation	2306	
Pompage d'accumulation	475	

**C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)**

- P<sub>1</sub> Centrales therm.-class.
- P<sub>2</sub> Centrales nucl.
- P<sub>3</sub> Centrales au fil de l'eau
- P<sub>4</sub> Centrales à accumulation
- P<sub>5</sub> Excédent d'importation
- P<sub>6</sub> Excédent d'exportation
- P<sub>7</sub> Pompage d'accumulation
- P<sub>8</sub> Consom. du pays sans pompage d'accumulation

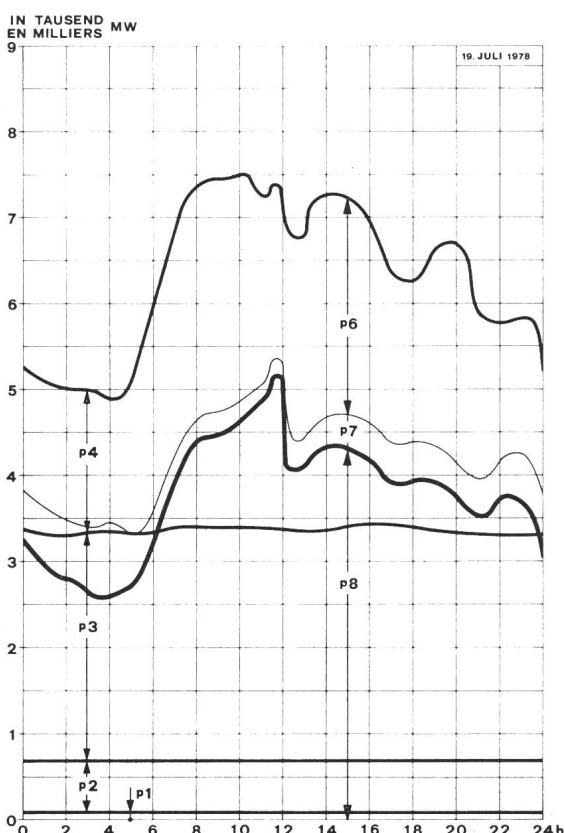

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 19. Juli 1978

**A. Verfügbar Leistung**

	MW	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	2650	MW
Saisonpeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290	
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung	1640	
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—	
Total verfügbar	11580	

**B. Aufgetretene Höchstleistungen**

Gesamtabgabe	7505	MW
Landesverbrauch mit Speicherpumpen	5378	
ohne Speicherpumpen	5171	
Einfuhrüberschuss	—	
Ausfuhrüberschuss	2706	
Speicherpumpen	818	

**C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)**

- P<sub>1</sub> Konv.-therm. Kraftwerke
- P<sub>2</sub> Kernkraftwerke
- P<sub>3</sub> Laufwerke
- P<sub>4</sub> Speicherwerke
- P<sub>5</sub> Einfuhrüberschuss
- P<sub>6</sub> Ausfuhrüberschuss
- P<sub>7</sub> Speicherpumpen
- P<sub>8</sub> Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 19 juillet 1978

**A. Puissance disponible**

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	2650	MW
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290	
Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée	1640	
Excédent d'importation au moment de la pointe	—	
Total de la puissance disponible	11580	


**B. Puissances maxima effectives**

Fourniture totale	7505	MW
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	5378	
sans pompage d'accumulation	5171	
Excédent d'importation	—	
Excédent d'exportation	2706	
Pompage d'accumulation	818	

**C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)**

- P<sub>1</sub> Centrales therm.-class.
- P<sub>2</sub> Centrales nucl.
- P<sub>3</sub> Centrales au fil de l'eau
- P<sub>4</sub> Centrales à accumulation
- P<sub>5</sub> Excédent d'importation
- P<sub>6</sub> Excédent d'exportation
- P<sub>7</sub> Pompage d'accumulation
- P<sub>8</sub> Consom. du pays sans pompage d'accumulation

## Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

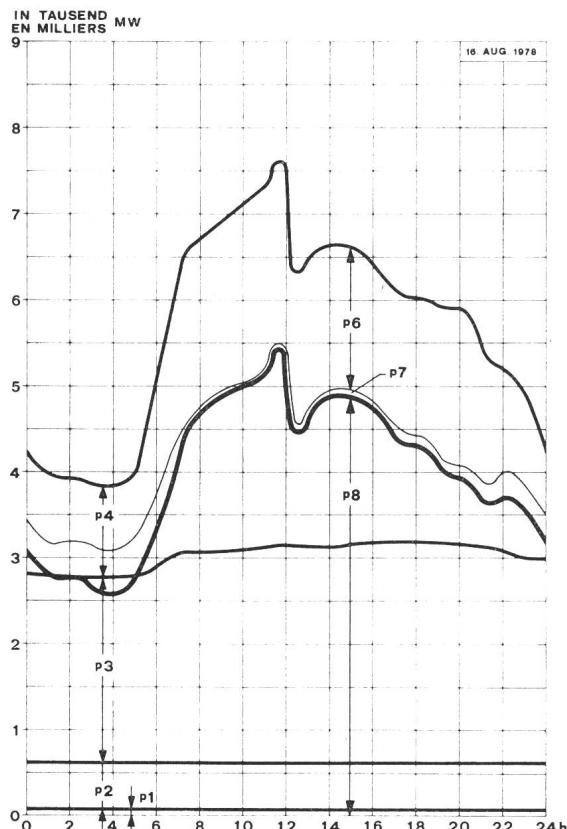

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 16. August 1978

### A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel  
Saison Speicherwerke, 95 % der Ausbauleistung  
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung  
Einführüberschuss zur Zeit der Höchstleistung

MW  
2410  
7290  
1640  
—  
11340

Total verfügbar

### B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamt abgabe  
Landesverbrauch mit Speicherpumpen  
ohne Speicherpumpen  
Einführüberschuss  
Ausführüberschuss  
Speicherpumpen

MW  
7612  
5516  
5450  
—  
2102  
528

### C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

$P_1$  Konv.-therm. Kraftwerke  
 $P_2$  Kernkraftwerke  
 $P_3$  Laufwerke  
 $P_4$  Speicherwerke  
 $P_5$  Einführüberschuss  
 $P_6$  Ausführüberschuss  
 $P_7$  Speicherpumpen  
 $P_8$  Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 16 août 1978

### A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels  
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible  
Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée  
Excédent d'importation au moment de la pointe

MW  
2410  
7290  
1640  
—  
11340

Total de la puissance disponible


### B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale  
Consommation du pays avec pompage d'accumulation sans pompage d'accumulation  
Excédent d'importation  
Excédent d'exportation  
Pompage d'accumulation

MW  
7612  
5516  
5450  
—  
2102  
528

### C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

$P_1$  Centrales therm.-class.  
 $P_2$  Centrales nucl.  
 $P_3$  Centrales au fil de l'eau  
 $P_4$  Centrales à accumulation  
 $P_5$  Excédent d'importation  
 $P_6$  Excédent d'exportation  
 $P_7$  Pompage d'accumulation  
 $P_8$  Consom. du pays sans pompage d'accumulation

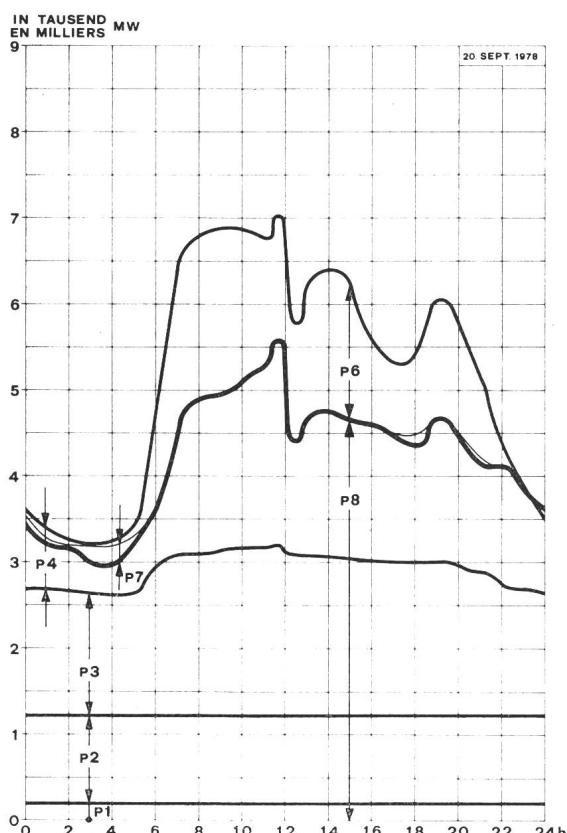

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 20. September 1978

### A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel  
Saison Speicherwerke, 95 % der Ausbauleistung  
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, installierte Leistung  
Einführüberschuss zur Zeit der Höchstleistung

MW  
2270  
7290  
1640  
—  
11200

Total verfügbar

### B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamt abgabe  
Landesverbrauch mit Speicherpumpen  
ohne Speicherpumpen  
Einführüberschuss  
Ausführüberschuss  
Speicherpumpen

MW  
7037  
5594  
5573  
—  
1884  
238

### C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

$P_1$  Konv.-therm. Kraftwerke  
 $P_2$  Kernkraftwerke  
 $P_3$  Laufwerke  
 $P_4$  Speicherwerke  
 $P_5$  Einführüberschuss  
 $P_6$  Ausführüberschuss  
 $P_7$  Speicherpumpen  
 $P_8$  Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 20 septembre 1978

### A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels  
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible  
Centrales thermiques- class. et nucléaires, puissance installée  
Excédent d'importation au moment de la pointe

MW  
2270  
7290  
1640  
—  
11200

Total de la puissance disponible

### B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale  
Consommation du pays avec pompage d'accumulation sans pompage d'accumulation  
Excédent d'importation  
Excédent d'exportation  
Pompage d'accumulation

MW  
7037  
5594  
5573  
—  
1884  
238

### C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

$P_1$  Centrales therm.-class.  
 $P_2$  Centrales nucl.  
 $P_3$  Centrales au fil de l'eau  
 $P_4$  Centrales à accumulation  
 $P_5$  Excédent d'importation  
 $P_6$  Excédent d'exportation  
 $P_7$  Pompage d'accumulation  
 $P_8$  Consom. du pays sans pompage d'accumulation

## Erzeugung und Abgabe elektrischer Energie durch die schweizerischen Elektrizitätswerke der Allgemeinversorgung

Mitgeteilt vom Eidgenössischen Amt für Energiewirtschaft und vom VSE.

Die Statistik umfasst die Erzeugung der Elektrizitätswerke für Elektrizitätsabgabe an Dritte. Nicht inbegriffen ist also die Erzeugung der Selbstproduzenten, d. h. der bahn- und industrieerzeugen Kraftwerke für den eigenen Bedarf.

## Production et distribution d'énergie électrique par les entreprises suisses d'électricité livrant de l'électricité à des tiers

Communiqué par l'Office fédéral de l'économie énergétique et de l'UCS.

La présente statistique concerne uniquement les entreprises d'électricité livrant de l'électricité à des tiers. Elle ne comprend donc pas la part de l'électricité produite par les entreprises ferroviaires et industriels (autoproducteurs) qui est consommée directement par les entreprises.

	Erzeugung und Bezug – Production et achats												Speicherung – Accumulation											
	Hydraulische Erzeugung	Konventionelle thermische Erzeugung			Erzeugung der Kernkraftwerke			Total Erzeugung	Bezug von den Selbstproduzenten	Abzuziehen: Verbrauch der Speicher-pumpen	Total Erzeugung und Bezus, Pumpenergie abgezogen	Veränderung	+ Einfuhr – Ausfuhr-überschuss	Inlandsgade	Inhalt der Speicherbecken am Monatsende				Änderung im Berichtsmonat – Entnahme + Auffüllung					
		Production hydraulique	Production thermique classique	Production nucléaire	Production totale	Achats aux auto-producteurs	A d'duire: Pompe, d'accumulation						Difference Produktion totale, et achats, pompage dedukt	Fournitures dans le pays	Contenu des bassins d'accumulation à la fin du mois	Variations pendant le mois – vidange + remplissage								
in GWh (Millionen kWh) – en GWh (millions de kWh)																								
	1 1976	2 1977	3 1976	4 1977	5 1976	6 1977	7 1977	8 1976	9 1977	10 1976	11 1977	12 1976	13 1977	14 1977	15 1976	16 1977	17 1977	18 1977	19 1977	20 1976	21 1977	22 1976	23 1977	
Oktobre	2116	2091	209	175	756	3081	3024	118	144	124	103	3075	3065	- 0,3	- 469	- 363	2606	2702	7262	7961	+ 419	+ 201		
November	2314	208	190	192	733	2910	3239	74	108	30	52	2954	3295	+ 11,5	- 132	- 372	2822	2923	6549	7085	- 713	- 876		
Dezember	2055	2192	190	180	722	2967	3132	93	102	14	50	3046	3184	+ 4,5	- 58	- 130	2988	3054	5494	6066	- 1055	- 1019		
1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1978		
Januar	2102	2414	224	170	755	764	3081	3348	67	102	13	30	3135	3420	+ 9,1	- 119	- 284	3016	3136	4218	4620	- 1276	- 1446	
Februar	1967	2169	160	165	686	693	2813	3027	59	78	37	35	2825	3070	+ 8,3	- 193	- 220	2642	2850	3257	3402	- 961	- 1218	
März	2488	2376	120	147	750	758	3358	3281	127	93	36	40	3449	3334	- 3,3	- 613	- 407	2836	2927	2203	2305	- 1054	- 1097	
April	2331	2428	105	77	730	702	3166	3207	75	77	45	26	3196	3258	+ 1,9	- 590	- 558	2606	2700	1573	1101	- 630	- 1204	
Mai	2951	2494	53	3	716	705	3720	3202	224	179	158	83	3796	3298	- 12,9	- 1295	- 690	2491	2608	2429	1306	+ 856	+ 205	
Juni	3434	3067	1	1	454	484	3889	3552	243	239	214	144	3918	3647	- 6,9	- 1473	- 1086	2445	2561	4464	3188	+ 2035	+ 1882	
Juli	3786	3100	1	1	375	506	4162	3607	260	267	288	331	4134	3543	- 14,3	- 1808	- 1191	2326	2352	6869	5408	+ 2405	+ 2220	
August	3743	2988	13	12	306	403	4062	3403	192	192	192	238	4062	3383	- 16,7	- 1661	- 948	2401	2435	7865	7043	+ 996	+ 1635	
September	2859	1968	144	102	705	703	3708	2773	194	187	72	134	3830	2826	- 26,2	- 1204	- 234	2626	2592	7760	7133 <sup>1)</sup>	- 105	+ 90	
Oktober	2091	1877	175	184	758	766	3024	2827	144	105	103	83	3065	2849	- 7,0	- 363	- 15	2702	2834	7961	6923	+ 201	- 210	
November	2314	192	192	180	733	760	3239	3132	108	102	52	50	3295	3184	- 130	- 372	- 3054	2923	2933	7085	6066	- 1019	- 1019	
Dezember	2192																							
Winter-Semestre	12739	13556	1111	1029	4360	4466	18210	19051	538	627	254	310	18494	19368	+ 4,7	- 1584	- 1776	16910	17592					
Sommer-Semestre	19104	16045	317	196	3286	3503	22707	19744	1188	1167	969	956	22926	19955	- 13,0	- 8031	- 4707	14895	15248					
Hydrolog. Jahr	31843	29601	1428	1225	7646	7969	40917	38795	1726	1794	1223	1266	41420	39323	- 5,1	- 9615	- 6483	31805	32840					
1. Quartal	6557	6959	504	482	2191	9252	9656	253	273	86	105	9419	9824	+ 4,3	- 925	- 911	8494	8913						
2. Quartal	8716	7989	159	81	1900	10775	9961	542	495	253	10203	10900	- 11,5	- 3358	- 2334	7542	7379							
3. Quartal	10388	8056	158	115	1386	11932	9783	646	672	552	703	12026	9752	- 18,9	- 4673	- 2373	7353	8679						
4. Quartal	6597	547			2251	9395	354			205	9544													
Kalender-Jahr	32258		1368		7728	41354			1795		1260		41889											

<sup>1)</sup> Speichervermögen Ende September 1978: 7860 Millionen kWh.

Inlandabgabe – Fourniture dans le pays												Ausfuhr					
Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft und Dienst- leistungen	Industrie			Total Industrie			Bahnen			Verluste			Total	Ver- ände- rung			
	Allgemeine Industrie	Elektrochemie, Elektro- metallurgie und Elektrothermie	Elektrokessel <sup>1)</sup>	Industrie total	Chemin de fer	Pertes	Total	Diffe- rence									
Usages domestiques, artisanat, agriculture et services	Industrie en général	Electrochimie, électro- métallurgie et électrothermie	Chaudières électriques <sup>2)</sup>	Industrie total	Chemin de fer	Pertes	Total	Diffe- rence	in GWh – en kWh	Ausfuhr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Einfuhr		
1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1976	1976	1977	1976	1977	1976	21 1977		
1437	1506	525	538	280	285	1	–	806	823	137	142	226	231	2606	458		
1587	1671	545	553	296	302	–	–	841	855	146	148	248	249	2822	627		
1721	1766	543	558	317	324	–	–	860	882	148	152	259	254	2988	823		
1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1977	1977	1978	1977	1978	1977	1978		
Oktöber November Dezember	Octobre Novembre Décembre	Janvier Février März	Avril Mai Mai Juni	1748	1839	547	565	325	332	1	–	873	897	145	147	250	
		1485	1654	515	287	296	–	–	777	811	132	139	248	246	2642	748	
		1565	1667	536	549	330	302	1	–	867	851	153	155	251	254	2836	559
		1441	1497	509	533	296	309	–	–	805	842	126	134	234	227	2700	1156
		1364	1463	498	505	284	295	7	2	789	802	119	129	219	214	2491	966
		1349	1440	517	536	236	241	4	5	757	782	115	120	224	219	2445	1042
		1280	1331	470	468	229	212	8	7	707	687	118	119	221	215	2352	963
		1355	1384	473	478	221	225	10	7	704	710	128	129	214	212	2401	966
		1439	1483	535	476	294	285	6	2	835	763	140	141	212	205	2626	1027
		1506	1615	538	549	285	291	–	–	823	840	142	146	231	233	2702	1474
		1671	1766	553	558	302	324	–	–	855	148	148	152	249	254	2923	975
		9543	10103	3186	3278	1835	1841	3	–	5024	5119	861	883	1482	1487	16910	1292
		8228	8598	3002	2996	1560	1567	35	23	4597	4586	746	772	1324	1292	14895	1478
		17771	18701	6188	6274	3395	3408	38	23	9621	9705	1607	1655	2806	2779	31805	14270
		Winterhalbjahr	Semestre d'hiver													14208	
		Sommerhalbjahr	Semestre d'été														
		Hydrolog. Jahr	Année hydrologique														
		1.	Quartal														
		2.	Quartal														
		3.	Quartal														
		4.	Quartal														
		Kalenderjahr	Année civile														
		17969	6224														

1. Quartal  
2. Quartal  
3. Quartal  
4. Quartal  
Kalenderjahr

1) Mit einer Anschlussleistung von 250 kW und mehr und mit brennstoffgefueuter Ersatzanlage.

1) D'une puissance de 250 kW et plus et doublees d'une chaudiere à combustible.

## Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz

### Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

Mitgeteilt vom Eidgenössischen Amt für Energiewirtschaft.  
Die nachstehenden Angaben beziehen sich sowohl auf die Erzeugung der Elektrizitätswerke der Allgemeinversorgung wie der bahn- und industrieigene Kraftwerke (Selbstproduzenten).

Communiqué par l'Office fédéral de l'économie énergétique.  
Les chiffres ci-dessous concernent à la fois les entreprises d'électricité livrant de l'électricité à des tiers et les entreprises ferroviaires et industrielles (autoproducteurs).

		Erzeugung – Production												Speicherung – Accumulation																			
		Hydraulische Erzeugung			Konventionelle thermische Erzeugung			Erzeugung der Kernkraftwerke			Total Erzeugung			Abzu ziehen: Verbrauch der Speicher-pumpen			Total Erzeugung Pumpenergie abgezogen			Veränderung			Inhalt der Speicherbecken am Monatsende										
		Production hydraulique	Production thermique classique	Production nucléaire	Production totale	Production totale	A déduire: Pompeage d'accumulation	Production totale, pompage déduit	Differenz	Solde importateur + exportateur —	Consumption du pays	Contenu des bassins d'accumulation à la fin du mois	Variations pendant le mois — vidange + remplissage																				
in GWh (Millionen kWh) – en GWh (millions de kWh)																																	
		1 1976	2 1977	3 1976	4 1977	5 1976	6 1977	7 1976	8 1977	9 1976	10 1977	11 1976	12 1977	13 1976	14 1976	15 1977	16 1976	17 1977	18 1976	19 1977	20 1976	21 1977											
Okttober	Octobre	2408	2422	256	224	756	3420	3404	125	104	3295	3300	+ 0,2	- 497	- 400	2798	2900	7484	8213	+ 444	+ 209												
November	Novembre	2224	2567	255	245	691	733	3170	3545	32	53	3138	3492	+ 11,3	- 156	- 408	2982	3084	6764	7320	- 720	- 893											
Dezember	Décembre	2266	2419	240	233	722	760	3228	3412	15	51	3213	3361	+ 4,6	- 66	- 150	3147	3211	5678	6270	- 1086	- 1050											
		1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978								
Januar	Janvier	2290	2636	271	226	755	764	3316	3626	14	31	3302	3595	+ 8,9	- 125	- 295	3177	3300	4358	4772	- 1320	- 1498											
Februar	Février	2156	2372	207	218	686	693	3049	3283	37	35	3012	3248	+ 7,8	- 213	- 243	2799	3005	3348	3500	- 1010	- 1272											
März	Mars	2734	2607	168	201	750	758	3652	3566	36	41	3616	3525	- 2,5	- 648	- 437	2968	3088	2243	2347	- 1105	- 1153											
April	Avril	2578	2671	145	127	730	702	3453	3500	45	27	3408	3473	+ 1,9	- 624	- 591	2784	2882	1590	1106	- 653	- 1241											
Mai	Mai	3387	2885	91	42	716	705	4194	3632	160	83	4034	3549	- 12,0	- 1329	- 722	2705	2827	2477	1319	+ 887	+ 213											
Juni	Juin	3958	3575	38	42	454	484	4450	4101	218	148	4232	3953	- 6,6	- 1507	- 1120	2725	2833	4611	3285	+ 2134	+ 1966											
Juli	Juillet	4326	3646	36	37	506	4737	4189	292	336	4445	3853	- 13,3	- 1844	- 1228	2601	2625	7095	5748	+ 2484	+ 2463												
August	Août	4213	3486	46	44	306	403	4565	3933	194	240	4371	3693	- 15,5	- 1700	- 988	2671	2705	8120	7460	+ 1025	+ 1712											
September	Septembre	3240	2340	181	140	705	703	4126	3183	73	135	4053	3048	- 24,8	- 1237	- 262	2816	2786	8004	7575 <sup>1)</sup>	- 116	+ 115											
Oktober	Octobre	2422	2158	224	239	758	766	3404	3163	104	84	3300	3079	- 6,7	- 400	- 36	2900	3043	8213	7331	+ 209	- 244											
November	Novembre	2567	245	733	733	3545	3545	53	53	51	3492	3361	- 3,6	- 408	- 150	3084	3211	7320	6270	- 1050	- 1050												
Dezember	Décembre	2419	233	760	3412	51																											
Winterhalbjahr	Semestre d'hiver	14078	15023	1397	1347	4360	4466	19835	20836	259	315	19576	20521	+ 4,8	- 1705	- 1933	17871	18588			- 4797	- 5697											
Sommerhalbjahr	Semestre d'été	21702	18603	537	432	3286	3503	25525	22538	982	969	24543	21569	- 12,1	- 8241	- 4911	16302	16658			+ 5761	+ 5228											
Hydrolog. Jahr	Année hydrologique	35780	33626	1934	1779	7646	7969	45360	43374	1241	1284	44119	42090	- 4,6	- 9946	- 6844	34173	35246			+ 964	- 429											
1. Quartal	1er trimestre	7180	7615	646	645	2191	2215	10017	10475	87	107	9930	10368	+ 4,4	- 986	- 975	8944	9393			- 3435	- 3923											
2. Quartal	2e trimestre	9923	9131	274	211	1900	1891	12097	11233	423	258	11674	10975	- 6,0	- 3460	- 2433	8214	8542			+ 2369	+ 938											
3. Quartal	3e trimestre	11779	9472	263	221	1386	1612	13428	11305	559	711	12869	10594	- 17,7	- 4781	- 2478	8088	8116			+ 3393	+ 4290											
4. Quartal	4e trimestre	7408	702					10361	10153	208						- 958		9195			- 1734												
Kalenderjahr	Année civile	36290	1885			7728	45903			1277	44626						- 10185		34441			+ 593											


<sup>1)</sup> Capacité des réservoirs fin septembre 1978: 8320 Millions de kWh.

	Landesverbrauch - Consommation du pays												Einfuhr Ausfuhr									
	Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienst- leistungen	Industrie			Total Industrie			Bahnen			Verluste											
		Allgemeine Industrie	Elektrochemie, Metallurgie und Elektrothermie	Elektrokessel <sup>1)</sup>	Industrie total	Chemins de fer	Pertes	Total	Differ- ence	Importation	Exportation											
Usages domestiques, artisanat, agriculture et services	Industrie en general	Electrochimie, métallurgie et électrothermie <sup>2)</sup>	Chaudieres électriques <sup>3)</sup>									%	in GWh - en GWh									
in GWh (Millionen kWh) - en GWh (millions de kWh)																						
1976	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1977	1976	1976	1977	1976	1977	1977	1976	1977	1976	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1976	1977	1976	1977		
1978	1977	1977	1978	1977	1978	1978	1977	1978	1977	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1977	1978	1977	1978		
Okttober	Octobre	1462	1535	567	577	346	354	2	915	933	159	163	262	269	2798	2900	+ 3,6	323	466	820	866	
November	Novembre	1615	1694	587	596	343	352	1	1	931	949	163	166	273	275	2982	3084	+ 3,4	594	633	750	1041
Dezember	Décembre	1744	1795	587	599	344	350	1	1	932	950	186	184	285	282	3147	3211	+ 2,0	733	829	799	979
Januar	Janvier	1773	1864	590	607	346	357	2	1	938	965	183	186	283	285	3177	3300	+ 3,9	787	878	912	1059
Februar	Février	1516	1681	529	556	303	319	1	1	833	876	171	174	279	274	2799	3005	+ 7,4	562	748	775	991
März	Mars	1597	1691	574	586	341	351	2	1	917	938	173	180	281	279	2968	3088	+ 4,0	552	565	1200	1002
April	Avril	1469	1541	552	568	347	353	1	1	900	922	164	166	251	253	2784	2882	+ 3,5	382	476	1006	1067
Mai	Mai	1391	1495	539	552	364	367	9	7	912	926	158	161	244	245	2705	2827	+ 4,5	188	293	1517	1015
Juni	Juin	1388	1468	554	578	368	370	5	10	927	958	160	159	250	248	2725	2833	+ 4,0	95	213	1602	1333
Juli	Juillet	1314	1369	513	508	350	334	14	12	877	854	157	159	253	243	2601	2625	+ 0,9	96	300	1940	1528
August	Aout	1383	1409	521	533	348	354	16	8	885	895	159	161	244	240	2671	2705	+ 1,3	170	259	1870	1247
September	Septembre	1469	1491	572	533	365	356	8	8	945	897	161	164	241	234	2816	2786	- 1,1	286	462	1523	724
Oktober	Octobre	1535	1648	577	589	354	361	2	3	933	953	163	167	269	275	2900	3043	+ 4,9	466	811	866	847
November	Novembre	1694	596	599	352	1	1			949	166	275	282	3084	3084	3211			633	1041	979	
Dezember	Décembre	1795	599	350	1					950	184								829			
Winterhalbjahr	Semestre d'hiver	9707	10260	3434	3521	2023	2083	9	7	5466	5611	1035	1053	1663	1664	17871	18588	+ 4,0	3551	4005	5256	5938
Sommerhalbjahr	Semestre d'été	8414	8773	3251	3272	2142	2134	53	46	5446	5452	959	970	1483	1463	16302	16658	+ 2,2	1217	2003	9458	6914
Hydrolog. Jahr	Année hydrologique	18121	19033	6685	6793	4165	4217	62	53	10912	11063	1994	2023	3146	3127	34173	35246	+ 3,1	4768	6008	14714	12852
1. Quartal	1er trimestre	4886	5236	1693	1749	990	1027	5	3	2688	2779	527	540	843	838	8944	9393	+ 5,0	1901	2077	2887	3052
2. Quartal	2e trimestre	4248	4504	1645	1698	1079	1090	15	18	2739	2806	482	486	745	746	8214	8542	+ 4,0	665	982	4125	3415
3. Quartal	3e trimestre	4166	4269	1606	1574	1063	1044	38	28	2707	2646	477	484	738	717	8088	8116	+ 0,3	552	1021	5333	3499
4. Quartal	4e trimestre	5024	1772			1056	4			2832	513			826	826	9195	9195		1928	2886		
Kalenderjahr	Année civile	18324	6716		4188			62		10966	1999			3152	3152	34441	34441		5046		15231	

1) Mit einer Anschlussleistung von 250 kW und mehr und mit brennstoffgefeuerter Ersatzanlage.

1) Mit einer Anschlussleistung von 250 kW et plus et doublées d'une chaufferie à combustible.

# Das günstigste Fluoreszenzlicht:

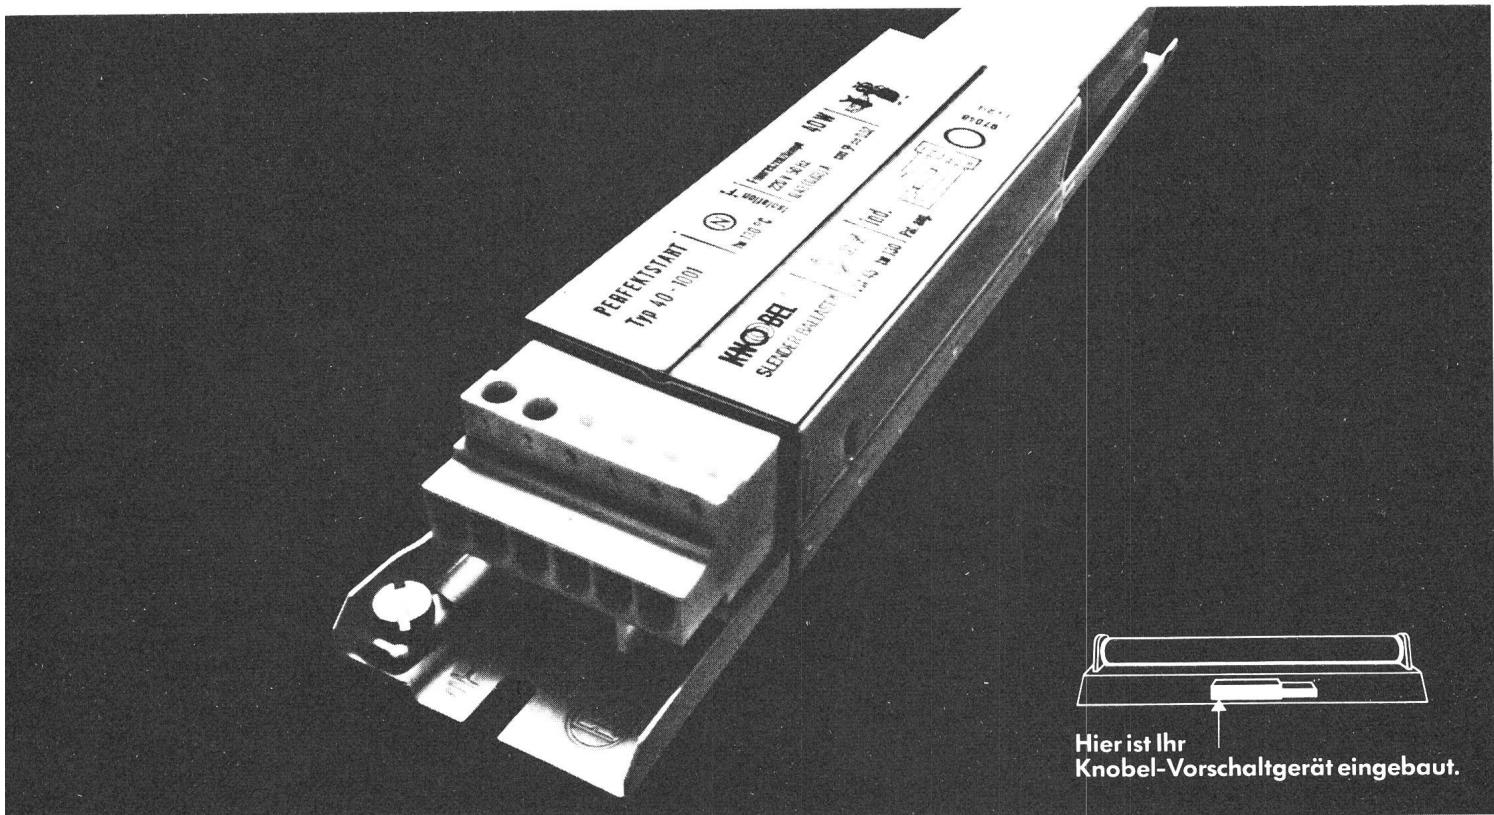

WA Suter

## KNOBEL

Vergleichen Sie die Fluoreszenzröhre mit den Rädern Ihres Autos. Kein Rad rollt ohne Motor, keine Röhre leuchtet ohne Vorschaltgerät. Der Motor entscheidet über Ihre Benzinrechnung, das Vorschaltgerät über die Wirtschaftlichkeit Ihrer Beleuchtungsanlage. Wenn Sie das richtige Vorschaltgerät wählen, sparen Sie Geld.

Motoren gibt es für jeden Bedarf – leistungsstarke grosse, genügsame kleine. Der Transportunternehmer wird anders investieren als der Private. Beide aber denken nicht nur an die Höhe der Kaufsumme. Im Vordergrund stehen Betriebskosten und Amortisation über etliche Jahre. Diese Notwendigkeit ist bei einer Beleuchtungsanlage noch ausgeprägter. Mit der Wahl des Vorschaltgerätes entscheiden Sie über Komfort und langfristige Kosten.


Was bieten Knobel-Vorschaltgeräte? Sämtliche Geräte sparen Energie und kennen kein Alterungs-Brummen. Gewisse Typen behandeln die Röhren so subtil, dass Knobel-Kunden in der Regel über mehr als 10 Jahre keine Röhren zu wechseln brauchen. Das lästige Startflackern entfällt. Andere Knobel-Geräte starten die Röhren flackerfrei in Sekundenbruchteilen. Die Einschaltabnutzung bleibt dabei so gering, dass Sie beliebig oft ein- und ausschalten dürfen. Es lohnt sich also, zu jedem Beleuchtungskörper ein Knobel-Vorschaltgerät zu verlangen... und zwar jenes, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

**Fragen Sie Ihren Elektriker oder verlangen Sie die Knobel-Dokumentation voller Fakten und Ideen. BSEV**

Name  
Adresse

**Hauptsitz: F. Knobel Elektroapparatebau AG,  
CH-8755 Ennenda, Tel. (058) 61 28 55, Telex 75 592.  
Verkauf Schweiz: F. Knobel Elektroapparatebau AG,  
Josefstrasse 92, Postfach, CH-8031 Zürich, Tel. (01) 42 88 55,  
Telex 53 093.**

**Hinter gutem Licht steckt Knobel**

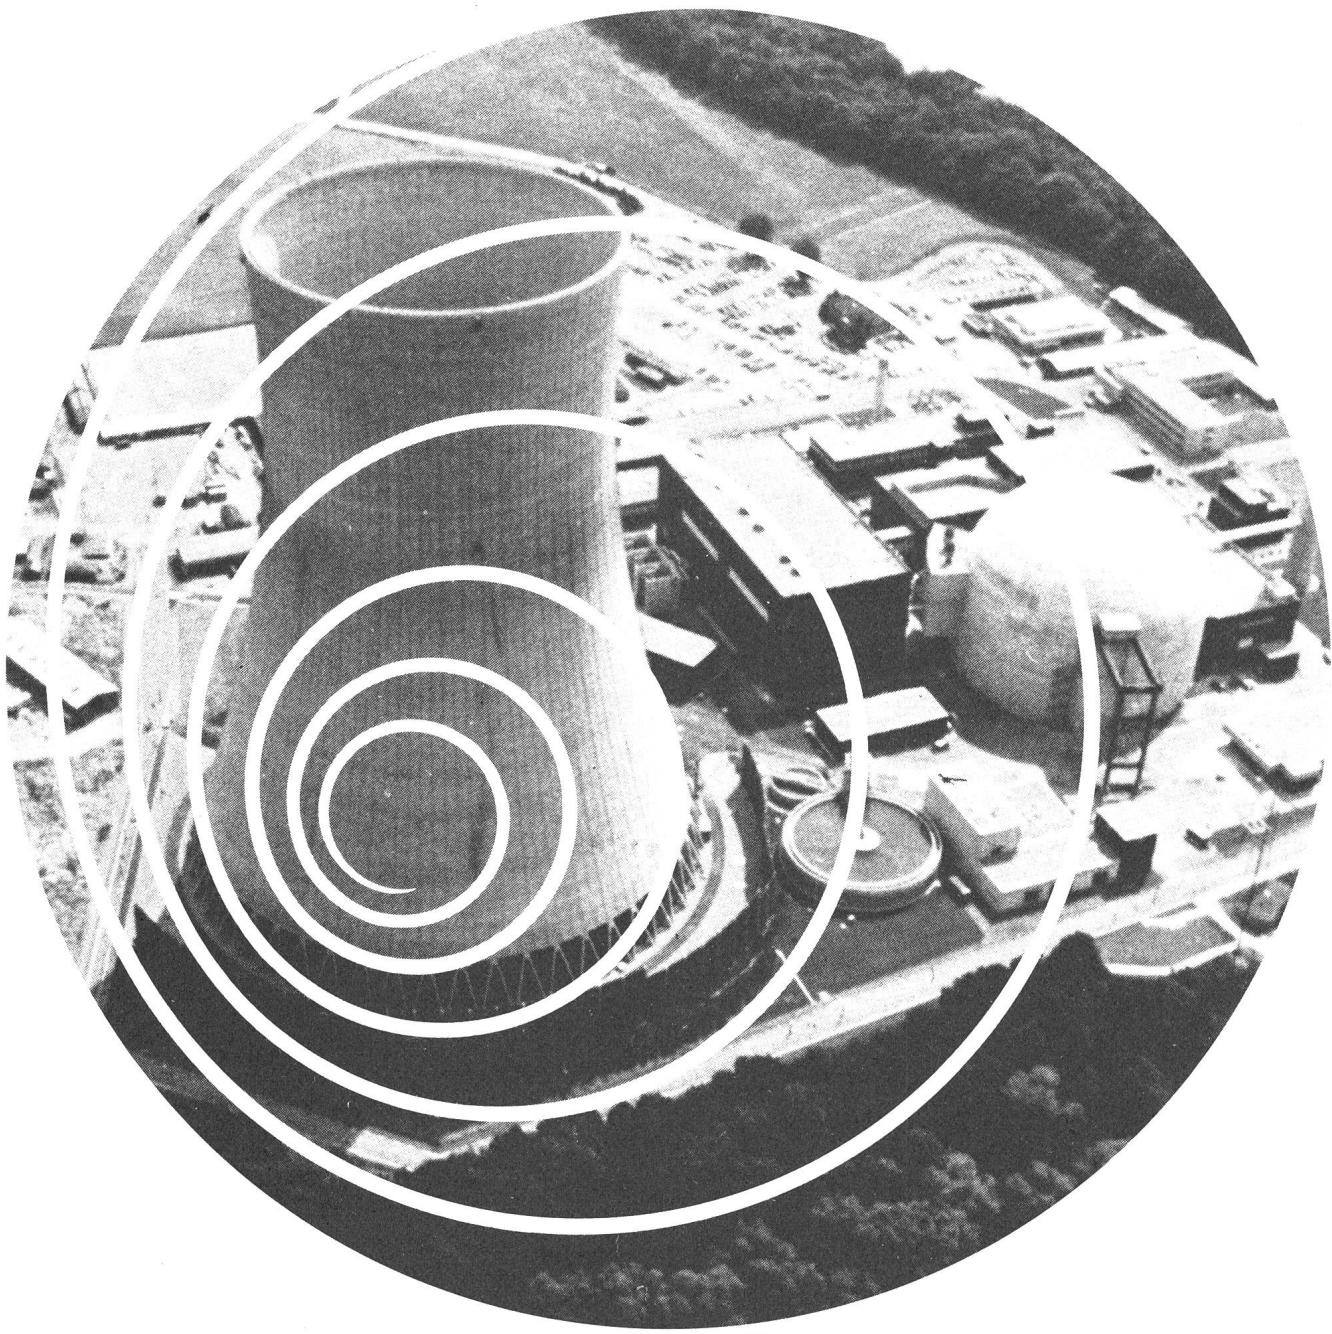

## Für die Energie- Übertragung

Das Atom, gestern noch Zukunftstraum, heute schon Wirklichkeit.  
Gezügelt wird es zum fleissigen Diener der Menschheit. Bald wird es  
zum neuen Zauberstab der altbekannten Fee, Elektrizität genannt.  
Aber was wären die unglaublichen Leistungen der Kernkraftwerke ohne  
die unentbehrlichen Kabel für den Transport ihrer Energie?  
In Cossigny werden diese Kabel sorgfältig und nach dem neuesten  
Stand der Technik hergestellt. Damit Energie immer dort ist, wo man sie  
braucht.

SA DES CABLERIES ET TREFILERIES DE COSSONAY  
1305 COSSONAY-GARE. TEL. 021/87 17 21

