Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 23 (1932)

Heft: 22

Artikel: Die Nutzbarmachung der Hinterrhein-Wasserkräfte

Autor: Härry, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1057471

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

repräsentiert. Sie alle haben auch bei schnellem Wiederanstieg der Spannung, also auch bei geringer Netzkapazität, eine kurze Lichtbogendauer.

Die eben angestellten Betrachtungen konnten klarstellen, welche Bedeutung den Vorgängen unmittelbar nach dem Nulldurchgang des Stromes für den Unterbrechungsvorgang zukommt. Es liegt nahe, auch den Vorgängen vor Erreichung des Nullwertes eine gewisse Bedeutung beizulegen. Sie sehen dies schon daraus, dass der Lichtbogen des Druckgasschalters nach der Aussage der Zeitlupenaufnahmen vor dem Nulldurchgang seine Form weitgehend verändert und insbesondere seinen Querschnitt nahezu vollständig einbüsst. Sicher wird also die Ionenbilanz schon in diesem Zeitpunkt gestört. Auf die verschiedenen Faktoren, die hier von Einfluss sind, wird Herr Mayr im nächsten Referat näher eingehen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Nutzbarmachung der Hinterrhein-Wasserkräfte.

Von A. Härry, Ingenieur, Zürich.

621.311.21(494)

Es wird ein Ueberblick über den projektierten Ausbau der Hinterrheinwasserkräfte gegeben. Als erster Ausbau dieser Wasserkräfte ist ein Kraftwerk Splügen-Andeer mit 330·10⁶ kWh reiner Winterenergie vorgesehen. Als zweite Etappe würde ein Werk Andeer-Sils mit 235·10⁶ kWh Winter-und 210·10⁶ kWh Sommerenergie, und im dritten Ausbau die Zuleitung des Averserrheins in den Stausee Splügen des ersten Werkes folgen, während weitere Ausbaumöglichkeiten einer späteren Zukunft vorbehalten bleiben. Die beiden Werke, inklusive Averserrhein, können 633·10⁶ kWh Winter-und 465·10⁶ kWh Sommerenergie erzeugen; der vorgesehene Ausbau beträgt 340 000 kW. Die Kosten werden (Basis 1930) auf 226·10⁶ Fr. veranschlagt.

L'auteur donne un aperçu de l'aménagement projeté des forces hydrauliques du Rhin postérieur. Comme première étape, il est prévu une centrale Splugen-Andeer, produisant 330·10⁶ kWh uniquement en hiver. La seconde étape prévoit une centrale Andeer-Sils, disposant de 235·10⁶ kWh en hiver et de 210·10⁶ kWh en été. Pour la 3^{me} étape, on dériverait le Rhin d'Avers dans le lac artificiel du Splugen, tandis que d'autres possibilités d'aménagement resteraient réservées à l'avenir. Les deux centrales, y-compris la dérivation du Rhin d'Avers sont susceptibles de produire ensemble 633·10⁶ kWh en hiver et 465·10⁶ kWh en été; la puissance installée totale prévue est de 340 000 kW. Pour les frais d'aménagement (base 1930) le devis prévoit une somme de fr. 226·10⁶.

Das Hinterrheingebiet, speziell der Teil oberhalb Thusis mit dem Averserrhein als wichtigstem Zufluss, hat längst die Aufmerksamkeit der wasserwirtschaftlichen Kreise auf sich gezogen. In den Jahren 1898 bis 1899 wurde durch die schweizerische Gesellschaft für elektrochemische Industrie in Bern die kurze Gefällstrecke des Hinterrheins von Rongellen bis zum Ausgang der Viamalaschlucht bei Thusis in einer Wasserkraftanlage ausgenützt. Bevor sich die Stadt Zürich definitiv für den Bau des Albulawerkes entschloss, wurden Studien über die Ausnützung der Wasserkräfte im Hinterrheingebiet durchgeführt, wobei man die Stufe Sufers-Andeer besonders in Erwägung zog. Die Studien wurden später von der Lonza A.-G., Nachfolgerin der oben genannten Gesellschaft, wieder aufgenommen und es wurde gleichzeitig mit den ersten Verleihungsverträgen in den Jahren 1917/18 die Abklärung der hydrologischen Verhältnisse durch die Errichtung von Limnigraphenstationen im Einzugsgebiet in die Wege geleitet.

Alle Studien und Beobachtungen ergaben, dass eine rationelle Ausnützung der Wasserkräfte des Hinterrheins nur in Verbindung mit grossen Akkumulieranlagen möglich sei. Zu diesem Resultat kamen auch die im Auftrage der Talsperrenkommission des schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes durch Ing. Froté in Zürich in den Jahren 1911 bis 1919 durchgeführten Erhebungen.

Mit dem Uebergang des Elektrizitätswerkes Thusis an die Rhätischen Werke für Elektrizität im Jahre 1920 wurde das Studienmaterial Eigentum dieser Gesellschaft, die sich unter der Leitung ihres

Direktors, G. Lorenz, Thusis, in Verbindung mit der A.-G. Motor-Columbus, Baden, mit Umsicht und Energie der Weiterverfolgung der Projekte annahm. Umfassende topographische und geologische Erhebungen und Kostenberechnungen führten dazu, die Erstellung einer sehr grossen Stauanlage ins Auge zu fassen, die im ersten Ausbauprogramm der Werke grosse Mengen reiner Winterenergie für den schweizerischen Energiemarkt zur Deckung des Wintermankos der Flusskraftwerke liefert und die bei Vollausbau immer noch einen beträchtlichen Ueberschuss an Winterenergie ergibt. Es folgten dann umfangreiche Untersuchungen über die Entschädigungs- und Umsiedelungsfragen durch die schweizerische Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft. So wurden in zäher, aufopfernder Arbeit die Bausteine zu dem heute vorliegenden Projekt der Ausnützung der Wasserkräfte des Hinterrheins zusammengetragen. In einer Serie von Publikationen unter dem Titel «Beiträge zur Nutzbarmachung der Hinterrhein-Wasserkräfte» hat Direktor Lorenz den ganzen Fragenkomplex gedrängt und übersichtlich dargestellt. Die Publikation umfasst folgende Abschnitte:

I. Teil: Allgemeines,

II. Teil: Die wirtschaftliche Bedeutung,

III. Teil: Die Staubeckenanlagen,

IV. Teil: Wirtschaft und Siedelung im Rheinwald, ihre Schädigung durch die projektierten Stauseen und die Wiederherstellung durch Realersatz,

V. Teil: Das Projekt von 1930/31,

ferner die Schriften Nr. 43 und 44 der Schweizerischen Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft in Zürich 1).

Es gibt wohl kaum ein zweites Wasserkraftprojekt in der Schweiz, dem eine derartige gründliche und umfassende Vorbereitung vorangegangen ist. Wir geben hier eine gedrängte Zusammenfassung der Projektidee.

Das Projekt für die Ausnützung der Hinterrhein-Wasserkräfte umfasst folgende Teile (Fig. 1):


- 1. Stufe Splügen-Andeer:
 - a) Stausee Splügen-Nufenen,
 - b) Zuleitung des Averserrheines in den Stausee.
 - c) Stausee Sufers und Einleitung in den Druckstollen.
 - d) Druckstollen, Druckleitungen und Maschinenhaus in Andeer.
- $^{1})\ \mathrm{Die}\ \mathrm{ganze}\ \mathrm{Serie}\ \mathrm{ist}\ \mathrm{im}\ \mathrm{Buchhandel}\ \mathrm{zum}\ \mathrm{Preise}\ \mathrm{von}\ \mathrm{Fr.}\ 6.--\ \mathrm{erh\"{a}ltlich}.$

- 2. Stufe Andeer-Sils:
 - a) Ausgleichweiher Andeer,
 - b) Stollen, Druckleitungen, Maschinenhaus Sils.
- 3. Weitere Ausbaumöglichkeiten:
 - a) Obere Avers-Stufe mit Stauseen in Alp Preda, Ramsen und Valle di Lei,
 - b) Nebenkraftwerk Nufenen mit Stausee Curciusa di Sopra,
 - c) Nebenkraftwerk Sufers mit Stausee im Lai da Vons.


Wir behandeln die verschiedenen Abschnitte in ihrer Reihenfolge:

1. Stufe Splügen-Andeer (Fig. 2 bis 4).

Vom Jahresabfluss von etwa 700·10⁶ m³ des ca. 416 km² grossen Einzugsgebietes (inkl. Averserrhein und Stausee Sufers) entfallen ca. 10 % auf den Winter und ca. 90 % auf den Sommer. Angesichts solcher Verhältnisse drängt sich die Notwendigkeit eines Ausgleiches auf; es ergab sich,

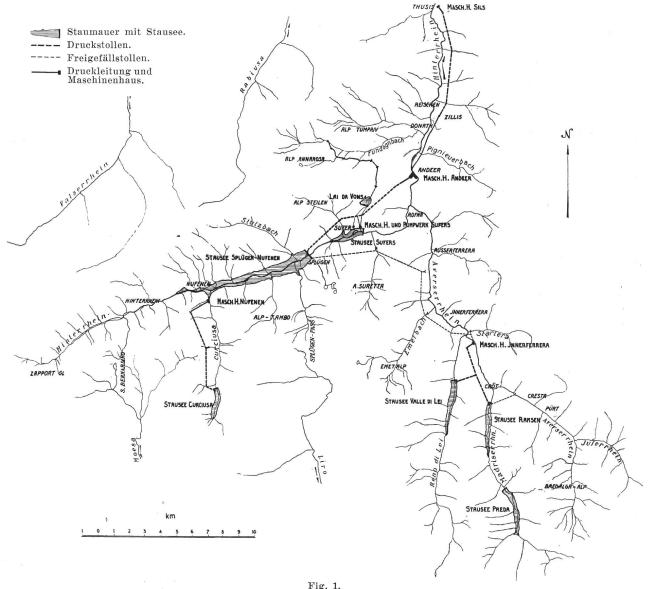

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Uebersichtsplan. Maßstab 1:250 000.

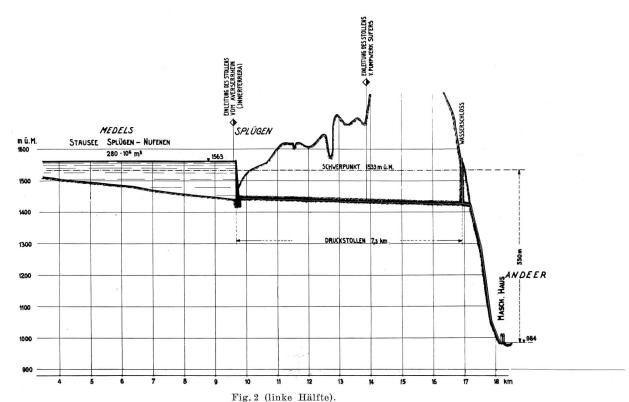

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Gefällstufe Splügen-Andeer.

Maßstab: Horizontal 1:375 000; Vertikal 1:37 500.

dass zum Ausgleich der Abflüsse aus den Gebieten oberhalb Sufers-Innerferrera (416 km²) auf 60 % Abfluss im Winter und 40 % Abfluss im Sommer etwa 300 bis $350\cdot10^6$ m³ Stauraum erforderlich sind.

An folgenden Stellen wurde die technisch-geologische Ausführungsmöglichkeit von Stauseen festgestellt:

Val Madris - Alp Pred	la						10° m°
Val Madris-Ramsen							
Valle di Lei							
Sufers							
Splügen - Nufenen .							
spragen reaction.	•	•	•	•		_	355
					 Ot	aı	333

Aus dieser Aufstellung ergibt sich die überragende Bedeutung der Stauanlage Splügen-Nufenen. Der Stausee Splügen-Nufenen wird 8,5 km lang, mit einer Oberfläche von ca. 5,6 km² (Fig. 3 und 4). Die Staumauer bei der Burgruine Splügen wird max. 126 m hoch. Der Stau erfolgt bis Kote 1563 m ü. M. Die Ortschaft Splügen und der untere, kleinste Teil von Medels (Kirche und 4 bis 5 Gebäulichkeiten) fallen in das Gebiet des Stausees. Bei einer Absenkung um 105 m ergibt sich ein nutzbarer Stauinhalt von 280·106 m³. Die geologischen Gutachten sprechen sich über die Abschlußstelle und das Staugebiet günstig aus.

Der Averserrhein wird, als späterer Ausbau, direkt in den Stausee Splügen-Nufenen eingeleitet. Das Einzugsgebiet beträgt ca. 225 km². Der Zuleitungsstollen wird 13,1 km lang. Er soll für

20 m³/s Wasserführung als Freigefällstollen ausgebaut werden; die Anlagekosten sind auf 15·10⁶ Fr. veranschlagt. Diese Zuleitung bringt nur noch einen verhältnismässig kleinen Zuschuss an Winterenergie, dagegen erhebliche Mengen konstanter Sommerenergie.

Eine zweite Stauanlage bei Sufers wird geschaffen durch die Erstellung einer Staumauer in der Schlucht beim sogenannten Geissrücken. Der Stau



Fig. 3.

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte.

Das Rheinwald, in seiner heutigen Gestalt.

erfolgt auf Kote 1404 m ü. M. Bei einer Absenkung um 36 m ergibt sich ein nutzbarer Stauinhalt von $20\cdot 10^6$ m³. Das Staubecken Sufers dient nur zur Sammlung seiner direkten Zuflüsse, deren Wasser nach annähernd voller Ausnützung des Staubeckens Splügen-Nufenen mittels einer Pumpanlage in den Hauptstollen Splügen-Andeer gehoben wird. Bei einer Förderhöhe von im Mittel ca. 60 m ergibt sich für die Ausnützung im Werk Splügen-Andeer ein Bruttogefälle von ca. 464 m.

Der *Druckstollen Splügen-Andeer* erhält bei ca. 4,5 m Durchmesser eine Länge von ca. 7400 m. An ihn schliessen sich 8 Druckleitungen von je 1,5 m Durchmesser zur Speisung von 8 Maschinenaggregaten zu je 30 000 kW an.

entsprechend rund 700·10⁶ kWh. Das Bruttogefälle beträgt bei einem *mittleren* OW-Spiegel von 1533 m ü. M. und einem Unterwasserspiegel von 984 m ü. M. = 549 m. Nach Abzug von 24 m für Gefällsverluste beträgt das Nettogefälle 525 m.

Ein erster Ausbau des K.-W. Splügen-Andeer als reines Winterakkumulierwerk ohne Stausee Sufers und ohne Zuleitnug des Averserrheins ergibt 330 000 000 kWh Winterarbeit.

Die *Baukosten* betragen für den ersten Ausbau 145·10⁶ Fr. (Preisbasis 1930), wovon 90·10⁶ Fr. auf den Stausee Splügen-Nufenen entfallen.

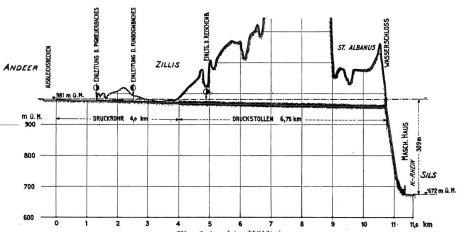


Fig. 2 (rechte Hälfte).

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Gefällstufe Andeer-Sils.

Masstab: Horizontal 1:375000; Vertikal 1:37 500.

Unter Berücksichtigung des wasserarmen Jahres 1921 und bei einer Wasserzuleitung vom Averserrhein zum Staubecken Splügen von bis zu 20 m³/s ergeben sich im 12 jährigen Durchschnitt (1918/29) für die Gefällsstufe Splügen-Andeer folgende Betriebswassermengen:



Fig. 4.

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte.
Das Rheinwald mit den künftigen Stauseen Sufers und
Splügen—Nufenen.

2. Stufe Andeer-Sils.

An das Maschinenhaus Andeer schliesst der Ausgleichweiher mit einem nutzbaren Volumen von $250~000~{\rm m}^3$.

Das Einzugsgebiet der Stufe Andeer-Sils beträgt 525 km².

Die Wasserfassung erfolgt im Ausgleichweiher. Der Stollen Andeer-Sils wird 11,6 km lang. Vier Druckleitungen von je ca. 1,9 m Durchmesser führen nach dem Maschinenhaus bei Sils, das mit 4 Aggregaten zu je 25 000 kW ausgerüstet wird.

Es ergeben sich folgende Betriebswassermengen:

Bei einem *mittleren* Oberwasserspiegel von 981 m ü. M. und einem Unterwasserspiegel von 672 m ü. M. ergibt sich ein Bruttogefälle von 309 m oder nach Abzug von 25 m Gefällsverlust ein *Nettogefälle* von 284 m.

Die mögliche Energieerzeugung dieser Stufe beträgt rund 445·10⁶ kWh, wovon 235·10⁶ kWh auf den Winter und 210·10⁶ kWh auf den Sommer entfallen.

Die Anlagekosten des Werkes sind auf $65\cdot 10^6$ Fr. veranschlagt.


Für beide Gefällstufen Splügen-Andeer und Andeer-Sils ergibt sich somit eine mögliche Energieerzeugung von:

rund $633 \cdot 10^6$ kWh im Winter und rund $465 \cdot 10^6$ kWh im Sommer, somit total rund $1098 \cdot 10^6$ kWh pro Jahr.

Dabei ist der für Pumpzwecke usw. benötigte Eigenbedarf bereits abgezogen.

tungen der Kraftwerksanlagen werden so dimensioniert, dass kurzzeitige Ueberlastungen bis zu $10\,\%$ mit geringem Wirkungsgradabfall möglich werden.


Mit den beiden Werken Splügen-Andeer und Andeer-Sils ist der Ausbau der Wasserkräfte des Hinterrheins nicht erschöpft. Es handelt sich im weitern jedoch um Projekte, die in technischer und

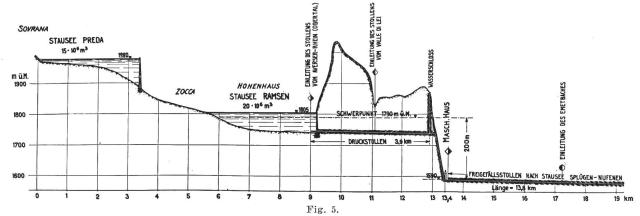


Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Zuleitung des Averser Rheines. Maßstab: Horizontal 1:375 000; Vertikal 1:37 500.

Der Ausbau dieser Werke ist für eine ca. 4000stündige jährliche Benützungsdauer der Spitze, also für das 2,2fache der konstanten Jahresleistung bzw. der konstanten Winterleistung, solange vorzugsweise Winterkraft ausgenützt wird, vorgesehen. Dabei wird die obere Stufe Splügen-Andeer für eine etwas grössere Wassermenge als die untere Stufe Andeer-Sils auszubauen sein. Alle Einrichwirtschaftlicher Beziehung noch einer eingehenderen Abklärung bedürfen. Es sind dies:

Obere Aversstufe mit folgenden Staubecken (Fig. 5)

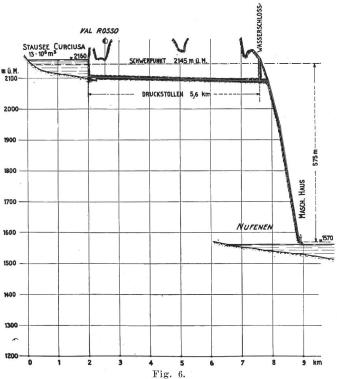

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Nebenkraftwerk Curciusa-Nufenen. Maßstab: Horizontal 1:375000; Vertikal 1:37500.

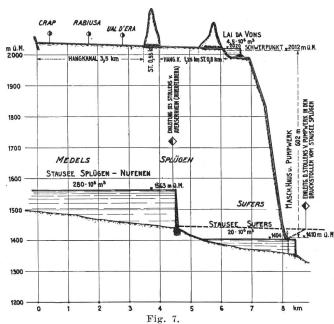

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Nebenkraftwerk Lai da Vons-Sufers. Maßstab: Horizontal 1:375000; Vertikal 1:37500.

Diese Staubecken sind in einer Gefällstufe von 210 m Bruttogefälle bzw. 180 m Nettogefälle nutzbar. Die Füllung der Staubecken erfolgt zu einem erheblichen Teil durch Schmelz- und Hochwasser, die als solche weder für die Ueberleitung nach dem Stausee Splügen, noch zur direkten Ausnützung in der Stufe Andeer-Sils in Betracht fallen.

Die jährliche Winterenergie beträgt: 106 kWh in der obern Averserstufe inkl. Zufluss ca. in den Stufen Splügen-Andeer und Andeer-Sils,

88 als Veredlung ca.

Total Winterenergie ca. 120

Der Winterzufluss stellt nur in der oberen Averserstufe eine zusätzliche Energieerzeugung dar, während in den Stufen Splügen-Andeer und Andeer-Sils nur eine Vermehrung der Winterenergie auf Kosten der Sommerenergie erzielt wird. Ueber diese Winterenergie hinaus ergibt sich in der oberen Averserstufe noch etwas Sommerenergie.

Im Rheinwald verbleibt als weitere eventuelle Ausbaumöglichkeit, die jedoch noch nach allen Seiten der Abklärung bedarf, die Erstellung eines Nebenkraftwerkes bei Nufenen mit Stauanlage in Curciusa di Sopra (Fig. 6). Die Daten dieser Anlage sind: Nutzinhalt 13·10⁶ m³, Nettogefälle 530 m, nutzbarer Winterabfluss 15·10⁶ m³, Erzeugung 16·106 kWh zusätzliche Winterenergie als Eigenerzeugung und 21·106 kWh Winterenergie als Veredelung in den Stufen Splügen-Andeer und Andeer-

Unter Heranziehung des Einzugsgebietes des Valtschiel- und Fundogn-Baches in Verbindung mit dem Lei da Vons als Akkumulierbecken in einem weiteren Nebenwerk bei Sufers (Fig. 7) könnten sodann noch 30 bis 40·106 kWh konstanter Jahresenergie gewonnen werden. Auch dieses Projekt bedarf nach allen Seiten der Abklärung.

Zusammenfassung.

Als erste Ausbauetappe ist die Erstellung des Kraftwerkes Splügen-Andeer mit den Stauseen Splügen-Nufenen und Sufers als reines Winterkraftwerk in Aussicht genommen. Als zweite Ausbauetappe wird man das Kraftwerk Andeer-Sils sobald als möglich folgen lassen. Als dritte Etappe folgt die Zuleitung des Averserrheins, während die weiteren Ausbaumöglichkeiten einer spätern Zukunft vorbehalten bleiben.

Die totale Akkumulierung dieser beiden Werke beträgt 300,25·106 m³, der totale Ausbau 340 000 kW, die jährliche Energieerzeugung 1 098 · 106 kWh, wovon 633·10⁶ kWh auf den Winter und 465·10⁶ kWh auf den Sommer entfallen. Die Anlagekosten betragen total rund 226·10⁶ Fr. (Preisbasis 1930).

Die weiteren Ausbaumöglichkeiten Averserstufe und zwei Nebenwerke in Nufenen und Sufers) gestatten, die jährliche Energieerzeugung auf rund 1213·106 kWh zu steigern, wovon 822·106 kWh Winterenergie und 391·106 kWh Sommer-

Das Diagramm (Fig. 8) zeigt die Einfügung der Energieerzeugung der Hinterrhein-Kraftwerke in das gesamtschweizerische Energiediagramm. Man erkennt, dass der mit der grossen Winterproduktion erzielte Ausgleich die Verwertung bereits verfügbarer, heute noch nicht ausgenutzter Disponibilibestehender Flusskraftwerke erleichtern wird. Schon für sich allein betrachtet, ist die reine Winterenergie der Hinterrhein-Kraftwerke billiger als gleichartige Energie anderer bestehender oder im Bau befindlicher Akkumulierwerke. kommt noch der Gewinn an zusätzlicher Winterwassermenge, den alle Rheinkraftwerke bis Basel und darüber hinaus erzielen werden.

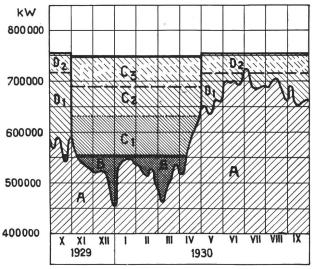


Fig. 8.

Projekt für die Ausnutzung der Hinterrhein-Wasserkräfte. Der Ausgleich des schweizerischen hydroelektrischen Ener-giediagramms 1929/30 durch die Hinterrhein-Kraftwerke.

- Disponible Energie der Flusskraftwerke + effektive Ausnützung der bestehenden Akkumulierwerke (inklusive Werke der SBB). Energiereserve der bestehenden Akkumulierwerke 126·106 kWh. I. Ausbau: Splügen—Andeer (allein) 322·106 kWh.

- C1 I. Ausbau: Splügen—Andeer (allein) 322·106 kWh Winterenergie.
 C1+C2+D1 II. Ausbau: Splügen—Andeer mit Stausee Sufers (ohne Averser Rhein) und Andeer—Sils 580·106 kWh Winter- u. 225·106 kWh Sommerenergie.
 C1+C2+C3+D1+D2 Vollausbau: 822·106 kWh Winter- und 391·106 kWh Sommerenergie.

Siedelungsfragen und Stauseeanlagen.

Aus der Beschreibung der Projekte für die Nutzbarmachung der Hinterrhein - Wasserkräfte geht klar hervor, dass ihre wirtschaftliche Grundlage die Stauseeanlagen, insbesondere der Splügenersee mit 5,6 km² Oberfläche und der Sufersersee mit 0,9 km² Oberfläche bilden. Beide Seen zusammen setzen 6,5 km² des Talbodens des Rheinwaldes unter Wasser. Dagegen überstauen Wäggital 4,24 km², Etzel 11,50 km². Das Dorf Splügen kommt ganz unter Wasser, Sufers, Medels und Nufenen werden an den Rändern angeschnitten. Dagegen fallen in den letzten drei Gemeinden nur vereinzelte, bzw. keine bäuerlichen Einzelgehöfte in den Bereich der Stauseen. Da das zu überstauende Gebiet als Wirtschaftsbasis für die hier lebende landwirtschaftliche Bevölkerung dient, ist es klar, dass schwere Bedenken gegen die Ausführung namentlich des grossen Stausees geltend gemacht wurden. Infolgedessen haben die Rhätischen Werke für Elektrizität die Schweizerische Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft mit einem Gutachten über die Entschädigungs- und Umsiedelungsfrage betraut, das in den Schriften Nr. 43 und 44 dieser Vereinigung niedergelegt ist ²).

Es würde zu weit führen, hier auch nur auszugsweise diese interessanten und gründlichen Studien wiederzugeben. Sie anerkennen, dass bei den Wasserkraftprojekten des Rheinwaldes im Vergleich zu anderen ausgeführten Stauseeanlagen erheblich wichtigere wasserwirtschaftliche Interessen in Frage kommen und schliessen daraus, dass die volkswirtschaftlich leistungsfähigere Ausnutzung des Bodens vorzugehen habe, so lange es sich im Einzelfall nicht um namhafte Auflassungen von ansässigen bäuerlichen Existenzen handelt und solange Realersatz geleistet werden kann. Zur Wiedergutmachung der realen Schädigungen werden eine Reihe von Massnahmen in Vorschlag gebracht. Das Dorf Splügen wird auf der rechten Talseite in 1610 m ü. M., ca. 50 m über der künftigen Staumauer, neu aufgebaut. Zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Wirtschaftseinheiten wird Futterversorgung von auswärts als beste Lösung in Vorschlag gebracht. Diese Lösung zusammen mit dem Gebäudeersatz löst die Inkonvenienzfrage vollständig. In allen Fällen handelt es sich um bedeutende Kosten, und zwar betragen die variablen Kosten des Futterrealersatzes rund $9\cdot10^6$ Fr. (Futterbeschaffungskapital $6.5\cdot10^6$ Fr., Landentschädigung $2.5\cdot10^6$ Fr.) und die festen Kosten (Neu-Splügen usw.) rund $8.2\cdot10^6$ Fr., total also 17 bis $18\cdot10^6$ Fr.

Selbstverständlich kann durch einen noch so grossen Realersatz der ideelle Schaden, den die engere Landschaft und ihre Bevölkerung erleidet, nicht wieder gut gemacht werden. Ohne einen Eingriff in Bestehendes kann aber überhaupt kein menschliches Werk geschaffen werden, und hier muss in die Waagschale geworfen werden, dass es sich bei den Hinterrhein-Wasserwerken um ein Unternehmen handelt, das unser Land in der Ausnutzung der eigenen Naturschätze einen grossen Schritt vorwärts bringt. Dem Kanton Graubünden und den beteiligten Gemeinden fliessen aus den Wasserzinsen, Gebühren und Steuern Beträge von bis zu 1·106 Fr. jährlich zu, die auch wieder dazu dienen können, das Los der unter schweren Bedingungen lebenden Gebirgsbevölkerung zu verbessern. Darüber hinaus wird in die betroffene Landesgegend während der Bauzeit und für später durch die Hebung von Handel und Wandel neuer Verkehr und neues Leben einziehen.

Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.

Sur l'incendie d'une centrale de la Ville de Bruxelles.

621.311.22.00.46

Le 28 septembre a.c. un incendie mit hors de service une des centrales de la Ville de Bruxelles. A la demande de notre Inspectorat des installations à courant fort, l'Office de Contrôle des Installations Electriques en Belgique donna sur les causes de l'incendie les renseignements suivants qui doivent être considérés comme les premiers résultats de l'enquête faite le jour du sinistre.

Les conducteurs d'amenée de courant au servo-moteur du régulateur d'une des turbines sont protégés par un tube en fer flexible jusqu'à proximité de ce moteur. Le tube flexible n'atteignant pas tout-à-fait le servo-moteur, un court tronçon de fils (isolés) était sans protection.

Entre deux de ces fils (continu 220 V) jaillit une étincelle qui mit le feu à l'huile de graissage dont les fils étaient légèrement recouverts. La flamme se propagea vers le régulateur qui, également recouvert d'une très mince couche d'huile, prit également feu.

Le machiniste essaya d'actionner le cliquet coupant sa machine, mais ne put le faire à cause des flammes qui

couvraient toute la face antérieure de la turbine. Il ne put, pour la même raison, actionner le volant situé à proximité de la machine. Il dut se contenter de fermer l'arrivée de vapeur. Entre temps les flammes, en courant à la surface des machines atteignirent la soupape qui règle la pression d'huile dans le régulateur, soupape située dans le bas et à la face avant de la turbine. Cette soupape présentait une légère perte d'huile et un bidon en fer blanc avait été accroché en dessous pour recueillir l'huile qui s'échappait. Cette huile prit feu et, chauffant la soupape, provoqua une augmentation de pression d'huile telle que le bouchon, fermant cette soupape, se détacha et qu'un jet d'huile surchauffée et sous forte pression fut projeté; passant au travers des flammes, ce jet s'enflamma et atteignit le sous-toit qui était en bois; un courant d'air existant entre le toit et le sous-toit entraîna les flammes sur toute la longueur et, en quelques minutes, le plafond enflammé tomba dans la salle des machines et mit le feu à toutes les matières inflam-

On ne compte aucune mort d'homme.

La salle des chaudières et le tableau à haute tension sont indemnes. On a l'espoir de remettre assez rapidement un groupe générateur en marche.

Wirtschaftliche Mitteilungen. — Communications de nature économique.

Elektrifizierung der Schweizerischen Bundesbahnen.

Wallisellen-Uster-Rapperswil und Zug-Affoltern-Zürich.

Am 2. bzw. 15. Oktober 1932 wurde der elektrische Betrieb auf den Linien Zürich-Uster-Rapperswil und Zug-Affoltern-Zürich eröffnet.

Diese Linien sind eingleisig und haben Baulängen von

34 bzw. 36 km. Die Fahrleitung wurde auch hier durchwegs mit Doppelisolatoren ausgerüstet, um den häufigen Störungen durch Vögel zu begegnen. Von der Montage einer Hilfsleitung ist Umgang genommen worden, weil beide Linien von zwei Seiten gespiesen werden können. Um eine Einsparung an Tragkonstruktionen zu erzielen, ist in den Kurven der freien Strecke die schiefe Aufhängung der Fahrleitung gewählt worden. Für die Streckenschaltung wurden in den grösseren Stationen, wie üblich, Oelschalter

²⁾ I. Teil: Wirtschaft und Siedelung im Rheinwald, von Werner Oswald, ing. agr.; II. und III. Teil: Stauseeanlagen im Rheinwald und die Real-Ersatzfrage, von Dr. Hans Bernhard, Zürich.