

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 38 (1947)
Heft: 14

Rubrik: Communications ASE

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

Elektrische Beleuchtung durch Lumineszenz

[Nach Paterson, C. C.: Elektrische Beleuchtung durch Lumineszenz. *Endeavour* Bd. 5 (1946), Nr. 17, S. 18-23.]

Mit einer Lichtausbeute von etwa 15...20 lm/W hat der Wirkungsgrad der heute noch allgemein gebräuchlichen Wolframfadlampe wohl sein Maximum erreicht. Dabei wird etwa 10 % der aufgewendeten Energie in Licht umgesetzt. Wenn eine nochmalige Verbesserung der elektrischen Beleuchtung erzielt werden könnte, war dies nur mit einem neuen Prinzip möglich.

Mit der Entdeckung der Tatsache, dass bei elektrischen Entladungen, die in gewissen Dämpfen ausgelöst werden, ein relativ grosser Anteil der Energie im sichtbaren Gebiet des Spektrums ausstrahlt und dass gewisse Stoffe unter dem Einfluss dieser Entladungen stark fluoreszieren, wurden der Beleuchtungstechnik in den letzten Jahren zahlreiche neue Wege gezeigt.

Im Gegensatz zur Glühlampe mit Wolframfaden tritt die Strahlung bei der Quecksilberdampfentladung nur in sichtbaren Spektrallinien auf. Rund 50 % der aufgewendeten Energie emittieren in unsichtbaren Ultraviolettröpfchen von 2537 Å Wellenlänge und werden durch lumineszente Stoffe in sichtbares Licht verwandelt. Lumineszente Stoffe besitzen die Eigenschaft, kurzwellige Strahlung in langwelligere zu verwandeln, nie aber umgekehrt. Aus diesem Grunde kann auch mit lumineszenteren Stoffen die Glühlampe nicht verbessert werden.

Viele Stoffe, unter ihnen Mineralöle, manche organische Salze usw., sind in gewissem Grade lumineszent. Die meisten unter ihnen eignen sich jedoch für die künstliche Beleuchtung schlecht, so dass die in Entladungslampen benützten lumineszenten Salze ohne Ausnahme im Laboratorium hergestellt werden. Die Gewinnung erfolgt entweder durch die üblichen Fällungsmethoden oder durch direkte Vereinigung der sauren und basischen Bestandteile bei Temperaturen von bis 1200 °C, nachdem das Ausgangsmaterial mit einem metallischen Aktivator (häufig Mn) zusammengebracht worden ist.

Tabelle I gibt eine Uebersicht über einige der wichtigeren lumineszenten Pulver, bestehend aus verschiedenen Grundstoffen, sogenannten Matrizen, und verschiedenen Aktivatoren.

Wichtige lumineszente Pulver Tabelle I

| Grundstoff (Matrix) | Aktivator | Fluoreszenzfarbe | Anregende Wellenlänge Å |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| ZnS | Ag | blau | 3650 |
| ZnS | Cu | grün | 3650 |
| (Zn,Cd)S . . | Cu | rotgelb | 3650 |
| Zn ₂ SiO ₄ . . | Mn | grün | 2537 |
| (Zn,Be) ₂ SiO ₄ | Mn | rotgelb | 2537 |
| CdB ₂ O ₄ . . . | Mn | rot | 2537 |
| MgWO ₄ . . . | selbstaktiviert | blau | 2537 |

In den heute gebräuchlichen Fluoreszenzlampen wird das lumineszente Material meist mit einem organischen Bindemittel aufgetragen, um einen möglichst gleichmässigen und dünnen Ueberzug zu erhalten. In einem späteren Fabrikationsgang wird das Bindemittel durch Erhitzen wieder entfernt. Um eine maximale Ausbeute der Ultraviolettröpfchen zu erreichen, muss der Quecksilberdampfdruck niedrig gehalten werden. Aus diesem Grunde dürfen sich Fluoreszenzlampen nur wenig über die Umgebungstemperatur hinaus erwärmen und müssen deshalb im Vergleich zu ihrem Leistungsbedarf gross sein.

Zur Herstellung von Tageslichtlampen mit einem dem der Sonne ähnlichen Spektrum wurden bisher Mischungen verschiedener lumineszenter Pulver verwendet; neuerdings wird in England mit Verbindungen gearbeitet, die schon für sich allein befriedigendes weisses Licht ergeben.

Die ausgestrahlte Lichtmenge moderner Leuchtpulver beträgt bis etwa 85...90 % der aufgewendeten elektrischen Energie.

¹⁾ 1 Å (Angström) = 10⁻¹⁰ m = 0,1·10⁻⁹ m = 0,1 nm (Nanometer).

gie und dürfte also kaum gesteigert werden können. Da sich die Energie in einem Strahlungsquantum umgekehrt proportional zur Wellenlänge verhält, wird bereits ein grosser Teil der Energie bei der Frequenzumwandlung der Strahlen verbraucht (etwa 50 % bei einer Ultraviolettröpfchen von 2537 Å Wellenlänge), während ein weiterer Teil des Lichtes von der lumineszenten Schicht absorbiert wird. Ebenso ergibt farbloses oder nur schwach gefärbtes Leuchtpulver eine grössere Lichtausbeute als Leuchtpulver von beträchtlicher Eigenfärbung.

Ausserdem fällt die Lichtausbeute während des Gebrauchs infolge des Niederschlages von Quecksilber auf der Fluoreszenzschicht und auch wegen der allmählichen Zersetzung des Fadensmaterials. Der dadurch entstehende Film absorbiert einen Teil der Ultraviolettröpfchen. Diese Senkung des Wirkungsgrades erfolgt am raschesten während der ersten paar hundert Brennstunden (bis 20 %), weitere 20...30 % Abfall zeigen sich nach rund 3000 h.

Verbesserungen der Fluoreszenzlampe wären also auch dann möglich, wenn ein Leuchtmittel gefunden wird, das die Bildung eines die Ultraviolettröpfchen absorbierenden Films wesentlich erschwert.

Tabelle II gibt eine Uebersicht über die Dimensionen und den Leistungsbedarf der heute in England gebräuchlichen Fluoreszenzlampen, die für Tageslichtfarbe und für ein warmes Weiss hergestellt werden.

Dimensionen und Leistungsbedarf neuerer englischer Fluoreszenzlampen

Tabelle II

| Nennmasse der Leuchtröhre | | Leistungs-aufnahme W |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| Länge Zoll | Durchmesser Zoll | |
| 60 | 1 1/2 | 80 |
| 48 | 1 1/2 | 40 |
| 36 | 1 | 30 |
| 24 | 1 1/2 | 20 |
| 24 | 1 | 20 |
| 18 | 1 | 15 |

Lichtausbeute und Lebensdauer der Fluoreszenzlampen sind durchschnittlich 2...3mal grösser als bei entsprechenden Wolframfadlampen.

Hn.

Industrielle Forschungslaboratorien in den USA

600.62:62(73)

Die Entwicklung der industriellen Forschungslaboratorien in den USA während des Krieges ist in einem ungeheuren Ausmass vor sich gegangen und hat sicherlich wesentlich zur Entscheidung in diesem Kriege beigetragen. Nach dem Kriege wurden wohl gewisse Umstellungen in diesen Laboratorien vorgenommen, doch ist ihr Umfang keineswegs auf das Vorkriegsmaass zurückgegangen. In den USA unterhalten derzeit (Anfang 1947) 2443 industrielle Unternehmungen eigene Forschungslaboratorien mit insgesamt über 130 000 Angestellten. In dieser Gesamtzahl von Unternehmungen ist General Motors Corp., zum Beispiel, bloss als ein einziges Unternehmen gezählt, obwohl diese Firma derzeit über 23 grosse, räumlich voneinander getrennte Laboratoriumsinstutute verfügt. Eines dieser General-Motors-Corp.-Laboratorien, das unter der Leitung von Dr. C. F. Kettering steht, beschäftigt allein über 600 Angestellte und besitzt eine Bibliothek von mehr als 24 000 Büchern. Auch General Electric Cy. ist nur als einziges Unternehmen in der genannten Gesamtzahl enthalten. Tatsächlich verfügt dieses Unternehmen über 20 grosse in verschiedenen Staaten der USA gelegene Laboratoriumsinstutute.

Fig. 1 zeigt die Zahl der Angestellten in den industriellen Forschungslaboratorien im Jahre 1946 und enthält vergleichsweise auch die Angestelltenzahl im letzten Jahre vor dem Kriege. Im ersten Jahre nach dem Kriege wurden über 130 000 Angestellte in diesen Laboratorien beschäftigt — das ist fast doppelt so viel, wie die Angestelltenzahl im letzten Jahre vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg.

Fig. 1 zeigt ferner, dass diese industriellen Forschungslabore überwiegend wissenschaftliches Personal (Spezialisten) beschäftigen. Die in Fig. 1 als technisches Personal ange-

sind Chemiker und Ingenieure, während die Physiker und Metallurgen mit weniger als 15 % der beiden erstgenannten Spezialistengruppen in diesen Laboratorien vertreten sind.

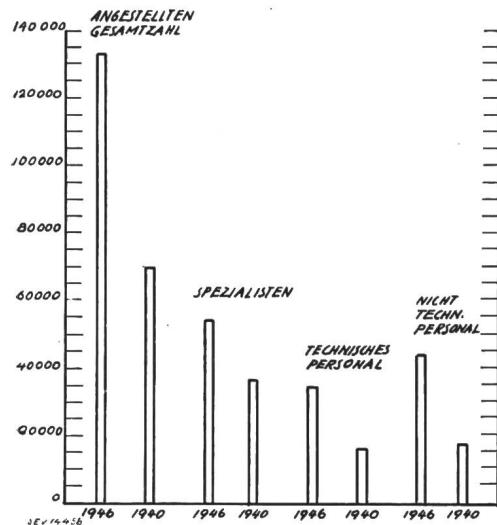


Fig. 1 Zuwachs der Angestellten in industriellen Laboratorien

Führte Angestelltenschaft leistet nur technische Hilfsdienste. Fig. 2 zeigt die verschiedenen Berufsgruppen innerhalb des wissenschaftlichen Personals. Die meisten dieser Spezialistene

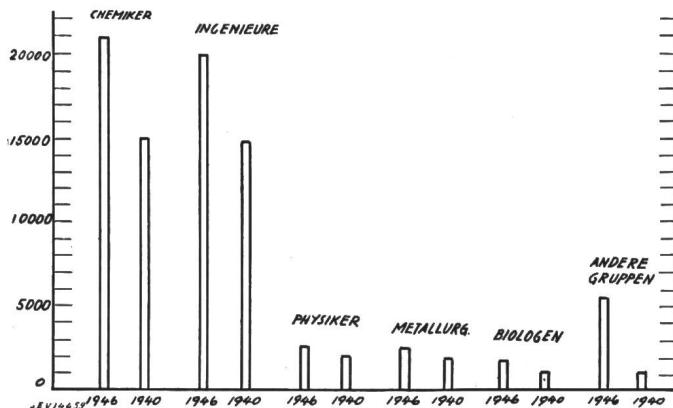


Fig. 2 Zahl der Spezialisten in industriellen Laboratorien

Neben diesen industriellen Forschungslabore befinden sich in den Vereinigten Staaten noch zahlreiche private und staatliche Forschungslabore. Ueberdies verfügen noch mehr als 280 Universitäten und höhere Lehranstalten in den USA über Forschungslabore, die zum Teil Projekte für die Regierung, wie auch für die Industrie ausführen.

Henry H. Hausner.

Wirtschaftliche Mitteilungen — Communications de nature économique

Erweiterung des Kraftwerks Innertkirchen

621.311.21(494.246.1)

Am 16. Juni 1947 wurde die vierte Maschinengruppe mit einer Turbinen-Leistung von 48 000 kW und einer Generator-Leistung von 47 500 kVA des Kraftwerkes Innertkirchen in Betrieb genommen. Sie dient zur Hauptsache als Reserve und kann ausserdem mit Hilfe des in der Handeck im Bau befindlichen Ausgleichbeckens mit einem Inhalt von 82 000 m³ zur Deckung des erhöhten Bedarfes an Spitzenleistung beigezogen werden. Die Werke Innertkirchen und Handeck I sind somit in der Lage, eine maximale Leistung von total 250 MW abzugeben. Bei guter Wasserführung der Aare zwischen Handeck und Grimsel kann diese Maschinengruppe im Sommer zur vermehrten Energieproduktion beigezogen werden. Eine Erhöhung der Winterproduktion durch diese vierte Maschinengruppe ist jedoch erst nach der Inbetriebnahme des Kraftwerks Handeck II zu erwarten.

Die Elektrizitätswirtschaft der USA von 1939 bis 1946

[Nach: Statistics of the Electrical Industry. Electr. Wld. Bd. 127(1947), Nr. 3, S. 135...166.]

621.311(73)

Im Bulletin SEV 1939, Nr. 15, erschien letztmals eine kurze Zusammenfassung des Elektrizitätsverbrauches in den

USA für die Jahre 1937/38. Während des Krieges hat auch hier die Elektrizitätswirtschaft einen ungeahnten Aufschwung genommen, so dass es sich lohnt, die kürzlich veröffentlichten Daten etwas ausführlicher wiederzugeben. Dadurch lässt sich die Entwicklung besser mit den schweizerischen Verhältnissen vergleichen.

Die Entwicklung der Energieabgabe an die verschiedenen Verbrauchergruppen zeigt folgendes Bild (Tab. I):

Aus dieser Tabelle zeigt sich deutlich die grosse Kriegsanstrengung, welche 1944 für die Grossindustrie ihren Höhepunkt erreichte. Seither machte sich eine Verschiebung in der Belieferung der verschiedenen Abnehmerkategorien bemerkbar, indem der Verbrauch der kleineren Abnehmer weiter gesteigert werden konnte, während der industrielle Grossverbrauch einen Rückschlag zeigt. Die Einzelheiten sind aus Tabelle II gut ersichtlich, welche auch den Zuwachs gegenüber 1939 für die beiden Jahre 1944 und 1946 zeigt.

Aus dieser Tabelle ergibt sich die rasch fortschreitende Elektrifizierung der Landwirtschaft. Es sind denn auch im Jahre 1946 über 90 000 km an neuen Farmleitungen erstellt worden, eine Ausdehnung, die vorher nie erreicht wurde. Die Abonnentenzahl dieser Kategorie hat seit 1939 von 634 000 auf 1 360 000 zugenommen, wobei der mittlere Verbrauch pro Betrieb ebenfalls zunahm (+10 %).

Haushaltabonnenten und Gewerbe haben ebenfalls stark zugenommen, besonders seit Kriegsende, als die Restriktio-

Energieabgabe in GWh (= Millionen kWh)

Tabelle I

| Jahr | landwirtschaftliche Betriebe | Haushalt | Gewerbe | Industrie | öffentliche Beleuchtung | Strassen- und Vorortbahnen | Vollbahnen | Gemeinden und Verschiedenes | Total |
|--------|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 1939 | 1 881 | 21 084 | 20 722 | 51 108 | 2 002 | 3 918 | 1 847 | 3 205 | 105 768 |
| 1940 | 1 991 | 23 318 | 22 373 | 59 557 | 2 048 | 3 974 | 1 935 | 3 447 | 118 643 |
| 1941 | 2 352 | 25 124 | 24 628 | 76 060 | 2 111 | 3 960 | 2 118 | 3 707 | 140 060 |
| 1942 | 2 890 | 26 937 | 27 234 | 88 378 | 2 061 | 4 256 | 2 372 | 5 280 | 159 408 |
| 1943 | 2 996 | 28 621 | 28 192 | 106 657 | 2 075 | 4 696 | 2 530 | 10 122 | 185 889 |
| 1944 | 3 373 | 31 266 | 29 837 | 115 187 | 2 163 | 4 635 | 2 694 | 9 006 | 198 161 |
| 1945 | 3 668 | 34 184 | 30 438 | 107 490 | 2 184 | 4 683 | 2 671 | 8 240 | 193 558 |
| 1946 * | 4 475 | 38 400 | 32 925 | 99 600 | 2 250 | 4 525 | 2 625 | 6 200 | 191 000 |

* geschätzte Werte

Anteil der abgegebenen kWh und der Einnahmen

Tabelle II

| Jahr | landwirtschaftliche Betriebe | Haushalt | Gewerbe | Industrie | öffentliche Beleuchtung | Strassen- und Vorortbahnen | Vollbahnen | Gemeinden und Verschiedenes | Total |
|-------------|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 1939 | | | | | | | | | |
| Abgabe kWh | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | % | 1,8 | 20 | 19,5 | 48,3 | 1,9 | 3,7 | 3,05 | 100 |
| Einnahmen | % | 2,0 | 36,8 | 28,9 | 25,0 | 3,3 | 1,4 | 2,0 | 100 |
| 1944 | | | | | | | | | |
| Abgabe kWh | % | 198 | 148,5 | 144 | 226 | 108,15 | 118,2 | 145,8 | 282 |
| | % | 1,7 | 15,8 | 15,1 | 58,1 | 1,1 | 2,3 | 4,5 | 100 |
| Einnahmen | % | 2,5 | 33,5 | 25,0 | 31,8 | 2,3 | 1,2 | 3,0 | 100 |
| 1946 | | | | | | | | | |
| Abgabe kWh | % | 238 | 182,5 | 159 | 195 | 117,5 | 115,5 | 141 | 193,5 |
| | % | 2,35 | 20,1 | 17,2 | 52,1 | 1,2 | 2,35 | 1,4 | 3,3 |
| Einnahmen | % | 3,0 | 36,2 | 26,7 | 27,8 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 2,4 |

nen aufgehoben wurden. Bei den Haushaltabonnenten stieg sich der mittlere Verbrauch auf 1295 kWh (+ 47 %), die Anzahl dagegen nur um 24,5 %. Es werden nun 2 974 300 Haushaltabonnenten verzeichnet, womit 85 % der Bevölkerung mit elektrischer Energie versorgt wird (1939 nur 77,3 %). An gewerblichen Abonnenten sind 4 709 000 (+ 12 %) ange- schlossen, welche im Mittel je 7000 kWh (+ 42 %) verbrauchen.

Interessanterweise sind dagegen die industriellen Grossabnehmer in stetiger Abnahme begriffen. Ihre Zahl hat sich von 184 000 auf 165 000 vermindert, jedoch nahm der mittlere Bezug von je 278 000 kWh auf je 602 000 kWh (+ 117 %) zu.

In gleicher Weise wie in der Schweiz sind die mittleren Einnahmen fortwährend gesunken und betragen nun 1,81 cent/kWh (2,09 cent/kWh im Jahre 1939). Die mittlere Haushaltenergie wird zu 3,22 cent/kWh (4,0 cent/kWh im Jahre 1939) abgegeben.

Die grosse Zunahme des Elektrizitätsverbrauches hat eine entsprechende Vermehrung der installierten Leistung in den Kraftwerken zur Folge gehabt (Tabelle III).

In den Kraftwerken installierte Leistung

Tabelle III

| | Total | | hier von in % | | Besitz % | |
|------|---------|-------|---------------|-------------|----------|------------------|
| | 1000 kW | % | thermisch | hydraulisch | Privat | öffentliche Hand |
| 1939 | 40 318 | 100 | 71,6 | 28,4 | 87,7 | 12,3 |
| 1940 | 41 639 | 103,2 | 72,0 | 28,0 | 86,8 | 13,2 |
| 1941 | 42 405 | 105 | 72,2 | 27,8 | 85,0 | 15,0 |
| 1942 | 45 053 | 111,6 | 71,8 | 28,2 | 84,0 | 16,0 |
| 1943 | 47 951 | 118,6 | 71,0 | 29,0 | 81,6 | 18,4 |
| 1944 | 49 189 | 122 | 70,2 | 29,8 | 80,7 | 19,3 |
| 1945 | 50 111 | 124,1 | 70,2 | 29,8 | 80,4 | 19,6 |
| 1946 | 50 196 | 142,2 | 70,5 | 29,5 | 80,5 | 19,5 |

Die Leistungszunahme der Kraftwerke hat somit mit dem Wachstum der Energieabgabe nicht Schritt halten können, was sich in einer höheren Ausnützung bemerkbar macht. Die Gebrauchsdauer der installierten Leistung der thermischen Kraftwerke stieg von 3035 Stunden auf 4121 Stunden (4342 h in 1944), diejenige der hydraulischen Kraftwerke von 3916 Stunden auf 5240 Stunden (5458 h in 1944). Im Jahre 1947 sollen 2 529 500 kW an thermischer Leistung und 464 600 kW an hydraulischer Leistung neu installiert werden, während für 1948 und später bereits 5 538 750 kW thermische und 2 770 100 kW hydraulische Leistung vorgesehen sind, diese hauptsächlich durch die öffentliche Hand.

Die hydraulische Erzeugung beträgt etwa 35 % der Gesamterzeugung; die Kraftwerke der öffentlichen Hand erzeugten einen von 9,5 auf 18,8 % stetig steigenden Anteil, der zur Hauptsache aus Wasserkraftwerken herrührt.

Die steigenden Unkosten und die sinkenden Energiepreise machen sich sehr stark in der Ertragsrechnung geltend, was die Gegenüberstellung aus dem Krisenjahr 1937 gegen 1946 zeigt (Tabelle IV).

Gewinn- und Verlustrechnung aller Elektrizitätswerke

Tabelle IV

| | 1937 | | 1946 | |
|---|--------------|------|--------------|------|
| | Millionen \$ | % | Millionen \$ | % |
| Betriebseinnahmen . | 2031 | 100 | 3112 | 100 |
| Betrieb u. Unterhalt . | 781 | 38,4 | 1397 | 44,8 |
| Abschreibungen . | 216 | 10,6 | 321 | 10,3 |
| Steuern u. Abgaben . | 308 | 15,1 | 605 | 19,5 |
| | 726 | 35,9 | 789 | 25,4 |
| Einnahmen aus Wertschriften und Beteiligungen . | 113 | 5,6 | 116 | 3,7 |
| Roheinkommen . | 839 | 41,5 | 905 | 29,1 |
| Kapitaldienst . | 330 | 16,2 | 269 | 8,7 |
| Reingewinn . | 509 | 25,3 | 636 | 20,4 |
| Hiervon für Dividenden . | 434 | 21,4 | 485 | 15,6 |
| In % auf das Aktienkapital . | | 6,55 | | 8,0 |

Im betrachteten Zeitraum sind die Betriebsausgaben um 6,4 % gestiegen, indem sich der Lohnindex auf 150 % erhöht hat, während die Steuern auf 129 % anwuchsen. Der Betriebsüberschuss verminderte sich aus diesem Grunde von 35,9 auf 25,4 %. Die trotzdem erfolgte Vergrösserung des Reingewinnes röhrt daher zur Hälfte von den verminderten festen Lasten her. Für unsere Verhältnisse ist auch interessant zu bemerken, dass die amerikanischen Gesellschaften einen beträchtlichen Teil des Reingewinnes (7,6 % der Einnahmen) unverteilt zurückbehalten und für die Finanzierung der Erweiterungen verwenden.

Die Gesamtbilanz der Elektrizitätsindustrie zeigt folgendes Bild:

Bilanz der Elektrizitätsindustrie 1945

| | Millionen Dollars | % |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Anlagen und Mobilien | 14 491 | 82,2 |
| Wertschriften | 1 089 | 6,2 |
| Debitoren | 1 696 | 9,6 |
| Diverse Aktiven | 357 | 2,0 |
| Total Aktiven | 17 633 | 100,0 |
| Aktienkapital | 6 062 | 34,4 |
| Konsolidierte Schulden | 6 141 | 34,8 |
| Kreditoren | 965 | 5,5 |
| Reserven | 3 301 | 18,7 |
| Diverse Passiven | 159 | 0,9 |
| Unverteilte Gewinne | 1 005 | 5,7 |
| Total Passiven | 17 633 | 100,0 |

Gegenüber früheren Bilanzen fällt auf, dass trotz der starken Zunahme der installierten Leistung (etwa 20 %) das

Anlagekapital auf gleicher Höhe geblieben ist, ferner wurden die Reserven in der gleichen Zeit auf 144 % erhöht und zugleich das Aktien- und Obligationenkapital um je etwa 9 % vermindert. Diese Veränderungen röhren von der starken Einflussnahme der Bundesbehörden (Federal Power Commission) auf die Geschäftsgebarung der Privatgesellschaften her und haben zu einer bedeutenden Verbesserung ihrer finanziellen Position geführt. *W. H.*

Données économiques suisses

(Extraits de «La Vie économique» et du «Bulletin mensuel Banque Nationale Suisse»)

| No. | | Mai | |
|-----|--|---------------------------------|---------------------|
| | | 1946 | 1947 |
| 1. | Importations (janvier-mai) | 279,3 en 10 ⁶ frs | 408,6 (1846,2) |
| | Exportations (janvier-mai) | 225,3 (951,7) | 264,5 (1294,2) |
| 2. | Marché du travail: demandes de places | 2261 | 1114 |
| 3. | Index du coût de la vie Index du commerce de gros = 100 | 206 213 | 216 221 |
| | Prix-courant de détail (moyenne de 33 villes) | | |
| | Eclairage électrique cts/kWh | 34 (68) | 34 (68) |
| | Gaz cts/m ³ (Juin 1914) | 31 (168) | 31 (168) |
| | Coke d'usine à gaz = 100 | 17,47 (349) | 18,60 (372) |
| | frs/100 kg | | |
| 4. | Permis délivrés pour logements à construire dans 33 villes (janvier-mai) | 1260 (5548) | 1372 (5968) |
| 5. | Taux d'escompte officiel % | 1,50 | 1,50 |
| 6. | Banque Nationale (p. ultimo) | | |
| | Billets en circulation 10 ⁶ frs | 3564 | 3908 |
| | Autres engagements à vue 10 ⁶ frs | 1256 | 1178 |
| | Encaisse or et devises or 10 ⁶ frs | 4960 | 5175 |
| | Couverture en or des billets en circulation et des autres engagements à vue % | 99,25 | 99,04 |
| 7. | Indices des bourses suisses (le 25 du mois) | | |
| | Obligations | 104 | 103 |
| | Actions | 241 | 248 |
| 8. | Actions industrielles | 370 | 384 |
| | Faillites (janvier-mai) | 17 (119) | 35 (154) |
| | Concordats (janvier-mai) | 2 (17) | 5 (17) |
| 9. | Statistique du tourisme | | |
| | Occupation moyenne des lits existants, en % | 1946 22,3 | 1947 25,2 |
| 10. | Recettes d'exploitation des CFF seuls | | |
| | Marchandises (janvier-avril) | 26 107 (97 776) | 28 701 (102 762) |
| | Voyageurs (janvier-avril) | 23 043 (78 254) | 24 010 (80 047) |
| | Avril | | |
| | 1946 1947 | | |
| | April | | |
| | 1946 1947 | | |

Die Versorgung Italiens mit elektrischer Energie und Fragen der Verstaatlichung

335.6:621.3(45)

Im Dezember 1946 veröffentlichte die «Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica» (Anidel) eine Arbeit, in welcher Fragen und Probleme der Verstaatlichung der Elektrizitätswerke behandelt und ausführliche statistische Angaben der Energieproduktion Italiens gemacht werden.

In Italien wird zurzeit für gewisse Industriezweige, so z. B. für die Grossunternehmen der Versorgung mit elektrischer Energie, die Verstaatlichung gefordert. Es werden ver-

schiedene Gründe dafür angeführt, doch werden in der Öffentlichkeit selten die rein technischen oder wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt. In der Veröffentlichung der Anidel, «Aspetti e problemi della nazionalizzazione», werden nun in erster Linie die wirtschaftlichen Fragen beleuchtet. Eine objektive Beurteilung der Verhältnisse führt zum Schluss, dass der heutigen Privatwirtschaft gewisse Mängel anhaften, dass aber eine Verstaatlichung diese Mängel nicht beheben kann. Im Gegenteil wird vorausgeschen, dass die Interessen der Unternehmungen, der Arbeitnehmer sowie auch der Energiekonsumenten durch eine Verstaatlichung weniger Berücksichtigung finden würden, als es bisher durch die Privatindustrie möglich war. Dies wird mit dem Wegfallen der Konkurrenz, mit der Veramtlichung und der damit verbundenen Verteuerung des Betriebes und mit der eingeschränkten Einsatzmöglichkeit der Berufsorganisationen begründet.

Verschiedene Vorwürfe, die der Privatindustrie vorgehalten werden, so z. B. mangelnde Initiative am Ausbau der Wasserkräfte, können durch statistische Angaben widerlegt werden.

Tabelle I vermittelt die Zahlen der elektrischen Energieerzeugung in den italienischen Unternehmungen während der letzten 20 Jahre.

Tabelle I

| Jahr | Installierte Leistung ¹⁾ GW | Energieerzeugung GWh | Erzeugungsmöglichkeit ²⁾ bei mittlerer Wasserdurchführung | |
|------|--|----------------------|--|-----------------|
| | | | GWh | % ³⁾ |
| 1925 | 2,4 | 6 545 | 7 080 | 155 |
| 1930 | 4,5 | 10 079 | 13 800 | 301 |
| 1935 | 5,1 | 13 247 | 16 000 | 349 |
| 1940 | 6,1 | 18 974 | 19 200 | 419 |
| 1941 | 6,2 | 20 293 | 19 600 | 428 |
| 1942 | 7,0 | 20 015 | 20 000 | 437 |
| 1943 | 6,9 ⁴⁾ | 18 248 ⁴⁾ | 20 600 | 450 |
| 1944 | 5,6 ⁴⁾ | 13 466 ⁴⁾ | 18 100 | 395 |
| 1945 | 6,0 | 12 612 ⁵⁾ | 19 200 | 419 |

¹⁾ Hydraulische und thermische Werke.

²⁾ Nur hydraulische Werke.

³⁾ Mit der Jahreserzeugung 1922 von 4580 GWh = 100% als Basis.

⁴⁾ Rückgang durch die Kriegszerstörungen bedingt.

⁵⁾ Rückgang durch die aussergewöhnliche Dürre des Jahres 1945.

Die Entwicklung der elektrischen Energieerzeugung einiger Länder in den Jahren vor dem Krieg geht aus Tabelle II hervor. Als Basis wurde der Stand der Energieerzeugung des Jahres 1925 zu 100 % angenommen. Die Reihenfolge der Staaten entspricht der maximalen prozentuellen Zunahme pro 1938.

Tabelle II

| Staat | 1926 | 1929 | 1932 | 1935 | 1938 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Deutschland | 104 | 151 | 116 | 181 | 272 |
| Russland | 100 | 135 | 145 | 197 | 261 |
| Canada | 120 | 178 | 159 | 230 | 257 |
| Italien | 117 | 150 | 156 | 202 | 235 |
| Schweiz | 112 | 143 | 129 | 154 | 190 |
| Frankreich | 110 | 140 | 133 | 155 | 184 |
| USA | 112 | 146 | 125 | 150 | 177 |

Die Energiepreise für Beleuchtungszwecke und Haushaltsgeräte waren in Italien, im Vergleich zum Ausland, immer besonders niedrig. Tabelle III gibt einige Vergleichswerte aus dem Jahr 1936.

Tabelle III

| Staaten | Preise pro kWh (in belgischen Franken) |
|---------------------------|--|
| Italien | 2,23 |
| Schweiz | 2,23 |
| Grossbritannien | 2,41...2,68 |
| Frankreich | 2,75 |
| Deutschland | 2,95...3,20 |
| Holland | 2,15...4,75 |

Um die heutigen Energiepreise verschiedener Länder vergleichen zu können, muss vorerst ein brauchbarer Maßstab gefunden werden. In Tabelle IV sind die dem Preise von 10 kWh entsprechenden Warenmengen, nämlich von Butter, Zement und Profileisen, entsprechend mittleren Preisen des Jahres 1946, wiedergegeben.

Tabelle IV

| Ort | 10 kWh entsprechen folgenden Warenmengen (Stand 1946) | | |
|--------------------|---|-----------|----------------|
| | Butter g | Zement kg | Profileisen kg |
| New York | 500 | 109 | 11 |
| London | 1250 | 73 | 9 |
| Zürich | 420 | 50 | 6 |
| Paris | 200 | 37 | 7 |
| Mailand | 50 | 7 | 1 |

Der Verbrauch elektrischer Energie für Haushaltungen nimmt alljährlich zu. Die Werte der Tabelle V beziehen sich auf Netze grösserer Gesellschaften, die als Wiederverkäufer alle bedeutenden Elektrizitätswerke zusammenfassen.

Unter Verwendung eines sehr reichhaltigen statistischen Materials widerlegt die Anidel eine ganze Reihe Beschuldigungen, die der privaten Elektrizitätsindustrie vorgehalten

Tabelle V

| Jahr | Energieverbrauch in Haushaltungen (GWh) | Zunahme gegenüber Vorjahr (%) |
|------|---|-------------------------------|
| 1932 | 123 | 19 |
| 1934 | 167 | 13 |
| 1936 | 200 | 4 |
| 1938 | 266 | 19 |
| 1940 | 371 | 15 |
| 1942 | 537 | 24 |
| 1944 | 746 | 16 |

werden. Es wird versucht, damit nachzuweisen, dass eine Verstaatlichung gegen die allgemeinen Interessen des Volkes und auch gegen diejenigen der beteiligten Parteien gerichtet wäre. Diese Ansicht wird noch dadurch dokumentiert, dass eine Anzahl ausgeführter Verstaatlichungen des Auslandes besprochen und deren Ergebnisse analysiert werden, so z. B. die «Central Electricity Board», die «Public Corporations», usw. in England, die Schweizerischen Bundesbahnen, die «Ferrovie dello Stato» Italiens, die «Tennessee Valley Authority» in den USA, die Bahn-, Schifffahrts- und Kohlenbergwerkbetriebe Australiens und die Elektrizitäts- und Gasversorgungsbetriebe in Frankreich. Alle diese Betriebe arbeiteten nicht zufriedenstellend.

We.

Die Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1946¹⁾

621.331:625.1(494)

1. Energiewirtschaft²⁾

Tabelle I vermittelt die Werte der Erzeugung und des Verbrauchs elektrischer Energie bei den SBB. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der totale Verbrauch um 65 GWh oder um 8,5 %. Dies ist diversen Fahrplanverbesserungen im internationalen und im Inlandverkehr und der Neulektrifizierung einiger Linien zuzuschreiben.

In der ersten Hälfte der *Winterperiode 1945/46* war der Wasserzufluss zu den Kraftwerken der SBB unbefriedigend, so dass diese schon damals an der unteren Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt waren. Ende März 1946 entsprach der Inhalt der Stauseen noch einer Reserve von 50 GWh.

In der *Sommerperiode* war der Zufluss zum Ritom- und Sihlsee normal, beim Barberinasee dagegen ungenügend, so dass er nur dank der noch vorhandenen Reserve wieder gefüllt wurde. Der Absatz für Ueberschussenenergie war während des Sommers günstig und es wurden alle Abgabemöglichkeiten voll ausgenützt.

Zur Deckung des Energiebedarfes für den *Winter 1946/47* mussten zusätzlich zu den von der Liebergemeinschaft BKW — NOK — Atel zur Verfügung stehenden 33 GWh noch weitere 25 GWh Ergänzungsenergie sichergestellt werden. Die Wasserverhältnisse gestalteten sich denkbar ungünstig, so dass die Elektrokessel des eigenen Betriebes ab Mitte Oktober abgeschaltet und schon ab 1. November der Bezug der Aushilfsenergie BKW — NOK — Atel aufgenommen werden musste. Die starke Inanspruchnahme der Energieerassen und die Aussichtlosigkeit, weitere Aushilfsenergie von dritten Werken zu erhalten, zwang die SBB, den Verbrauch ab 6. Dezember durch eine Einschränkung der Zugsheizung, den Verzicht auf die Führung von Personen-Extrazügen, die Kürzung zahlreicher Zugkompositionen, sowie den Ersatz elektrischer Fahrzeuge durch Dampflokomotiven, herabzusetzen.

2. Kraftwerke

Barberine. Die tiefste Absenkung des Stausees trat bereits am 31. März 1946 mit einem verbliebenen Nutzinhalt von $10,3 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ (Vorjahr: 5. Mai, $17,8 \cdot 10^6 \text{ m}^3$) ein. Am 19. September wurde der Höchststand mit $38,3 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ erreicht. Zur vollständigen Füllung ($39 \cdot 10^6 \text{ m}^3$, entsprechend 110 GWh), die im Vorjahr am 12. August erreicht wurde, fehlten somit noch $0,7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$. Mit der Absenkung musste am 23. Septem-

ber begonnen werden. Sie betrug am 31. Dezember 15,6 m unter Stauziel (Vorjahr 10,2 m).

An der Galerie der Druckleitung wurden Reparaturen vorgenommen und in der Apparatekammer der Wasserfassung in Emosson 2 Entleerungsschieber eingebaut. Im Kraftwerk wurde der Transformator 1 mit einem neuen Oelkühler ausgerüstet.

Amsteg. Die Wasserfassung am Kärstelenbach und die Druckleitung 3 wurden umgebaut und wieder in Betrieb genommen. Das Staubecken beim Pfaffensprung wurde durchgespült. Zur Verhinderung von Wasserverlusten wurde im Auslaßstollen an der Fellibachfassung eine Abschlusswand eingebaut. Die Hochspannungskabel zum 150-kV-Drehstromtransformator wurden durch Kabel von grösserem Leiterquerschnitt ersetzt.

Ritom. Der tiefste Stand des Stausees wurde am 14. April mit $2,9 \cdot 10^6 \text{ m}^3$, der höchste Stand am 1. September mit $27,5 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ Nutzinhalt (voller See), entsprechend 45 GWh, erreicht. Die neue Absenkung begann am 30. September und betrug am 31. Dezember 10,1 m (Vorjahr 7,7 m) unter dem Stauziel.

Am Generator 4 sind Revisionsarbeiten durchgeführt worden. Es wurde mit dem Einbau eines neuen 15-kV-Belastungswiderstandes begonnen. Am Ausfluss des Cadlimosees wurde eine hölzerne Stauwand eingebaut, wodurch die Kote des Sees um 0,7 m erhöht werden konnte.

Etzelwerk. Der Sihlsee erreichte seine tiefste Absenkung am 25. März mit einem verbliebenen Nutzinhalt von $31,4 \cdot 10^6 \text{ m}^3$. Der höchste Stand wurde am 22. August (Vorjahr am 21. Mai) mit $91,8 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ (voller See) erreicht, wobei der Anteil der SBB $51,6 \cdot 10^6 \text{ m}^3$, entsprechend 51,6 GWh beträgt. Die Absenkung begann am 7. Oktober und erreichte am 31. Dezember 6,0 m (Vorjahr 3,0 m) unter Stauziel.

Die Vorarbeiten für den Einbau einer Speicherpumpe bei der Maschinengruppe 3 wurden durchgeführt.

Rupperswil-Auenstein. Im Verlaufe des Sommers konnte der Innenausbau des Maschinenhauses beendet werden. Das Hochwasser vom 13./14. Juni von rund $850 \text{ m}^3/\text{s}$ verursachte am eben fertiggestellten Wehr der Jura-Zementfabriken einige Schäden, deren Behebung sofort aufgenommen wurde. Die Schäden hatten auf den Werkbetrieb keinen Einfluss. Die Grundwasserstände im Gebiet längs der Staustrecke sind erheblich zurückgegangen. Nach Vornahme einiger Sondierbohrungen wurde in der Sickerzone des Aaredamms mit Toninjektionen in den Untergrund begonnen.

(Fortsetzung auf Seite 402.)

¹⁾ Aus den Quartalsberichten der Generaldirektion und dem Geschäftsbericht 1946 der SBB. Für das Jahr 1945 vgl. Bull. SEV Bd. 37(1946), Nr. 14, S. 394...396.

²⁾ Bull. SEV Bd. 37(1946), Nr. 17, S. 517, u. Nr. 23, S. 691; Bd. 38(1947), Nr. 9, S. 260.

**Statistique de l'énergie électrique
des entreprises livrant de l'énergie à des tiers**

Elaborée par l'Office fédéral de l'économie électrique et l'Union des Centrales Suisses d'électricité

Cette statistique comprend la production d'énergie de toutes les entreprises électriques livrant de l'énergie à des tiers et disposant d'installations de production d'une puissance supérieure à 300 kW. On peut pratiquement la considérer comme concernant toutes les entreprises livrant de l'énergie à des tiers, car la production des usines dont il n'est pas tenu compte ne représente que 0,5 % environ de la production totale.

La production des chemins de fer fédéraux pour les besoins de la traction et celle des entreprises industrielles pour leur consommation propre ne sont pas prises en considération. La statistique de la production et de la distribution de ces entreprises paraît une fois par an dans le Bulletin.

| Mois | Production et achat d'énergie | | | | | | | | | | | | Accumulat. d'énergie | | | | Exportation d'énergie | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------|----------------------|---------|---|---------|------------------|---------|-----------------------------|---------|---|--|----------------------|--|---------|--------------------|-----------------------|--|--|--|
| | Production hydraulique | | Production thermique | | Energie achetée aux entreprises ferroviaires et industrielles | | Energie importée | | Energie fournie aux réseaux | | Différence par rapport à l'année précédente | Energie emmagasinée dans les bassins d'accumulation à la fin du mois | | Différences constatées pendant le mois — vidange + remplissage | | 1945/46 1946/47 | | | | |
| | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | | | |
| en millions de kWh | | | | | | | | | | | % | | | | | en millions de kWh | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Octobre . . . | 633,1 | 678,2 | 0,5 | 2,1 | 47,2 | 28,0 | 5,9 | 1,6 | 686,7 | 709,9 | + 3,4 | 929 | 895 | — 71 | — 136 | 39,9 | 45,9 | | | |
| Novembre . . . | 606,4 | 597,1 | 0,4 | 12,7 | 30,7 | 21,0 | 4,0 | 4,3 | 641,5 | 635,1 | — 1,0 | 799 | 686 | — 130 | — 209 | 32,6 | 28,8 | | | |
| Décembre . . . | 600,8 | 564,0 | 2,6 | 19,6 | 16,5 | 17,9 | 7,7 | 5,9 | 627,6 | 607,4 | — 3,2 | 642 | 481 | — 157 | — 205 | 31,0 | 25,9 | | | |
| Janvier . . . | 590,3 | 527,3 | 2,4 | 17,6 | 18,0 | 16,7 | 4,3 | 2,5 | 615,0 | 564,1 | — 8,3 | 493 | 320 | — 149 | — 161 | 35,3 | 18,3 | | | |
| Février . . . | 575,5 | 426,9 | 0,3 | 19,7 | 18,0 | 12,6 | 2,8 | 7,8 | 596,6 | 467,0 | — 21,7 | 363 | 188 | — 130 | — 132 | 26,9 | 17,7 | | | |
| Mars | 646,9 | 570,6 | 0,3 | 4,5 | 30,1 | 17,3 | 8,1 | 3,3 | 685,4 | 595,7 | — 13,1 | 235 | 171 | — 128 | — 17 | 30,6 | 25,9 | | | |
| Avril | 665,6 | 642,9 | 0,3 | 0,6 | 28,7 | 26,6 | 3,1 | 5,0 | 697,7 | 675,1 | — 3,2 | 235 | 165 | 0 | — 6 | 45,1 | 39,6 | | | |
| Mai | 687,9 | 724,1 | 0,3 | 0,4 | 53,6 | 37,1 | 2,1 | 1,8 | 743,9 | 763,4 | + 2,6 | 297 | 339 | + 62 | + 174 | 45,0 | 66,9 | | | |
| Juin | 649,8 | | 0,3 | | 43,3 | | | 3,3 | 696,7 | | | 537 | | + 240 | | 50,2 | | | | |
| Juillet | 734,4 | | 0,4 | | 44,6 | | | 1,9 | 781,3 | | | 843 | | + 306 | | 104,7 | | | | |
| Août | 748,5 | | 0,4 | | 44,6 | | | 1,7 | 795,2 | | | 1004 | | + 161 | | 104,0 | | | | |
| Septembre . . | 740,2 | | 0,2 | | 44,0 | | | 1,7 | 786,1 | | | 1031 | | + 27 | | 97,1 | | | | |
| Année | 7879,4 | | 8,4 | | 419,3 | | 46,6 | | 8353,7 | | | 1037 ⁴⁾ | | | | 642,4 | | | | |
| Oct.-mars . . | 3653,0 | 3364,1 | 6,5 | 76,2 | 160,5 | 113,5 | 32,8 | 25,4 | 3852,8 | 3579,2 | — 7,1 | | | | | 196,3 | 162,5 | | | |
| Avril-mai . . | 1353,5 | 1367,0 | 0,6 | 1,0 | 82,3 | 63,7 | 5,2 | 6,8 | 1441,6 | 1438,5 | — 0,2 | | | | | 90,1 | 106,5 | | | |

| Mois | Distribution d'énergie dans le pays | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------|---------|--|---------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| | Usages domestiques et artisanat | | Industrie | | Electro-chimie, métallurgie, thermie | | Chaudières électriques ¹⁾ | | Traction | | Pertes et énergie de pompage ²⁾ | | Consommation en Suisse et pertes | | | | | |
| | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1964/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1946/47 | 1945/46 | 1945/47 | 1945/46 | 1946/47 | sans les chaudières et le pompage | Différence % | avec les chaudières et le pompage | |
| en millions de kWh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 264,2 | 280,6 | 97,7 | 117,8 | 70,4 | 89,0 | 83,4 | 36,1 | 34,2 | 40,0 | 96,9 | 100,5 | 560,3 | 624,1 | + 11,4 | 646,8 | 664,0 | |
| Octobre . . . | 278,9 | 271,4 | 103,9 | 117,9 | 63,1 | 79,5 | 32,3 | 4,8 | 39,5 | 44,5 | 91,2 | 88,2 | 575,8 | 600,8 | + 4,4 | 608,9 | 606,3 | |
| Décembre . . . | 284,7 | 273,5 | 99,6 | 108,5 | 62,7 | 62,1 | 16,5 | 2,7 | 46,6 | 48,7 | 86,5 | 86,0 | 578,2 | 578,1 | 0 | 596,6 | 581,5 | |
| Janvier . . . | 282,6 | 261,4 | 100,1 | 97,7 | 52,7 | 45,9 | 10,4 | 3,6 | 47,7 | 56,7 | 86,2 | 80,5 | 567,6 | 539,8 | — 4,9 | 579,7 | 545,8 | |
| Février . . . | 251,6 | 214,8 | 92,6 | 86,8 | 49,4 | 35,1 | 56,0 | 2,6 | 44,4 | 45,1 | 75,7 | 64,9 | 511,8 | 445,6 | — 12,9 | 569,7 | 449,3 | |
| Mars | 264,8 | 244,1 | 101,2 | 96,2 | 70,0 | 54,4 | 82,1 | 44,0 | 45,6 | 47,2 | 91,1 | 83,9 | 570,0 | 519,3 | — 8,9 | 654,8 | 569,8 | |
| Avril | 221,8 | 231,0 | 95,1 | 99,9 | 72,0 | 90,0 | 138,6 | 82,3 | 32,9 | 40,1 | 92,2 | 92,2 | 505,6 | 543,2 | + 7,4 | 652,6 | 635,5 | |
| Mai | 231,6 | 232,9 | 99,2 | 104,1 | 72,5 | 91,8 | 160,5 | 125,3 | 33,1 | 31,1 | 102,0 | (10,3) | 111,3 | 528,1 | 555,8 | + 5,2 | 698,9 | 696,5 |
| Juin | 210,7 | | 92,6 | | 67,5 | | 142,8 | | | 35,5 | 97,4 | | 491,3 | | | 646,5 | | |
| Juillet | 212,5 | | 97,9 | | 74,1 | | 158,0 | | | 36,4 | 97,7 | | 512,6 | | | 676,6 | | |
| Août | 222,8 | | 99,9 | | 76,9 | | 155,9 | | | 36,8 | 98,9 | | 529,9 | | | 691,2 | | |
| Septembre . . | 228,7 | | 101,2 | | 78,5 | | 146,8 | | | 35,3 | 98,5 | | 539,0 | | | 689,0 | | |
| Année | 2954,9 | | 1181,0 | | 809,8 | | 1183,3 | | | 468,0 | | 1114,3 | | 6470,2 | | | 7711,3 | |
| Oct.-mars . . | 1626,8 | 1545,8 | 595,1 | 624,9 | 368,3 | 366,0 | 280,7 | 93,8 | 258,0 | 282,2 | 527,6 | 504,0 | 3363,7 | 3307,7 | — 1,7 | 3656,5 | 3416,7 | |
| Avril-mai . . | 453,4 | 463,9 | 194,3 | 204,0 | 144,5 | 181,8 | 299,1 | 207,6 | 66,0 | 71,2 | 194,2 | 203,5 | 1033,7 | 1099,0 | + 6,3 | 1351,5 | 1332,0 | |

¹⁾ Chaudières à électrodes.

²⁾ Les chiffres entre parenthèses représentent l'énergie employée au remplissage des bassins d'accumulation par pompage.

³⁾ Colonne 15 par rapport à la colonne 14.

⁴⁾ Energie accumulée à bassins remplis.

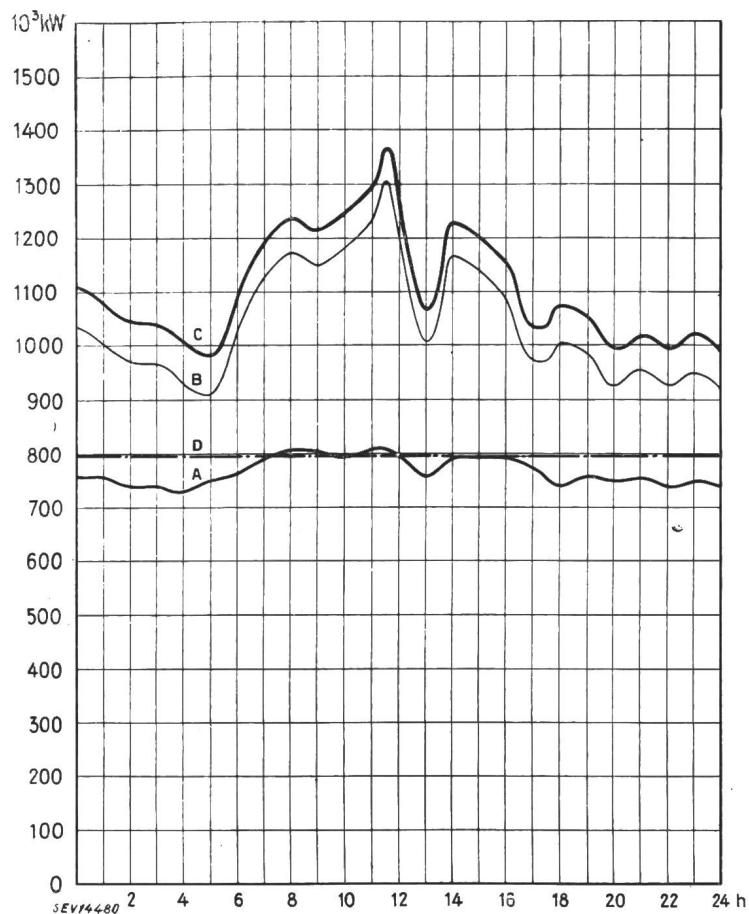


Diagramme de charge journalier du mercredi
le 14 mai 1947

Légende:

1. Puissances disponibles: 10^3 kW

| | |
|--|------|
| Usines au fil de l'eau, disponibilités d'après les apports d'eau (O-D) | 797 |
| Usines à accumulation saisonnière (au niveau max.) | 858 |
| Puissance totale des usines hydrauliques | 1655 |
| Réserve dans les usines thermiques | 110 |


2. Puissances constatées:

| | |
|--|--|
| O-A Usines au fil de l'eau (y compris usines à bassin d'accumulation journalière et hebdomadaire). | |
| A-B Usines à accumulation saisonnière. | |
| B-C Usines thermiques + livraisons des usines des CFF de l'industrie et importation. | |

3. Production d'énergie: 10^6 kWh

| | |
|---|------|
| Usines au fil de l'eau | 18,5 |
| Usines à accumulation saisonnière | 6,6 |
| Usines thermiques | — |
| Livraison des usines des CFF, de l'industrie et importation | 1,6 |
| Total, le mercredi 14 mai 1947 | 26,7 |

| | |
|--|------|
| Total, le samedi 17 mai 1947 | 25,1 |
| Total, le dimanche 18 mai 1947 | 18,5 |

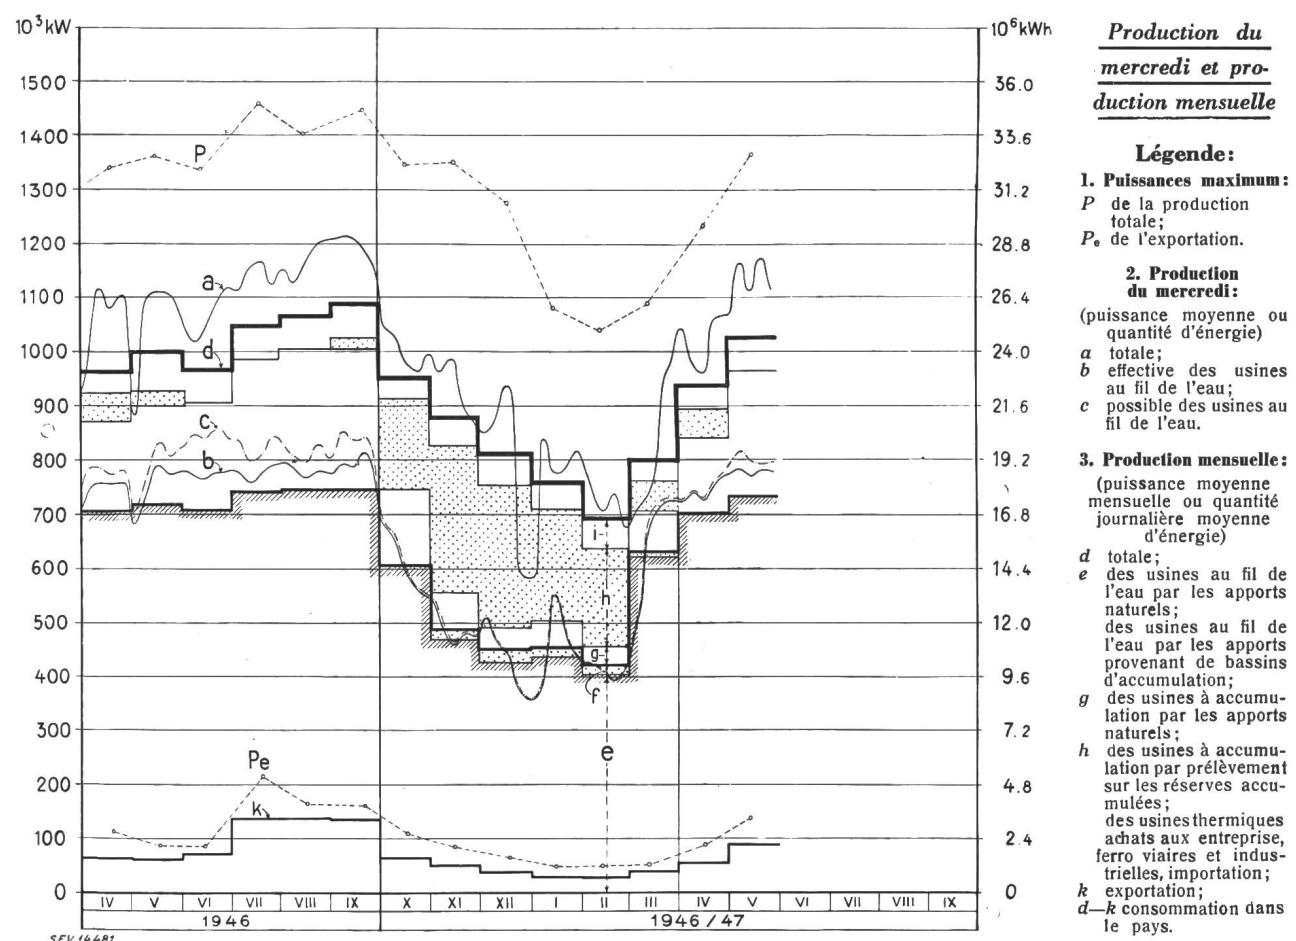

Production du
mercredi et pro-
duction mensuelle

Légende:

1. Puissances maximum:
 P de la production totale;
 P_e de l'exportation.

2. Production du mercredi:

(puissance moyenne ou quantité d'énergie)
 a totale;
 b effective des usines au fil de l'eau;
 c possible des usines au fil de l'eau.

3. Production mensuelle:
(puissance moyenne mensuelle ou quantité journalière moyenne d'énergie)

d totale;
 e des usines au fil de l'eau par les apports naturels;
des usines au fil de l'eau par les apports provenant de bassins d'accumulation;
 g des usines à accumulation par les apports naturels;
 h des usines à accumulation par prélevement sur les réserves accumulées;
des usines thermiques achats aux entreprises, ferro viaires et industrielles, importation;
 k exportation;
 $d-k$ consommation dans le pays.

Energiewirtschaft der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1946

Tabelle I

| | 1. Quartal GWh ⁴⁾ | 2. Quartal GWh | 3. Quartal GWh | 4. Quartal GWh | Total 1946 GWh | Total 1945 GWh |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigene Erzeugung von Ein- und Dreiphasenenergie | | | | | | |
| Kraftwerkgruppe: Amsteg — Ritom — Göschenen . | 59 | 101 | 114 | 64 | 338 | 329 |
| Kraftwerkgruppe: Vernayaz — Barberine — Trient — Massaboden | 70 | 76 | 68 | 82 | 296 | 290 |
| Total | 129 (100 %) | 177 (100 %) | 182 (100 %) | 146 (100 %) | 634 (100 %) | 619 (100 %) |
| wovon: | | | | | | |
| a) in den Speicherwerken Ritom, Barberine und Vernayaz erzeugt | 80 (62 %) | 31 (17 %) | 35 ¹⁾ (19 %) | 86 (59 %) | 232 (37 %) | 231 (37 %) |
| b) in den Laufwerken Amsteg, Göschenen, Trient und Massaboden erzeugt | 49 (38 %) | 146 (83 %) | 147 (81 %) | 60 (41 %) | 402 (63 %) | 388 (63 %) |
| Bezogene Einphasenenergie | | | | | | |
| vom Etzelwerk | 39 | 14 | 15 | 34 | 102 | 101 |
| vom Kraftwerk Rapperswil-Auenstein | 25 | 27 | 30 | 17 | 99 | 13 |
| von anderen Kraftwerken | 26 | 14 | 15 | 30 | 85 | 85 |
| Total | 90 | 55 | 60 | 81 | 286 | 199 |
| Total der erzeugten und bezogenen Energie | 219 | 232 | 242 | 227 | 920 | 818 |
| Abgabe von Ueberschussenergie | 11 | 36 | 35 ²⁾ | 2 | 84 | 50 |
| Energieabgabe für den Bahnbetrieb | 208 | 196 | 207 | 225 | 836 ³⁾ | 768 |

¹⁾ Erzeugung mit dem Ueberlaufwasser bei vollen Stauseen.²⁾ Energiemenge, die mit den vorhandenen Mitteln zur Ausnützung des Ueberschusswassers erzeugt werden konnte.³⁾ Der Mehrverbrauch gegenüber dem Verbrauch im Vorjahr röhrt von der Ausdehnung des elektrischen Betriebes und von der Vermehrung der Zugleistungen her.⁴⁾ 1 GWh = 10⁹ Wh = 10⁶ kWh = 1 Million kWh.

3. Uebertragungsleitungen und Unterwerke

Vom Unterwerk Grüze nach der Transformatorenstation Etzwilen und von Kerzers nach Ausserholligen wurden neue 66-kV-Uebertragungsleitungen erstellt, wovon die zweite schon anfangs Januar 1946 in Betrieb gesetzt werden konnte.

In den Unterwerken Ausserholligen, Olten, Rapperswil, Steinen, Seebach und Grüze sind die neuen Einrichtungen für den Schutz der Transformatoren und den Distanzschutz der Uebertragungsleitungen eingebaut und in Betrieb genommen worden. Im Unterwerk Grüze wurden Arbeiten für die Aufstellung eines vierten Transformators von 3000 kVA Dauerleistung und die Erweiterung der Schaltanlage aufgenommen. Der Bau einer Transformatorenstation in Etzwilen wurde begonnen.

4. Elektrifizierung neuer Linien

Auf den folgenden bisher noch mit Dampf betriebenen Linien konnte der elektrische Betrieb aufgenommen werden:

| | | | |
|--|------------|--------------------------|-------|
| Romanshorn—Kreuzlingen ⁵⁾ | 6. 5. 46 | Winterthur—Bauma—Wald | 40 km |
| St-Maurice—Monthey ³⁾ | 18. 5. 46 | Obergлатt—Niederweningen | 12 km |
| Zofingen—Suhr—Aarau ⁴⁾ | 15. 7. 46 | Kreuzlingen—Stein a. Rh. | 26 km |
| Palézieux—Payerne ⁴⁾ | 19. 7. 46 | | |
| Oberwinterthur—Etzwilen—Stein a. Rh. ⁵⁾ | 7. 10. 46 | | |
| Suhr—Wettingen ⁶⁾ | 17. 12. 46 | | |

Die Elektrifizierungsarbeiten auf den übrigen noch mit Dampf betriebenen Strecken der SBB mussten etwas hinausgeschoben werden. Es handelt sich noch um die folgenden Linien⁷⁾:

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|--|
| Fribourg—Payerne ⁸⁾ | 22 km | | |
| Monthey—Bouveret—St-Gingolph | 20 km | | |
| Genf—La Plaine | 15 km | | |
| Olten—Läufeligen—Sissach | 17 km | | |
| Cadenazzo—Ranzo/S. Abbondio | 23 km | | |
| Verbindungsbahn Basel | 9 km | | |

⁵⁾ Bull. SEV Bd. 37(1946), Nr. 11, S. 314.⁴⁾ Bull. SEV Bd. 37(1946), Nr. 15, S. 444.⁵⁾ Bull. SEV Bd. 37(1946), Nr. 22, S. 664.⁶⁾ Bull. SEV Bd. 38(1947), Nr. 1, S. 22.⁷⁾ Bull. SEV Bd. 36(1945), Nr. 22, S. 758.⁸⁾ Bull. SEV Bd. 38(1947), Nr. 10, S. 289.

Winterthur—Bauma—Wald
Obergлатt—Niederweningen
Kreuzlingen—Stein a. Rh.

40 km
12 km
26 km

Als neue Linie wurde das Teilstück Genf-Cornavin bis La Praille der Verbindungsbahn zwischen den Bahnhöfen Genf-Cornavin und Eaux-Vives in Arbeit genommen.

Die zweite Teilstrecke Mezzovico—Taverne der neu erstellten Doppelspur Rivera/Bironico—Taverne wurde am 6. Mai dem Betrieb übergeben. Die Arbeiten zur Erweiterung auf Doppelspur auf den Strecken Rapperswil—Lenzburg und Brunnen—Sisikon wurden weitergeführt.

5. Triebfahrzeuge

Im Laufe des Betriebsjahres wurden die folgenden elektrischen Triebfahrzeuge neu in Dienst gestellt oder in Auftrag gegeben:

| | Serie- Bezeichnung | in Dienst gestellt | in Auftrag gegeben |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Streckenlokomotiven | Re 4/4 | 11 | 10 |
| Rangierlokomotiven | Ee 2/3 | 7 | 6 |
| Traktoren | Te | 8 | 3 |

Die erste Re 4/4 machte ihre Probefahrt am 22. 1. 46. Diese Maschinen stehen seither namentlich auf der Strecke Zürich—Genf in Betrieb.

Eine elektrische Lokomotive der Serie Be 6/8 wurde aus einer Ce 6/8 II umgebaut.

Die an die Société Nationale des Chemins de fer Français vermieteten 37 schweren Güterzugs-Dampflokomotiven wurden von April bis Mitte Juni den SBB wieder zurückgegeben.

Den Niederländischen Staatsbahnen wurden die letzten 5 im Jahre 1945 verkauften kleineren Dampflokomotiven verschiedener Serien übergeben. Dazu wurden weitere 22 Dampflokomotiven der Serie A 3/5 verkauft.

Die Gasturbinenlokomotive wurde ab 15. März 1946 wieder an die SNCF vermietet, um die Nachtschnellzüge zwischen Basel und Chaumont zu führen.

6. Signal- und Sicherungsanlagen

Neue elektrische Stellwerkanlagen wurden in Cheyres, Solothurn-HB, Entlebuch, Oberentfelden, Suhr, Schwaderloch, Leibstadt, Felsenau, Etzgen, Schlattingen und Schaffhausen in Betrieb genommen.

Der Einbau von Streckengeräten an Durchfahr-, Ausfahrvor- und Ausfahrsignalen zur automatischen Zugsicherung wurde fortgesetzt. In Langenthal sind die Signal- und Sicherungsanlagen verbessert worden.

Die Einrichtung des Streckenblocks wurde auf den

Literatur — Bibliographie

621.313.36

The commutator motor. Von F. J. Teago. London, Methuen & Co., Ltd., 2. ed. 1946; 8°, 88 S., 31 Fig., Tab. — *Methuen's Monographs on Physical Subjects*, hg. von B. L. Worsnop. Preis: geb. 4s. 6d.

Mit dem vorliegenden Bändchen wird die Reihe von Methuen's Monographien um ein sehr wertvolles Exemplar erweitert. Diese Monographien stellen eine Parallel zu der weit bekannten deutschen Sammlung Göschens dar. Das neu herausgekommene und hier besprochene Büchlein gibt in sehr knapper, jedoch ausserordentlich klarer Weise eine Uebersicht über die Wechselstrom-Kommutator-Motoren und deren physikalisches Verhalten. Der Verfasser baut seine Darlegungen, ausgehend vom normalen Induktionsmotor, wobei die Kenntnis des Kreisdiagrammes vorausgesetzt wird, auf dem Verhalten einer 3phasig bewickelten und kommutatorgespeisten Ankerwicklung auf. Hierauf wird der Begriff des Leistungsfaktors und die Möglichkeit der Phasenkompensation durch über Kommutatoren gespeiste Rotorwicklungen erläutert und deren Anwendung in der Praxis, z. B. der statorlose Phasenkompensator und der kompensierte Drehphasen-Motor, behandelt. Ein Hinweis, dass dieser vor etwa 20 Jahren ziemlich verbreitet war, heute aber fast völlig verschwunden ist, wäre hier wohl am Platze.

In den folgenden Kapiteln werden die neueren Bauarten des Kommutator-Motors und deren Verhalten behandelt, wobei namentlich dem Schrage-Motor ein ziemlich breiter Raum gewährt wird. Ebenfalls gelingt es dem Verfasser in vorzüglicher Art, die Anwendung des Kommutator-Motors als Hintermaschine zum Schleifring-Motor dem Leser ohne komplizierte Theorie, lediglich durch klare physikalische Anschauungen, vor Augen zu führen. In diesem Kapitel würde das Lesen noch erleichtert, wenn einige Schaltbilder eingefügt wären.

Im Anhang wird das Kreisdiagramm des Induktionsmotors abgeleitet, dessen Kenntnis für die Lektüre des Büchleins vorausgesetzt wird, um daraus das Kreisdiagramm des Schrage-Motors kurz zu behandeln. Nicht vergessen sei ein ziemlich umfangreiches Literaturverzeichnis über Arbeiten englischer und amerikanischer Autoren auf dem Gebiete des Kommutator-Motors.

Die Lektüre des kleinen Büchleins kann all denen empfohlen werden, die sich über die Wirkungsweise der Kommutator-Motoren und deren Anwendungen orientieren wollen, ohne sich viel mit komplizierter Theorie befassen zu müssen.

M. Rigganbach.

621.357

Nr. 2831, 1

L'électrochimie et l'électrométallurgie. Bd. 1: Electrolyse. Von Albert Levasseur. Paris, Editeur Dunod, 6. ed. 1947; 8°, 180 S., 48 Fig., Tab.

621.365

Nr. 2831, 2

L'électrochimie et l'électrométallurgie. Bd. 2: Fours électriques. Von Albert Levasseur. Paris, Editeur Dunod, 6. ed. 1947; 8°, 210 S., 127 Fig., Tab.

Dass dieses zweibändige Werk über Elektrochemie und Elektrometallurgie geschätzt wird, geht offenbar daraus hervor, dass es schon in der sechsten Auflage vorliegt.

Der Verfasser betont in der Einleitung, dass das Werk sich mit Absicht auf die theoretischen Unterlagen des Themas konzentriert, unter bewusster Hintersetzung von Beschreibungen von Ausführungen.

Man kann über diese Behandlung des Stoffes in guten Treuen zweierlei Meinung sein; auf jeden Fall würde es für Ingenieure und Techniker, welche sich praktisch mit der

Strecken Neuenstadt—Biel und Oensingen—Solothurn HB in Betrieb genommen.

Ferner sind auf einer grösseren Zahl von Stationen die mechanischen Signale durch elektrische Lichttagessignale ersetzt worden.

7. Schwachstrom- und Niederspannungsanlagen

Auf der Strecke Lausanne—Bern wurde eine Trägerfrequenzanlage für Mehrfachtelephonie erstellt.

In Arth-Goldau konnte die neu erstellte elektrische Zugvorheizanlage in Betrieb genommen werden; in Zug war eine solche in Ausführung begriffen.

Bibliographie

Elektrolyse zu befassen haben, keinen Nachteil bedeuten, wenn auch etwas mehr auf praktische Ausführungsformen eingegangen worden wäre. Dies gilt z. B. besonders für die elektrolytische Herstellung von Wasserstoff und Sauerstoff, welche neben der Aluminiumelektrolyse wohl die wirtschaftlich bedeutendste Form der Elektrolyse darstellt, und die nur sehr spärlich behandelt wird.

Der erste Band enthält neben einer theoretischen Einleitung, welche die Hauptprinzipien der Elektrolyse darstellt, Angaben über Alkali- und Chlor-, sowie über Chloratektrolyse.

Wenn der Verfasser die Schlussfolgerung zieht, dass für die Clorelektrolyse die Zukunft den Diaphragmenzellen mit Gegenstrom gehöre, steht dies wohl im Gegensatz zur Wirklichkeit, wo jetzt überall die Diaphragmenzellen zugunsten der Quecksilberzellen verlassen werden.

Auch die Annahme von 1,1 V als Dekompositionsspannung einer Knallgaskette steht im Widerspruch zur allgemeinen Auffassung, welche auf der Grundlage der Energiebilanz 1,23 V annimmt.

Der erste Band schliesst mit einem interessanten Abschnitt über elektrolytische Kupferraaffinierung und Herstellung von galvanischen Metallüberzügen, sowie über die elektrolytische Oberflächenbehandlung von Aluminium.

Ein kurzes Kapitel über Ozonherstellung durch Hochspannung ist als Anhang angefügt.

Der zweite Band behandelt die elektrischen Ofen, sowie die Schmelzelektrolyse von Aluminium. Im Gegensatz zum ersten Band über Elektrolyse enthält der zweite Band wesentlich mehr Ausführungsbeispiele, was diesen Band für den Praktiker wertvoller macht.

B. Storsand.

621—53

Nr. 10 129

Etude de la stabilité d'un réglage automatique de vitesse par des diagrammes vectoriels en vue de l'utilisation des critères de Nyquist. Exemple de relevé de la courbe de comportement d'un régulateur. Von Daniel Gaden. Genève, (1946); 8°, 78 S., 25 Fig. — VA aus Inform". techn. Charmilles Bd. 1947, Nr. 2.

Der Autor veröffentlichte bereits im Jahre 1945 ein erstes Heft, «Considérations sur le problème de la stabilité», in welchem das Stabilitätsproblem bei der Drehzahlregulierung hydraulischer Turbinen auf sehr gut verständlicher mathematischer Grundlage eingehend behandelt wird. Aus der Diskussion der Differentialgleichungen der Reglerbewegung und der drehenden Massen geht die Wirksamkeit der verschiedenen Stabilisierungsmittel, z. B. die temporäre Statik und die Wirkungsweise eines Beschleunigungsmessers, klar hervor.

Das neu erschienene zweite Heft erläutert diese Zusammenhänge fast ausschliesslich mit Hilfe einer vektoriellen Darstellung, ähnlich wie sie dem Elektrotechniker gebräuchlich sind. In den ersten Kapiteln wird der Reihe nach das Verhalten aller zwischen der eigentlichen Messgrösse und der Leitapparat-Verstellung liegenden Uebertragungsorgane hinsichtlich phasengetreuer Uebertragung aufgezeigt. Ein ganz besonderes Kapitel ist der Rückwirkung des Druckstosses (coup de bâlier) auf die Regulierung gewidmet, wo sich die angewandte neue Methode mit Einführung der Gangkurven im Zusammenhang mit der vektoriellen Darstellung der Vorgänge als viel vorteilhafter erweist, als die gebräuchliche analytische Methode. Aus den auf diese Weise erstellten Diagrammen ist die Stabilität nicht nur rein qualitativ erkennbar, sondern es kann auch das logarithmische Dekrement, d. h. der aperiodische Charakter der Schwingung, abgelesen

werden. Das Erstellen dieser Diagramme erspart die komplizierte mathematische Rechnung; die Benützung der Methode setzt einzig gewisse Kenntnisse und Gewohnheit in der Rechnungsweise mit komplexen Zahlen voraus. Namentlich die Erfassung des Druckstosses bei der Behandlung der Reglerstabilität lässt die Vorteile des vorgeschlagenen Verfahrens erkennen, indem man bei der rein rechnerischen Lösung stark auf die Probiermethode angewiesen war.

Schliesslich wird im letzten Kapitel auf die experimentelle Aufnahme der Gangkurven hingewiesen, woraus ein aufschlussreiches Kriterium für die Qualität eines Drehzahlreglers hervorgeht.

Die neue Veröffentlichung kann jedermann empfohlen werden, der sich theoretisch und praktisch mit diesen Problemen zu befassen hat.

R. Keller.

531.3

Nr. 10 120

Lehrbuch der Dynamik fester Körper für Techniker. Von *Fritz Schaefer*. Basel, Wepf & Co., 1947; 8°, 172 S., 106 Fig., Tab.

Das vorliegende Buch soll sich für technische Mittelschulen, zudem aber auch für den Selbstunterricht eignen. Von der höheren Mathematik wird nur vereinzelt Gebrauch gemacht; wo es angeht, treten an ihre Stelle die graphischen Lösungen.

Eingangs wird die Bewegungslehre (Kinematik) besprochen. Eine grosse Zahl gut ausgewählter Aufgaben mit den vollständigen Lösungen wird besonders beim Selbstunterricht sehr willkommen sein.

Im zweiten Kapitel kommen die drei Grundgesetze der Mechanik und sodann die Maßsysteme zur Sprache. Es folgen die Begriffserklärungen des Vektors, der Arbeit, Leistung, Energie und des Impulses. Einen breiteren Raum nimmt die Behandlung der Reibung ein. Weiter werden der schiefe Wurf im Vakuum, Gleichgewicht und Bewegung auf der schiefen Ebene und als Beispiel einer erzwungenen Bewegung das mathematische Pendel besprochen.

Der dritte Teil, «Dynamik materieller Körper», bringt, leider ohne Uebungsaufgaben, das Prinzip von d'Alembert, die Lehre vom Schwerpunkt und dem Trägheitsmoment mit Anwendungen auf das physische Pendel und den Stoss.

Den Schluss bilden Tabellen und eine Uebersicht über die Einheiten. Leider blieben nicht nur die internationalen Empfehlungen zur Verwendung der Symbole unberücksichtigt, sondern die gewählten Symbole werden nicht einmal konsequent angewendet (z. B. *L* oder *N* für Leistung, die übrigens rudimentär und unsauber definiert ist).

Wenn man sich auch mit dem Aufbau des Buches einverstanden erklären kann, so muss anderseits doch gesagt werden, dass es leider eine geradezu verwirrende Zahl von Druckfehlern, Unklarheiten usw. enthält, die nur zum Teil durch die beiliegende vierseitige Korrigenda richtiggestellt werden. Auch werden Bewegung und Bewegungsänderung, die Einheiten für Geschwindigkeit und Beschleunigung beständig verwechselt. In der Figur 69 sind z. B. die Pfeile der Kräfte *Q* und *H* umzukehren.

M. Alder.

620.22

Nr. 10 112

Allgemeine Werkstoffkunde. Von *Hans Stäger*. Basel, E. Birkhäuser & Cie., 1947; 8°, 424 S., 296 Fig., 68 Tab. — Preis: geb. Fr. 46.50, brosch. Fr. 42.50.

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik hat heute eine so weitgehende Spezialisierung in Einzelgebiete zur Folge, dass es für den Spezialisten nicht mehr möglich ist, die Grenzgebiete seines Wirkens zu beherrschen. Die Folge davon ist, dass Wissenschaftler und Techniker sich sehr oft in einem gewissen Abstand gegenüberstehen und sich nur schwer in die gegenseitige Gedankenwelt einfühlen können. Das Buch von Stäger bildet gewissermassen eine Brücke, welche dem Techniker den Weg zum exakten Verstehen der Naturvorgänge weist, und anderseits den Wissenschaftler mit den Gedankengängen des Technikers vertraut macht. Der Autor fasst die Werkstoffkunde auf breiter Grundlage als eine Disziplin der allgemeinen Naturwissenschaft auf, und wird dadurch frei von der üblichen schulmeisterhaften Aufzählung von Daten und Eigenschaften. An Hand äusserst vielseitig ausgewählter praktischer Beispiele gibt der Ver-

fasser nicht nur eine Beschreibung der Eigenschaften, sondern weist den Weg zu ihrem Verstehen auf Grund allgemeiner naturwissenschaftlicher Grundgesetze. Wenn dabei auch die Zusammenhänge oft nur in grossen Zügen angedeutet werden können, so ist es immer möglich, an Hand der sorgfältig ausgesuchten und zahlreichen Zitate die massgebende und grundlegende Literatur zu finden. Der Verfasser beginnt mit Betrachtungen über die Erscheinungsformen der Materie, vom Standpunkt des allgemeinen Naturwissenschaftlers aus gesehen, streift dann die heutigen Molekül- und Formelbegriffe und gelangt so zu den verschiedenen Ordnungszuständen, welche in den festen Körpern vorliegen, an die sich die Behandlung der Kaltverformung und Rekristallisation anschliessen. Besonders ausführlich werden das Eisen-Kohlenstoff- und das Messingdiagramm behandelt. Die mechanischen Eigenschaften werden vom Standpunkt der modernen Festigkeitslehre aus umrissen, was besonders den mechanischen Technologen interessieren dürfte. Für den Elektriker besonders interessant sind die Kapitel über die elektrischen Eigenschaften von Isolierstoffen. In origineller Weise werden die grundlegenden Vorgänge beim Durchschlag erläutert und mit mechanischen Eigenschaften in Parallele gesetzt. Die theoretischen Zusammenhänge zwischen Struktur und dielektrischen Eigenschaften dürften auch dem Praktiker viele Anregungen bieten. Von topochemischen Betrachtungen ausgehend gelangt der Verfasser zur Darstellung der Korrosionsprobleme und überzeugt, dass die heutige Korrosionsforschung sich nicht nur mit der Beschreibung von Schadenfällen zufriedengeben kann, sondern die Primärvorgänge auf exakter physikalisch-chemischer Grundlage erfassen muss. Das Werk stellt eine Zusammenfassung aller derjenigen Gebiete des heutigen Wissens dar, die mit der Materialkunde und der Materialprüfung mehr oder weniger im Zusammenhang stehen. Es ist verständlich, dass bei der enormen Vielfalt des Stoffes die einzelnen Zusammenhänge sehr oft nicht voll durchgearbeitet werden können und nur als Anregung angedeutet werden. Durch die zum Teil sehr originellen Gedankengänge des Verfassers ist das Werk mehr als nur eine blosse Zusammenstellung fremder Literatur und Daten. Das instruktive Bildmaterial verliert in vielen Fällen etwas an Wirkung durch das Format der Reproduktion. Für alle diejenigen, welche sich mit der Herstellung, Beurteilung und Entwicklung von bisherigen und neuen Werkstoffen befassen, bietet das Buch eine Menge von Anregungen, welche den Weg zur selbständigen Weiterarbeit und Forschung weisen.

Zürcher.

621.316.3

Nr. 101 007

Schaltungen aus dem Gebiete der Installationstechnik (Entwicklung aus den Schaltbedingungen). Von *Robert Edler*. Wien, 2. ed. 1946; 4°, 54 S., Fig., Tab. — Preis: Fr. 4.—

Dieses Heft entstand mit der Absicht, die theoretischen Grundlagen der elektrischen Schaltertechnik zu sammeln und systematisch geordnet darzustellen. Der Autor beabsichtigte, das Heft in erster Linie als Begleittext für seine Vorlesung über «Schalterbau» an der Technischen Hochschule in Wien zu verwenden; es wird sich aber auch als Lehrbuch zur Ausbildung von Elektroinstallateuren gut bewähren. Für diesen Zweck werden besonders die aus der Praxis gewählten Beispiele und die zahlreichen Schaltschemata, Diagramme und Apparateskizzen wertvoll sein. Die Arbeit ist in drei Abschnitte unterteilt: Normale und aussergewöhnliche Lampenschaltungen, Schaltungen für Notbeleuchtungsanlagen und Schaltungen für Heiz- und Kochgeräte.

Wegen der in Oesterreich immer noch herrschenden Schwierigkeiten im Druckereigewerbe konnte das Heft nur in Steindruck und in sehr kleiner Auflage erscheinen. We.

679.56

Nr. 10 096

An Introduction to the Chemistry of the Silicones. Von *Eugene G. Rochow*. New York/London, John Wiley & sons, Inc./Chapman & Hall, Ltd., 1946; 8°, 152 S., Fig., Tab. — Preis: geb. § 2.75.

Bis vor wenigen Jahren fristeten die Verbindungen von Silizium und Wasserstoff ein bescheidenes Statistendasein im Schatten des öffentlichen Interesses. Als Verbindungen mit streng organischem Charakter, die aber definitionsgemäss in

die anorganische Chemie gehören, boten sie nur wissenschaftliches Interesse und wurden eigentlich nur für verfängliche Examensfragen verwendet. Ihre Zwischenstellung zwischen organischer und anorganischer Chemie bewirkte, dass sie durch die üblichen Lehrbücher der organischen, wie auch der anorganischen Chemie nur als Grenzgebiete kurz erfasst wurden. Der intensiven technologischen Forschung der letzten Jahre war es vorbehalten, die wertvollen technischen Eigenschaften dieser eigenartigen Verbindungen zu entdecken. Ihre elektrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften bewirken, dass sie heute im vollen Scheinwerferlicht des Interesses und auch der Propaganda stehen. Es ist daher zu begrüßen, wenn mit dieser Monographie eine fühlbare Lücke in der Literatur ausgefüllt wird, indem die Chemie der Silizium-Wasserstoffverbindung ausführlich und zusammenhängend behandelt wird. Nach der Beschreibung der synthetischen Methoden und der Eigenschaften der monomeren Siliziumverbindungen geht der Verfasser über zur Behandlung der Polymerisationserscheinungen und gelangt so zu den technisch wichtigen Silikonölen, Silikonharzen, Silikonkautschuk und wasserabstossenden Siliziumverbindungen. Das Buch behandelt die heute feststehenden Tatsachen aus der Chemie der Silikone exakt und vollständig und vermittelt eine umfassende Literaturübersicht. Die technischen Möglichkeiten, über die heute noch kein endgültiges Urteil gefällt werden kann, werden in objektiver Weise und ohne jede Propaganda diskutiert.

Zü.

539.185 **Nr. 2826**
La découverte du neutron et la constitution du noyau de l'atome. Von Gustave Joyet. Lausanne, Librairie de l'Université F. Rouge & Cie, S. A., 1946; 8°, 16 S. — SA aus Alma mater Bd. 3 (1946), Nr. 23/24, S. 321...335.

Das Heftchen gibt einen sehr interessanten, in historischer Reihenfolge verfassten Ueberblick über die Erkenntnisse im Aufbau der Atomkerne. Der Autor geht vom Atommodell von Niels Bohr aus und zeigt, wie die wissenschaftlichen Arbeiten und Theorien von Planck, Rutherford, Joliot, Chadwick und anderen Gelehrten zu den heutigen Erkenntnissen im Atomkernenaufbau und insbesondere zur Entdeckung der Neutronen als Bestandteile der Atomkerne führten.

Jeder technisch interessierte Leser wird an der unterhal tend wirkenden Art des trotzdem rein wissenschaftlich ausgearbeiteten Aufsatzes, der vom Autor im November 1945 an der Universität Lausanne als Antrittsvorlesung gehalten wurde, Gefallen finden.

We.

335.6 : 621.3 (45) **Nr. 10 024**
Aspetti e problemi della nazionalizzazione. Considerazioni generali, parole e fatti sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, la nazionalizzazione nelle sue attuazioni e nei suoi risultati pratici. Von der *Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica (Anidel)*. Milano, Anidel, 1946; 8°, 166 S., 18 Tab., 19 Taf. Siehe Seite 398.

Estampilles d'essai et procès-verbaux d'essai de l'ASE

I. Marque de qualité



Pour interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit à fusibles, boîtes de jonction, transformateurs de faible puissance, douilles de lampes, condensateurs.

Pour conducteurs isolés.

Sur la base des épreuves d'admission, subies avec succès, le droit à la marque de qualité de l'ASE a été accordé pour:

Prises de courant

A partir du 10 juin 1947

FEMA S. A., Zurich.

Marque de fabrique:

a) Prises de courant pour 15 A 500 V ~.

Utilisation: pour montage sur crépi, dans les locaux secs. Exécution: socle en matière isolante moulée noire et couvercle en matière isolante moulée blanche.

No. D 201: 2 P + T, type 7, Norme SNV 24518.
 No. D 301: 3 P + T, type 8, Norme SNV 24520.

b) Fiches pour 15 A 500 V ~.

Utilisation: dans les locaux secs et humides. Exécution: corps de fiche en matière isolante moulée noire. No. S 200 et SL 202: 2 P + T, type 7, Norme SNV 24518.

Condensateurs

A partir du 15 juin 1947

Standard Téléphone & Radio S. A., Zurich.

Marque de fabrique:

Condensateur antiparasite.

Type ZM 231424 250 V ~ 60 °C.

$0.3 + 2 \times 0.005 \mu\text{F}$ $\text{f}_0 = 0.9 \text{ MHz}$.

Exécution spéciale pour montage dans des aspirateurs de poussière, modèle 1939, fabriqués par la maison Bühler à Uzwil.

III. Signe «antiparasite» de l'ASE



Sur la base de l'épreuve d'admission, subie avec succès, selon le § 5 du *Règlement pour l'octroi du signe «antipara-*

site» de l'ASE [voir Bull. ASE t. 25 (1934), n° 23, p. 635...639, et n° 26, p. 778], le droit à ce signe a été accordé:

A partir du 15 juin 1947

TORNADO S. A., Bâle.

Marque de fabrique:

Aspirateur électrique de poussière TORNADO.

Pour les tensions de 110, 145 ou 220 V.

Puissance: 180 W.

IV. Procès-verbaux d'essai

[Voir Bull. ASE t. 29 (1938), n° 16, p. 449.]

P. N° 638.

Objet: **Chauffe-eau à accumulation**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 20440c, du 28 mai 1947.


Commettant: M. Schaefer S. A., Berne.

Inscriptions:

M. SCHAEFER A. G.

B E R N

No. 6641 Volt 380 Watt 7200 A

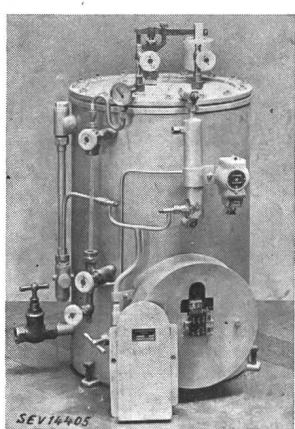

Description:

Chauffe-eau à accumulation, selon figure, pour grandes installations de percolateurs. Le réservoir d'eau est maintenu, en service, sous une légère surpression, de sorte qu'il est possible de soutirer de l'eau à la température d'ébullition et de la vapeur. Le chauffe-eau est monté dans une armoire sur laquelle se trouvent les accessoires pour la préparation de café et autres boissons. Un régulateur de pression adossé commande le contacteur monté séparément.

Ce chauffe-eau a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité.

P. N° 637.

Objet:


Chauffe-lit

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 20953, du 21 mai 1947.
Commettant: Calora S. A., Küsnacht ZH.

Inscriptions:

Calora

Volt: 220 Watt: 80
 Fab. No. 517713 Best. No. 844
 Radiostörfrei. Pat. Schweizer Fabrikat
 Gebrauchs-Anweisung
 Nur in völlig ausgebreittem Zustand
 unter Strom setzen.
 Nicht stundenlang ohne Aufsicht lassen.
 Nicht zu Schwitzkuren verwenden.

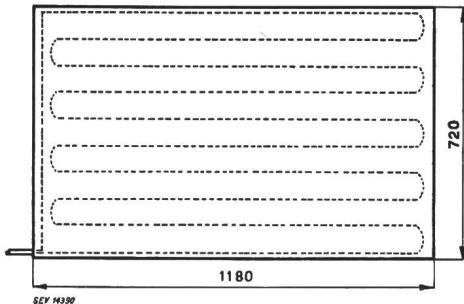

Description:

Chauffe-lit selon croquis. Le cordon chauffant, dont la mèche et le guipage sont en matériau résistant à la chaleur, est cousu entre deux pièces de flanelle épaisse. Le cordon d'alimentation, muni d'une fiche et d'un interrupteur sur cordon, est solidement cousu au chauffe-lit et pénètre à l'intérieur de celui-ci par l'un de ses angles.

Ce chauffe-lit a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité.

P. N° 639.

Chauffe-eau à accumulation


Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 21164a, du 3 juin 1947.

Commettant: Elektro-Metall, Kürsteiner & Co., Elisabethenstrasse 22, Zurich.

Inscriptions:

ELEKTRO-METALL

ZÜRICH Elisabethenstr. 22
 Fabrik elektr. Apparate und Metallindustrie
 100 Liter Prüfdruck 12 kg/cm²
 380 V ~ Betriebsdr. 6 kg/cm²
 1500 Watt Material Fe PT
 5009 No. Fabr. Dat. 8. 5. 47

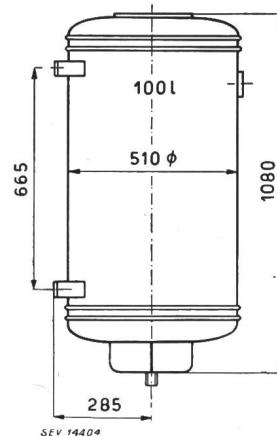

Description:

Chauffe-eau à accumulation, selon croquis, comprenant un corps de chauffe, un régulateur de température avec dispositif de sûreté et un thermomètre à aiguille encastré.

Ce chauffe-eau à accumulation est conforme aux «Conditions techniques pour chauffe-eau électriques à accumulation» (publ. N° 145 f.).

Communications des organes des Associations

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, sauf indication contraire, des communiqués officiels des organes de l'ASE et de l'UCS

Nécrologie

Nous apprenons qu'à Londres est décédé, le 9 septembre 1945, à l'âge de 56 ans, Monsieur E. Lancaster-Jones, membre de l'ASE depuis 1938, bibliothécaire de la Science Library. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil.

Monsieur Hermann Heer, Thalwil, constructeur, membre de l'ASE depuis 1943, est décédé le 29 juin 1947, à Lucerne à l'âge de 44 ans. Monsieur Heer travaillait, pendant de longues années, à la Station d'essai des matériaux de l'ASE. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille en deuil.

Comité Technique 7 du CES

Aluminium

Le CT 7 a tenu sa 8^e séance le 27 juin 1947, à Thoune, sous la présidence de M. W. Bänninger, secrétaire du CES, en remplacement de M. Preiswerk, président, Lausanne, qui était empêché. En corrélation avec les Règles pour la soudure des brins des conducteurs câblés en aluminium, le Laboratoire fédéral d'essais des matériaux a procédé à des essais pulsatoires sur des tronçons de conducteurs câblés. Le rapport de ce laboratoire a été discuté en détail. Il fut décidé de faire procéder à des essais complémentaires, conformément à un nouveau programme, dont M. H. Oertli, Berne, présenta un projet. Le financement de ces essais paraît assuré.

A la suite des discussions au sein du CT 11, Lignes aériennes, M. Preiswerk avait rédigé un nouveau projet de Recommandations pour la soudure des brins de conducteurs câblés

en aluminium et en alliage Ad pour lignes aériennes. Ce projet, qui fut également discuté en détail, sera soumis au CT 11, lors d'une séance commune des deux Comités Techniques. La table des flèches de conducteurs câblés en aluminium pur, déjà approuvée par le CT 11, fut examinée. Le CT 7 a pris note que, conformément à une Ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer, les fils massifs en aldrey sont dorénavant admis pour les lignes ordinaires. Un premier projet de cahier des charges pour conducteurs en aluminium pur, en alliage Ad, en aluminium-acier et en alliage Ad-acier, élaboré par M. Preiswerk, ne pourra être discuté qu'à la prochaine séance. Les discussions relatives à la charge électrique des conducteurs en aluminium seront poursuivies à une séance commune des CT 7 et 11. A l'issue de la séance, les participants ont visité les laboratoires et ateliers des usines métallurgiques Selve.

Comité d'études pour la régulation des grands groupes de réseaux

Ce Comité d'études a tenu sa 2^e séance le 26 juin 1947, à Berne, sous la présidence de M. le professeur E. Juillard, Lausanne, président. M. J. Oertli, FMB, avait préparé un projet de questionnaire destiné aux entreprises électriques entrant en considération. Ce questionnaire doit permettre de se rendre compte des domaines de la régulation qui ont besoin d'être élucidés et des problèmes qui, de l'avis des entreprises, devraient être traités par ce comité d'études. Ce projet, qui fut discuté en détail, puis approuvé, sera adressé en juillet à certaines entreprises électriques, dont la liste en devra encore être arrêtée.