Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 44 (1953)

Heft: 9

Artikel: Surtensions de déclenchement de transformateurs à vide et de lignes

ouvertes

Autor: Berger, K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1058069

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ELECTRICIENS

Surtensions de déclenchement de transformateurs à vide et de lignes ouvertes

Par K. Berger, Zurich,

avec la collaboration d'un groupe de travail du Comité Technique 17A (Interrupteurs à haute tension) du Comité Electrotechnique Suisse

621.316.542.027.3:621.314.2.015.3+621.315.1.015.3

Ce rapport récapitule les résultats de mesures oscillographiques sur la grandeur des surtensions de déclenchement de transormateurs à vide et de lignes ouvertes dans des installations à heute tension. Ces mesures ont été exécutées en partie par la Commission de l'ASE et de l'UCS pour l'étude des questions relatives à la haute tension (FKH), en Suisse, et en partie par des fabricants suisses de disjonzteurs à haute tension dans des installations à l'étranger. Toutes ces mesures ont été collationnées par les soins de la FKH, sur demande du Comité d'Etudes no 17 (Appareils d'interruption de la CEI, auquel ce rapport a été présenté, lors de la réunion de Schéveningue, en automne 1952.

Der Bericht enthält eine Zusammenfassung der Resultate von oszillographischen Messungen über die Grösse der Überspannungen, die beim Ausschalten leerlaufender Transformatoren und Leitungen in Hochspannungsanlagen entstehen. Die Messungen sind zum Teil von der Forschungskommission des SEV und VSE für Hochspannungsfragen (FKH) in der Schweiz, zum Teil von schweizerischen Fabrikanten von Hochspannungsschaltern in ausländischen Anlagen durchgeführt worden. Die Zusammenstellung aller Messwerte erfolgte durch die FKH im Auftrage des Comité d'Etudes No 17 (Schalter) der CEI; der Bericht wurde diesem in seiner Sitzung von Scheveningen im Herbst 1952 vorgelegt.

Sur demande du Comité Technique 17 A (Interrupteurs à haute tension) du Comité Electrotechnique Suisse (CES), la Commission de l'ASE et de l'UCS pour l'étude des questions relatives à la haute tension (FKH) a collationné tous les résultats des mesures sur les surtensions de déclenchement de transformateurs à vide de lignes ouvertes, qui lui ont été communiqués. Ces mesures proviennent en partie d'essais de couplage effectués par la FKH, à la demande d'entreprises électriques, dans des installations suisses à haute tension. D'autres séries de mesures ont été exécutées par des fabricants suisses de disjoncteurs à haute tension dans des installations à l'étranger. Le présent Rapport renferme tous les résultats des mesures qui nous ont été communiqués. Il a été présenté en automne 1952, à Schéveningue, lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 17 de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), qui désirait recevoir des informations sur la valeur des surtensions de déclenchement. Toutes les mesures concernent des disjoncteurs à haute tension de fabrication suisse¹).

Les tableaux Ia et Ib donnent la liste des séries de mesures exécutées, avec indication de l'installation, de la tension, des transformateurs et du genre de disjoncteurs.

Les figures 1 à 23 indiquent les résultats de chaque série de mesures, tandis que la figure 24 récapitule tous les résultats concernant les transformateurs et la figure 25 ceux qui concernent les lignes.

A propos de ces figures, il y a lieu de remarquer que, par suite de la dispersion généralement considérable entre valeurs individuelles des surtensions, il est préférable d'indiquer toutes ces valeurs comme des points de mesure. Par contre, dans les tableaux synoptiques, on a indiqué uniquement la zone de dispersion des mesures, ainsi que la moyenne des surtensions mesurées.

Signification des symboles et désignations utilisés sur les figures 1 à 25

A. Caractéristiques de l'installation en essai

U_B Valeur efficace de la tension composée du réseau, durant les essais. Lorsque cette tension n'est pas exactement connue, on considère la tension nominale du réseau.

f Fréquence du réseau (50, 60 ou $16\frac{2}{3}$ Hz).

Genre de mise à la terre du point neutre: neutre mis directement à la terre, neutre isolé ou neutre mis à la terre par l'intermédiaire d'une bobine d'extinction.

P_{Ks} Valeur approximative de la puissance de courtcircuit au point d'alimentation du réseau. Lorsque l'alimentation a lieu par un transformateur séparé, il s'agit de la puissance de court-circuit de ce transformateur.

B. Caractéristiques de l'objet déclenché à vide

a) Transformateur

Type et année de fabrication.

 $\vec{P_n}$ Puissance nominale.

 $\ddot{u} = rac{U_{primaire}}{U_{secondaire}}$: Rapport de transformation à vide.

Lorsqu'il s'agit d'un transformateur avec régulateur à gradins:

Position de ce régulateur.

Couplage du transformateur: étoile—étoile, étoile triangle ou triangle—étoile.

Tension de court-circuit, en %.

 $I\mu$ Courant magnétisant, en A, sous tension à vide, valeur efficace.

b) Ligne

- L Longueur de la ligne, en km (longueur du conducteur, lorsque les essais n'ont lieu que sur une phase), valeur efficace.
- I_e Courant capacitif de la ligne en A_{eff} (resp. du conducteur en cas d'essais monophasé).

¹) Cette compilation a été close en automne 1952. Les résultats qui nous ont été communiqués par la suite feront éventuellement l'objet d'un rapport ultérieur.

Tableaux des séries de mesures figurant dans le Rapport

1. Séries de mesures sur les surtensions de déclenchement de transformateurs

Tableau Ia

Lieu de la mesure	Tension de l'installation kV	Fréquence Hz	Genre de disjoncteur utilisé	Puissance du transformateur déclenché MVA	Résultats des mesures sur figure
Siebnen	50	50	Disjoncteur à bain d'huile	16,5	1
Siebnen	150	50	Disjoncteur à bain d'huile	16,5	2
Bickigen	150	50	Disjoncteur à bain d'huile	3×15	3
Bickigen	150	50	Disjoncteur orthojecteur	3×15	4
Bickigen	50	50	Disjoncteur orthojecteur	3×15	5
Laufenburg	50	50	Disjoncteur pneumatique	5,75	6
Laufenburg	6	50	Disjoncteur pneumatique	5,75	7
Rempen	50	50	Disjoncteur orthojecteur	16,5	8
Bottmingen	50	50	Disjoncteur orthojecteur	23,3	9
Bottmingen	150	50	Disjoncteur pneumatique	23,3	10
Bottmingen	150	50	Disjoncteur à faible volume d'huile	23,3	11
Bottmingen	150	50	Disjoncteur à faible volume d'huile	23,3	12
Bottmingen	50	50	Disjoncteur orthojecteur	23,3	13
Grüze	15	161/3	Disjoncteur orthojecteur et dis-		
			joncteur à bain d'huile	39	14
Stadsforsen	220	50	Disjoncteur pneumatique	(266 A)	15

2. Séries de mesures sur les surtensions de déclenchement de lignes

Tableau Ib

Lieu de la mesure	Tension de l'installation kV	Fréquence Hz	Genre de disjoncteur utilisé	Longueur de la ligne déclenchée km	Ligne aér. F ou câble K	Résultats des mesures sur figure
Siebnen Bickigen	150 150	50 50	Disjoncteur à bain d'huile Disjoncteur orthojecteur et dis-	8 et 45	F	16
Grand Coulee	230 220	60 50	joncteur à bain d'huile	$25 \ (13) imes 160 \ 136828$	F	17 18 19
Fontenay Fallou	220 220 220	50 50 50	Disjoncteur pneumatique Disjoncteur à faible volume d'huile Disjoncteur orthojecteur	20240 18420	F F	20 21
St. Johann Stadsforsen	110 220	50 50	Disjoncteur orthojecteur Disjoncteur pneumatique	$35 + 16 \\ 72 ext{ et } 480$	F + K F	22 23

C. Caractéristiques du disjoncteur

Type et année de fabrication.

U_n Tension nominale.

P_{Ks} Puissance de déclenchement.

n Nombre d'intervalles disruptifs par phase.

Pression de service de l'air, lorsqu'il s'agit d'un disjoncteur pneumatique.

v Vitesse de séparation des contacts, lorsqu'il s'agit d'un disjoncteur à huile.

R Valeur, en ohms, des résistances du circuit du disjoncteur, dans lequel la coupure a lieu en deux opérations. [Un trait (———) signifie: disjoncteur sans résistance.]

D. Surtensions

Sauf indication contraire, toutes les surtensions ont été mesurées à l'aide d'un oscillographe cathodique avec diviseur de tension capacitif.

La surtension de déclenchement est la tension la plus élevée (umax, valeur instantanée de pointe ou de crête) mesurée contre la terre au cours d'une opération complète de coupure par le disjoncteur. Le processus de déclenchement débute à l'excitation de la bobine de déclenchement du disjoncteur et se termine lorsque les tensions transitoires entre les trois phases sont devenues nulles.

Sur les figures 1 à 25, chaque surtension est représentée graphiquement par sa valeur relative, rapportée à la valeur de crête de la tension de pôle ou de phase à la fréquence de service, valeur qui est exprimée par le facteur k.

Le facteur k a été mesuré pour chaque déclenchement enregistré, pour chacune des phases R, S et T, et consigné dans les graphiques des figures 1 à 23.

Lors du déclenchement de transformateurs à vide, les facteurs de surtension ont été déterminés aussi bien aux bornes de l'enroulement primaire (k_{pr}) , qu'à celles de l'enroulement secondaire (k_{sek}) . Lors du déclenchement de lignes ouvertes, les facteurs de surtension ont été déterminés du côté ligne (k_L) et du côté réseau (k_N) (dans le cas d'alimentation directe par le réseau) ou du côté transformateur (k_T) (dans le cas d'alimentation de la ligne par un transformateur individuel).

La tension composée du réseau, à l'instant du déclenchement, a été le plus souvent déterminée par la moyenne des trois tensions contre la terre multipliée par $\sqrt{3}$. La tension de phase a été déterminée par la valeur de crête, enregistrée sur l'oscillogramme avant la séparation des contacts, divisée par $\sqrt{2}$. Lorsque la courbe de la tension n'est pas sinusoïdale, les valeurs ainsi obtenues peuvent s'écarter de quelques pour-cents de la valeur efficace réelle. Il en est de même pour les courants.

Les définitions des facteurs de surtension et les symboles employés dans les graphiques, sont les suivants:

$k_{pr}=rac{u_{max}}{U_B\sqrt{2}/\sqrt{3}}$	Facteur de sur- tension côté primaire du transformateur	lors du dé- clenche- ment d'un
$k_{Sek} = rac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} /\!\!\sqrt{3}}$	Facteur de sur- tension côté secondaire du transformateur	transfor- mateur à vide
$k_L = \frac{u_{maxL}}{U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}}$	Facteur de sur- tension côté ligne	
$k_N = rac{u_{max\;N}}{U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}}$	Facteur de sur- tension côté alimentation (réseau)	lors du dé- clenche- ment d'une ligne ou-
$k_T = \frac{u_{max \; T}}{U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}}$	Facteur de sur- tension côté alimentation (transformateur)	verte
$U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}$	Tension de pôle, v (moyenne des tro	

m	Nombre de déclenchements exécutés dans des conditions identiques
•	Surtension limitée par le fonctionne- ment d'un parafoudre
1	Surtension limitée par claquage entre une borne et la terre
<u> </u>	Surtension ayant provoqué un cla-

Résultats

quage entre deux bornes voisines

Les résultats des séries de mesures peuvent être groupés comme suit:

Une comparaison entre les tableaux des figures 24 et 25 montre tout d'abord que les surtensions de déclenchement à vide sont nettement plus grandes dans le cas des transformateurs, que dans celui des lignes. Dans le premier cas, les surtensions atteignent 1 à 6,05 fois la tension de phase déclenchée. Les plus grandes surtensions lors du déclenchement

Mesures à Siebnen, 50 kV

A. Alimentation

 $U_B = 50 \; \mathrm{kV}; \; f = 50 \; \mathrm{Hz}$ Neutre: bobine d'ext. $P_{Ks} \approx 1500 \; \mathrm{MVA}$

B. Transformateur 1925 $P_n = 16,5 \text{ MVA}$ $\ddot{u} = 50,4/141 \text{ kV}$

C. Disjoncteur 1925

Disj. à huile, chambre d'ext., 3 cuves $U_n=50~\mathrm{kV};$ $P_{Ks}\approx 1000~\mathrm{MVA};~n=2$ $V\approx 2,6~\mathrm{m/s}$ $(V_{trav.}\approx 1,3~\mathrm{m/s})$

	50-kV-Seit	te — Côté 50	kV				150-kV-Sei	te — Côté 15	$0 \ kV$		
	$R = \infty$		R	= 1100	Ω	$R = 1100 \Omega$					
R	s	Т	R	s	T	R	s	T	R	S	1
											L
. :							•				
	•							-			
					1	1					

D. Surtensions m = 20

 $egin{aligned} k_{Pr} &= rac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} / \! \sqrt{3}} \ k_{Sek} &= k_{Pr} \, \ddot{u} \end{aligned}$

50 kV 150 kV

Fig. 2

Mesures à Siebnen, 150 kV


 $= \infty/100 \Omega/\text{phase}$

A. Alimentation


 $U_B=145~{
m kV};\, f=50~{
m Hz}$ Neutre: bobine d'ext. $P_{Ks}\approx 1500~{
m MVA}$

B. Transformateur 1925 $P_n = 16.5 \text{ MVA}$ $\ddot{u} = 141/50.4 \text{ kV}$ $Couplage: \ \frac{1}{4}$ $I_{\mu} \approx 4 \text{ A}; \ \varepsilon = 10.5 \%$


C. Disjoncteur 1925
Disj. à huile,
chambre d'ext., 3 cuves $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks} \approx 1500 \text{ MVA}; n = 2$ $v \approx 3.9 \text{ m/s}$ $(v_{trav.} \approx 1.95 \text{ m/s})$ R = -

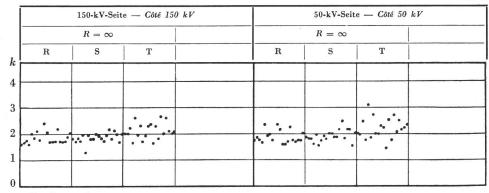

D. Surtensions m=20 $k_{Pr}=rac{u_{max}}{U_B\sqrt{2}/\sqrt{3}}$ $k_{Sek}=k_{Pr}$ \ddot{u}







A. Alimentation $U_B\,\approx\,140~\rm kV$ = 50 HzNeutre à terre $P_{Ks} \approx 1500 \text{ MVA}$

B. Transformateur 1948 $P_n \approx 3 \times 15 \text{ MVA}$ = 141/49,1 kV


gradin 20 Couplage: ♣/△ $I_{\mu} \approx 5 \text{ A}; \varepsilon = 11.9 \%$

C. Disjonct ur env. 1930 Disj. à huile, 3 cuves $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks} \approx 1500 \text{ MVA}$ n = 6; R = -

	150-kV-S Côté 150			0-kV-Seite Côté 50 kV						
R	S	T	R	S	T					
, ,										
•••	~ .		A-							

D. Surtensions m=6 u_{max} $U_B\sqrt{2}/\sqrt{3}$ $k_{Sek} = k_{Pr} \ddot{u}$

Mesures à Bickigen, 150 kV



A. Alimentation $U_B\,\approx\,140~\rm kV$ = 50 HzNeutre à terre $P_{Ks} \approx 1500 \text{ MVA}$

B. Transformateur 1948 $P_n~\approx 3 \times 15~\mathrm{MVA}$ = 141/49,1 kVgradin 20

Couplage: ‡/△

C. Disjoncteur 1940 Disj. orthojecteur $U_n = 150 \text{ kV}$


150-kV-Seite Côté 150 kV 50-kV-Seite Côté 50 kV S R S T 3 2 1

Fig. 4

 $I_{\mu} \approx 5 \text{ A}; \varepsilon = 11.9 \%$ D. Surtensions m = 8 u_{max} $U_B\sqrt{2}/\sqrt{3}$ $P_{Ks} \approx 1500 \text{ MVA}$ = 1; R = $k_{Sek} = k_{Pr} \ddot{u}$

Mesures à Bickigen, 50 kV

Fig. 5





A. Alimentation $U_B \approx 46 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$ Neutre isolé $P_{Ks} = 1000 \text{ MVA}$


B. Transformateur 1948 $P_n \approx 3 \times 15 \text{ MVA}$ = 55,3/49,1/141gradin 8 et 20 Couplage: $\frac{1}{4}/\Delta$ $I_{\mu} \approx 15,5 \text{ A}$ = 9,7/11,9 %

C. Disjoncteur 1940 Disj. orthojecteur $U_n = 45 \text{ kV}$ $P_{Ks} \approx 1000 \text{ MVA}$ n = 1; R = -

D. Surtensions m = 5...8 u_{max} $k_{Pr} =$ $U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}$ $k_{Sek} = k_{Pr} \ddot{u}$

Mesures à Laufenburg, 50 kV

Fig. 6





A. Alimentation $U_B \approx 48 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$ Neutre: bobine d'ext. $P_{Ks} \approx 500 \text{ MVA}$

B. Transformateur 1918 $P_n = 5,75 \text{ MVA}$ =48,2/6,3 kV

Couplage: ⊥/△ $I_{\mu} \approx 3 \text{ A}; \ \varepsilon = 3,43 \%$


Disj. pneumat. $U_n = 50 \text{ kV}$ $P_{Ks}=600~\mathrm{MVA}$ = 2; R = -= 12...14 kg/cm² p


C. Disjoncteur env. 1946

D. Surtensions m = 13 u_{max} k_{Pr} $U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}$ $k_{Sek} = k_{Pr} \ddot{u}$

Mesures à Laufenburg, 6 kV

Fig. 7





A. Alimentation $U_B = 6.2 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$ Neutre isolé $P_{Ks} \approx 500 \text{ MVA}$


B. Transformateur 1918 $P_n = 5,75 \text{ MVA}$ $\ddot{u} = 6.3/48.2 \text{ kV}$

Couplage: $\triangle/$ $I_{\mu} \approx 24 \text{ A}; \ \varepsilon = 3,43 \%$

C. Disjoncteur 1946 Disj. pneumatique $U_n = 11 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 700 \text{ MVA}$ n = 1; R = - $= 12...14 \text{ kg/cm}^2$ p

D. Surtensions m= 9 u_{max} $k_{Pr} =$ $U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}$ $k_{Sek}=k_{Pr}\,\ddot{u}$

Mesures à Rempen, 50 kV



A. Alimentation

 $U_B=47.5/50...51~\mathrm{kV}$ $f=50~\mathrm{Hz}$ Neutre: bobine d'ext./isolé $P_{Ks}\approx 500/200~\mathrm{MVA}$

B. Transformateur 1925

 $P_n = 16.5 \text{ MVA}$ $\ddot{u} = 50/8,8...9,58 \text{ kV}$

C. Disjoncteur 1940

Disj. orthojecteur

 $\begin{array}{ll} U_n &= 60 \text{ kV} \\ P_{Ks} &= 750 \text{ MVA} \\ n &= 1 \\ v &= 5 \text{ m/s} \\ R &= \infty/5000 \text{ } \Omega/10000 \text{ } \Omega \end{array}$

 $= \infty/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/30000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/30000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/30000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/300000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/300000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/300000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3000 \, 22/3$

D. Surtensions


m = 35 sans résistance m = 11...26 avec résist.

 $k_{Pr} = \frac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$

 $k_{Sek} = k_{Pr} \, \ddot{u}$

a) sans résistance

Fig. 8a

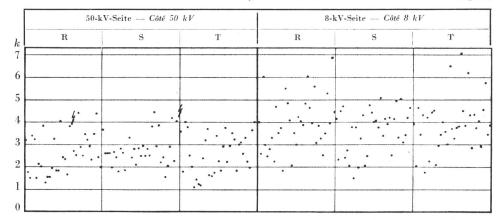


b) avec résistance

Fig. 8b

		50-1	«V-Seite — C	ôté 50	kV						kV-Sei ôté 8 k					
		R =	10 000 Ω	8			R	= 500	Ω Ω	R =	= 10 00	0 Ω				
		rodenabstand l'électrode de			ь			а		a						
	R	S	Т	R	S	T	R	S	T	R	S	T				
			,													
ļ																
L																
	1							-	. 1	•	٠.					
-	-					-			· va	****						
L			(/.)		•			٠.								
			•					***								
										-						

Mesures à Bottmingen, 50 kV



A. Alimentation

 $U_B = 46/53 \; \mathrm{kV}; \, f = 50 \; \mathrm{Hz}$ Neutre isolé $P_{Ks} \approx 500 \; \mathrm{MVA}$

B. Transformateur 1947


C. Disjoncteur 1940


Disj. orthojecteur

 $U_n = 60 \text{ kV}; R = P_{Ks} = 435 \text{ MVA}; n = 1$

D. Surtensions m = 3...24

 $egin{aligned} k_{Pr} &= rac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} /\!\sqrt{3}} \ k_{Sek} &= k_{Pr} \, \ddot{u} \end{aligned}$




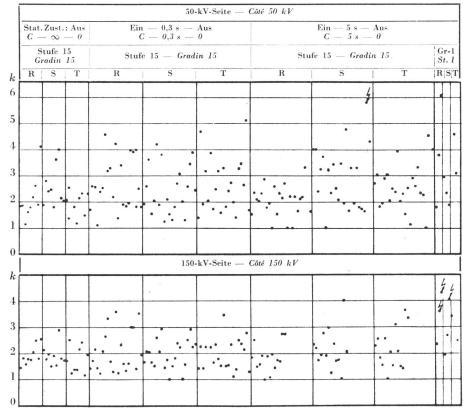

Messures à Bottmingen, 150 kV

Fig. 10

Fig. 11



A. Alimentation $U_B \approx 130/150 \; \mathrm{kV}$ $f = 50 \; \mathrm{Hz}$ Neutre: bob. d'ext./isolé $P_{Ks} \approx 750/200 \; \mathrm{MVA}$


C. Disjoncteur 1948
Disj. à air comprimé $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 2500/3500 \text{ MVA}$ n = 4 $R = \infty/\text{variable}$

 $p = 15 \text{ kg/cm}^2$ D. Surtensions m = 2...10

 $egin{aligned} k_{Pr} &= rac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} / \! \sqrt{3}} \ k_{Sek} &= k_{Pr} \, \ddot{u} \end{aligned}$

		iders ésista			mit Widerstand — avec résistance																		
11		Zust.	: Aus		Ein C	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								0.3 s — Aus $0.3 s$ — 0 $0.3 s$ — 0 $0.3 s$ — 0									
0,38	U_B	= 15	2 kV		135 k	v		152 k	v		130 k	V		150 k	v		130 k	V		150 k	50 kV		
E O	R	s	Т	R	S	Т	R	s	T	R	S	Т	R	S	T	R	S	T	R	S	7		
8																							
7																					1		
#	-			••	•.••		-	-	-	\vdash					-	-	-						
₩	•			•			-	<u>.</u>		-					•	_		•••			_		
Щ	•:										• •	•	.,				•	• • •	٠.		-		
$\parallel \parallel$,															
									50-kV	-Seite	_ c	ôte 50	kV	-									
III																							
1			- 1	•			-	-	-	-					_	-	7				-		
Щ							_		-	-						-	_				_		
Ш	٠			•	•••	•						•			• •								
.		. .		•				•					• •								-		

Mesures à Bottmingen, 150 kV



A. Alimentation $U_B=143/156~\mathrm{kV}$ $f=50~\mathrm{Hz}$ Neutre: bobine d'ext. $P_{Ks}\approx750~\mathrm{MVA}$

 C. Disjoncteur 1949

Disj. à f. vol. d'huile $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 1500 \text{ MVA}$ n = 1; R = -

D. Surtensions

 $m=5...15 \ k_{Pr}=rac{u_{max}}{U_B\sqrt{2}/\!\sqrt{3}} \ k_{Sek}=k_{Pr}\,\ddot{u}$

kV-Seite -	- Côté 15	50 h	c V		50	-kV-Seite	— Côté 5	0 k	V	
S	Т	R	s	Т	R	s	T	R	s	Т
		Γ				1.		T		Γ
					·	1				-
	•					• • • •		\vdash		
				-,	• • •	-		•	•	
						1				
	— 5 s — — 5 s —	5 s Aus 5 s 0	5 s Aus 5 s 0	$-5s-0$ $C-\infty$	$ \begin{array}{c cccc} -5 & s - Aus & Aus \\ -5 & s - 0 & C - \infty - 0 \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} -5 & s - Aus & Aus \\ -5 & s - 0 & C - \infty - 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c ccccc} & S & T & R & S & T & R \end{array} $	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$


de transformateurs à vide apparaissent toujours aux bornes de ceux-ci, après leur séparation du réseau. Par contre, les plus grandes surtensions peuvent apparaître au transformateur lui-même, dans les cas spéciaux où la ligne est alimentée par un transformateur individuel, sans mise à la terre du point neutre. Ces surtensions varient entre 1 et 4,5 fois la tension de phase. Les surtensions à la ligne déclenchée sont nettement plus faible qu'aux transformateurs déclenchés; comme le montre la figure 25, elles ne dépassent pas 1 à 2,5 fois la tension de phase. Ces différences sont compréhensibles, car le processus physique de déclenchement de transformateurs est tout à fait différent de celui de lignes. Ces deux cas doivent donc être considérés séparément.

a) Les surtensions de déclenchement de transformateurs à vide ou, d'une manière générale, lors de la

coupure de faibles courants inductifs, sont dues à la rupture prématurée de l'arc instable du disjoncteur, avant le passage stationnaire du courant par zéro. Sans compter les caractéristiques des parties de réseau de part et d'autre du disjoncteur (transformateur, bobines d'inductance, etc.), la grandeur des surtensions dépend du mode de régénération diélectrique de l'espace entre contacts, durant la succession rapide de réamorçages dans le disjoncteur, sans laquelle la surtension dans le transformateur atteindrait des valeurs inadmissibles [1]1). A cet égard, cette rapide succession de réamorçages est très utile, puisque cela limite les surtensions. On peut d'ailleurs toujours considérer la surtension dans un transformateur comme étant composée de la tension du réseau à laquelle vient s'ajouter ou se soustraire la tension entre contacts du disjoncteur.

¹⁾ Voir la bibliographie à la fin de ce rapport.

Mesures à Bottmingen, 150 kV



A. Alimentation

 $U_B = 150 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$

Neutre: bobine d'ext.

 $P_{Ks} \approx 750 \text{ MVA}$

B. Transformateur 1947

 $P_n = 23.3 \text{ MVA}$

 $\ddot{u} = Gradin 15$:

167/56,7 kV

Couplage: 1/1

 $I_{\mu} \approx 4 \text{ A}; \ \epsilon = 10 \%$

C. Disjoncteur 1949

Disj. à f. vol. d'huile

 $U_n = 150 \text{ kV}$

 $P_{Ks} = 1500 \text{ MVA}$

= 1


 $=10000 \Omega$

D. Surtensions


m = 10...11

 $k_{Pr} = rac{u_{max}}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$

 $k_{Sek}=k_{Pr}\,\ddot{u}$

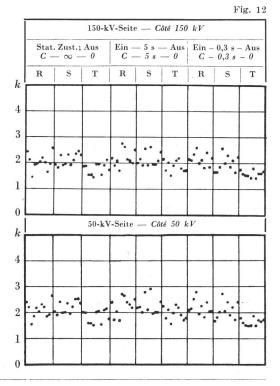

Mesures à Bottmingen, 50 kV



A. Alimentation

 $U_B = 47 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$ Neutre isolé

 $P_{Ks} \approx 500 \text{ MVA}$

B. Transformateur 1947

 $P_n = 23.3 \text{ MVA}$

= Gradin 15: 56,7/167 kV = Gradin 3: 46,8/167 kV

Couplage: ∤/ţ

 $I_u \approx 12 \text{ A}; \ \varepsilon = 10 \%$

C. Disjoncteur 1952

Disj. orthojecteur $U_n = 60 \text{ kV}$

 $P_{Ks} = 435 \text{ MVA}; \ n = 1$


 $=2000~\Omega$

D. Surtensions

m = 10...11

 $k_{Pr} = rac{1}{U_B \sqrt{2}/\sqrt{3}}$

 $k_{Sek} = k_{Pr} \, \ddot{u}$

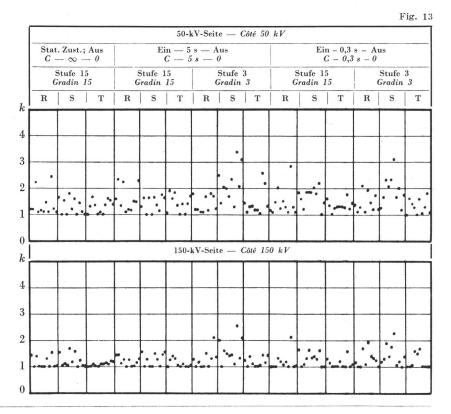

Lorsque le réseau d'alimentation est très puissant, la surtension au transformateur est limitée par la tension maximum qui peut se présenter entre contacts du disjoncteur, c'est-à-dire soit la tension de réamorçage du disjoncteur, soit la tension résiduelle aux résistances de shuntage. Dans le cas d'un réseau souple, non rigide, la tension du réseau d'alimentation peut, elle aussi, s'écarter légèrement de sa forme normale, par suite de ces réamorçages, de sorte que ce réseau exerce une certaine influence sur la valeur

de la surtension au transformateur [2; 3]. Il ne s'agit alors pas uniquement d'un problème de disjoncteur, mais d'un problème complexe concernant à la fois le disjoncteur et le réseau.

Pour le disjoncteur, il faut en outre tenir compte du fait qu'il doit déclencher non seulement de faibles courants inductifs, mais aussi d'intenses courants de court-circuit ou des lignes ouvertes ou encore des réseaux se trouvant en opposition de phase. Il en résulte des exigences qui sont en contradiction avec

Mesures à Grüze, 15~kV

Fig. 14


Versuchsserie Nr. — Série d'essai		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl Tranformatoren parallel — Nombre de transformateurs en parallèle	?	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1 .
Effektive Betriebsspannung UB — Tension de service effective UB	kV	15	15	14	14	17	14	10	10	14	17	. 15	15
Stromasymmetrie — Asymétrie du courant	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Netz — Alimentation		a	a	a	a	b	b	b	b	b	b	a	a
Schalter-Typ — Disjoncteur		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b
(a) b) 66 kV		İ	-		15-kV	V-Netz -	- Côt	é-Alir	nentat	ion 1	5 kV		
15kV D 0000	4												
$\frac{1}{\sqrt{u_{max}}}$	N_{N} 3				-		-						+
$U_B V$	$\overline{2}$ 2				_		_	•					-
The state of	1						·			•			
4001000 1001000	0												
A. Alimentation a) b)			Tra	nsfori	mator,	15-KV-	Seite -	_ Tr	ansfo	rmate	ur, côi	té 15 kV	
$U_B = \frac{14}{15} \text{ kV}; \ 10/17 \text{ kV}$	4											₹.	1.
$f=16^2/_3~\mathrm{Hz} \ P_{Ks}=70~\mathrm{MVA};~15~\mathrm{MVA}$	3	· .	•			••	-			٠.		· · ·	-
$P_{Ks} = 70 ext{ MVA}; ext{ 15 MVA} \ B. ext{ Transformateurs } 1947 ext{ } k_{Pr} = rac{u_{max}}{U_B V}$	$\overline{2}$ 2	-		٠ مي				• •		•	•		•••
$P_n = 3000 \text{ kVA}$ $\ddot{u} = 15/64 \text{ kV, gradin 3}$	1		*							• •			
Couplage:	0						,						
$\varepsilon = 9.35\%$,	Trans	formator	, 66-k	V-Sei	te, Ph	asen	R u. (3	
C. Disjoncteur	4				Trans	formateu	r, côté	56 k	V, pl	hases	R et	G	
a) Disj. orthojecteur. HPF7-SBB $k_{Sek} = \frac{u_{max}}{c}$	<u>v</u>							1					
	2 3	::	•	٠.				•		• •	:.	. :	8.
$n=1; R=-$ b) Disjoncteur à huile, 1 cuve $U_{P^*=\text{gemes}}$	2	* 1		4			. ,	1	**	. :		-	-
$U_n = 24 \text{ kV}, \ n = 4; \ R = -$		- #5.		-3		•	. >			•	' '	. 7	1.0
D. Surtensions (UP*= tension													
m = 617; k voir tableau pôle mesuré	ej U											1	***************************************

Mseures à Stadsforsen, 220 kV

Fig. 15

Versuchsserie Nr. — Se	érie d'essai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Verbindung zwischen Transformator - Stern-	Speisende Seite Côte alimentatio	dir.	dir.	sp	sch- ule <i>d'ext</i> .	dir.	dir.	Lös spi bob. c	ale	dir.	dir.	dir.	dir.	dir.	dir.	Lösch- spule bob. d'ext.	dir.	dir.	Lös spi bob. c		Lös spi bob. c	
punkt und Erde Neutre - Terre	Abgeschalt. Seit Côté transformat		dir.	sp	sch- ule d'ext.	dir.	dir.	Lös spi bob. c	ule	frei libre	frei libre	dir.	dir.	dir.	dir.	Lösch- spule bob. d'ext.	frei libre	frei libre	Lös spi bob. c		frei libre	
Induktiver Effektiv-Str Courant inductif (effect		61	66	61	66	25	25	25	25	25	23	25	25	25	25	25	23	25	≈ 2	≈ 2	≈ 2	~
Mit 72-km-Leitung auf Avec ligne 72 km côté al		nein non	ja oui	nein non	ja oui	nein non	ja oui	nein non	ja oui	nein non	ja oui	nein non	nein non	ja oui	ja oui	ja oui	nein non	ja oui	nein non	ja oui	nein non	ja ou
Widerstandscharakteris Caractéristique des résist		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A,	В	В	В	В	В	В	В	A	A	A	A
Anzahl Unterbrechungs Nombre d'intervalles dis	stellen pro Phase truptifs en série	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	4	6	6	6	6	6	6	6
Anzahl Schaltungen - I	Nombre de déclench.	3	2	2	2	5	5	3	6	4	4	6	6	10	10	11	6	10	2	2	1	2
$P_{Ks} = 110 \text{ MVA}$	k																					
$k_N = rac{u_{maxN}}{U_B\sqrt{2}/\sqrt{2}}$		3 -		:						•	:						i					
$k_T = \frac{u_{max T}}{U_B \sqrt{2}/V}$			0-18-0	·	0	4	- American	4.			•=•	-					-L			00	0 0	феня
	Spulen Bobines \overline{k}						:		:					Δ			:					
G Versuchsschal	Q_{\bullet}	3	-				1		-	<u></u>	•••			1		:	۱ ه ۰	:				
Disj. d'essa	\$	2	:	٠٠٠	•••	40		:	:	•		**	•		7	4	:	1			0=0	
△ ↑	Y	0																			0.40	

Mesures à Siebnen, Ligne 150 kV, Siebnen-Grynau-Töss



A. Alimentation

$$U_B = 50 \text{ kV}$$
 $f = 50 \text{ Hz}$
Neutre 150 kV isolé
Trsf. 16,5 MVA
 $50/150 \text{ kV}$
 $U_{BTr} = 140 \text{ kV}$

B. Ligne

Siebnen-Grynau 8 km Siebnen-Töss 48 km

C. Disjoncteur 1925 Disj. à huile, 3 cuves $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 600 \text{ MVA}$ n = 2; R = -

D. Surtensions

$$m = 7$$

$$k_N = \frac{u_{max N}}{U_{BTr} \sqrt{2} / \sqrt{3}}$$

$$k_L = \frac{u_{max L}}{U_{BTr} \sqrt{2} / \sqrt{3}}$$

ung
S
+
+
-
•

Mesures à Bickigen, ligne 150 kV, Bickigen-Berne

				ter	Ölstrahl-Schalter Disj.ortojecteur								
					Leitung 150 k								
S	T	R	s	Т	R	S	T						
T	Γ												
1	L	_	_	_		-	_						
		١.											
+	-	•	•	-			-						
١,				•									
	Trs	Disj Trsf. Trsf.	Disj. à h Trsf. Le Trsf. 1	Disj. à huile Trsf. Leitur Trsf. Lign	Trsf. Leitung	Disj. à huile Dis Trsf. Leitung Trsf. Ligne Lig	Disj. à huile Disj.ortojec Trsf. Leitung Leitung 15 Trsf. Ligne Ligne 150						

- 150 kV
- A. Alimentation

$$U_B = 50 \text{ kV}$$

 $f = 50 \text{ Hz}$

Neutre à terre

Trsf. $3 \times 15 \text{ MVA}$ 50/150 kV, gradin 24 $U_{BTr} = 138 \text{ kV}$

B. Ligne Bickigen-Berne 24,5 km C. Disjoncteur

a) Disj. à huile, env. 1930 $U_n = 150 \text{ kV}$ $P_{Ks}^{n} = 800 \text{ MVA}$ n = 6; R = -

b) Disj. orthoject. env. 1940 $U_n = 150 \text{ kV}$

 $P_{Ks} = 1500 \text{ MVA}$ = 1; R = -

D. Surtensions

$$egin{array}{ll} m &= 4...11 \ k_N &= rac{u_{max\;N}}{U_{BTr}\,\sqrt{2}\,/\!\sqrt{3}} \end{array}$$


 $u_{max \ L}$ $U_{BTr}\sqrt{2}/\sqrt{3}$

Fig. 18

Mesures à Fontenay, lignes 220 kV

Fig.	19

I_c	A		45		1	16	1	95	412						
Länge Longue	km ur km		136		3	14	4	74	828						
Schal Disjone		DBF	DCVF	DCF	DBF	DCVF	DBF	DCVF	DCF						
k_L	2 1 0			41353	•	.:		.000	~						



A. Alimentation

$$U_B = 220 \text{ kV}; f = 50 \text{ Hz}$$

Neutre à terre $P_{Ks} = 2000 \text{ MVA}$

B. Lignes

$$L=136,314,474,828\,\mathrm{km} \ I_c=45,116,195,412\;\mathrm{A}$$

C. Disjoncteur 1945/50 Disj. à air comprimé DBF, DCVF, DCF

 $U_n = 220 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 3500/5000 \text{ MVA}$

= 6 $= 15 \text{ kg/cm}^2$

= DBF et DCF: sans résistance

= DCVF: avec Rrésistance variable

Fig. 20

92

D. Surtensions

$$m = 1...2$$

$$k_L = \frac{u_{max\,L}}{U_B\,\sqrt{2}\,/\!\sqrt{3}}$$

Mesures à Grand Coulee, lignes 220 kV

A. Alimentation

$$U_B = 235 \text{ kV}/\sqrt{3}$$

 $f = 60 \text{ Hz}$
Neutre à terre
 $P_{Ks} \approx 6800 \text{ MVA}$

B. Lignes

$$I_c = 62, 115, 156 \; {
m A}$$
 $1 \; 2 \; 3 \; {
m cond.}$
à $160 \; {
m km}$

C. Disjoncteur 1951

Disj. à air comprimé DCVF

 $U_n = 220 \text{ kV}$


 $P_{Ks} = 6000 \text{ MVA}$

n = 8

 $p = 15 \text{ kg/cm}^2$

R variable


	Effekt. Phasen- span- nung Tension de phase (eff.) kV	Effekt. Lade- strom Courant de charge (eff.) A	Anzahl Rück- zündun- gen Nombr de réamor- çages	Über- span- nungs- faktor Facteur des sur- tensions
	136	62		1
	136	115	_	1
I	136	156		1




Surtensions

$$m=4 \ k_L=rac{u_{max\,L}}{U_B\,\sqrt{2}}$$

Mesures à Fallou, lignes 220 kV





A. Alimentation

 $U_B = 220 \text{ kV}$ = 50 HzNeutre à terre $P_{Ks} \approx 2000 \text{ MVA}$

B. Lignes

$$\begin{array}{ll} L &= 19.5,\, 143,\, 240 \; \mathrm{km} \\ I_c &= 8 - 55 - 92 \; \mathrm{A} \\ C_{Ph} = 0.19, 1.31, 2.25 \, \mu \mathrm{F} \end{array}$$

C. Disjoncteur


Disj. à f. vol. d'huile, TOF $U_n = 220 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 5000 \text{ MVA}$ = 1; R = -

Lange		19,5	143	240
	3			
k_L	2	66	•	•
	1		• ••	•
	0			

D. Surtensions

$$m = 2...7$$

$$k_L = rac{u_{max\,L}}{U_B\,\sqrt{2}\,/\!\sqrt{3}}$$



A. Alimentation

 $U_B = 220 \; \mathrm{kV}; f = 50 \; \mathrm{Hz}$ Neutre à terre

B. Lignes

L = 18, 214, 420 km $I_c = 8,5, 63, 102 \text{ A}$

C. Disjoncteur

Disj. orthojecteur HPF-14

 $U_n = 220 \text{ kV}$ $P_{Ks} = 5000 \text{ MVA}$ n = 1; R = -

D. Surtensions

m = 1...14

$$k_L = \frac{u_{max \; L}}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$$

$$k_N \; = rac{u_{max\;N}}{U_B\,\sqrt{2}\,/\!\sqrt{3}}$$

- 15	19.	21
	-	

I_c	A	8,5	63	102
Läng Longue	e km eur km	18	214	420
	4			
	3			
k_L	2			a marine
	1	•		
	0			
	4			
	3			
k_N	2			
	1		1121	
	0	, i		

Mesures à St. Johann, ligne 110 kV St. Johann-Mallnitz

A. Alimentation

 $U_B = 110 \text{ kV}$ $= 16^2/_3 \; \mathrm{Hz}$ $f = 16^2/_3$ I Bobine d'ext.

B. Lignes

St. Johann-Mallnitz = 35,2 km

D. Surtensions

m = 1...4

 k_N et k_L : voir tableau

ligne aérienne + 15,7 km câble = 60...78 A

C. Disjoncteur


Disj. orthojecteur, HPF 11

 $egin{array}{ll} U_n &= 110 \ \mathrm{kV} \\ f &= 16^2/_3 \ \mathrm{Hz} \\ n &= 1 \ R = - \end{array}$

D. Surtensions

n

 $u_{max \ L}$ k_L $U_B\sqrt{2}/\sqrt{3}$



	Phase	Phase
-	ŢŢ	v
Γ		
L		
1		
-	<u></u>	e
L		

Mittelwert Valeur moyenne

• Maximalwert - Valeur maximum

Mesures à Stadsforsen, lignes 220 kV

Fig. 23

Fig. 22


Verbindung zwischen Transformator-Sternpunkt und Erde Neutre — Terre		direkt direct	über Löschspule par bobine d'extinction	über Löschspule par bobine d'extinction	direkt direct	direkt direct	über Löschspule par bobine d'extinction	über Löschspule par bobine d'extinction	über Löschspule par bobine d'extinction
Mit Serie-Kondensator 31000 kVA ungefähr Mit Leitung — Avec condensateur 31000 kVA en série en au milieu de la ligne		nein non	nein non	nein non	nein non	ja oui	ja oui	ja oui	nein non
Leitungslänge — Longueur de la ligne k	m	72	72	72	480	480	480	480	. 480
Mit Erdschluss einer Phase Avec mise à terre d'une phase		nein non	nein non	ja oui	nein non	nein non	nein non	ja oui	ja oui
Effektiver Strom — Courant (eff.)	A	27	27	36/0	190	190	190	280/0	280/0
Anzahl Schaltungen — Nombre de déclenchements		4	4	4	4	3	1	2	2
A. Alimentation	k_N	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2}}$	$\frac{u_{max} N}{U_B \sqrt{2}}$
$U_B = 220 \; \mathrm{kV}; f = 50 \; \mathrm{Hz}$ Neutre à terre par bobine d'extinction $P_{Ks} = 320 \; \mathrm{MVA}$	3							0-1-0	
2 Transformateurs à 50 MVA 9,8/230 kV	1	-0-0		•••	•	0-0-0	•••		-
B. Lignes		<u> </u>	ļ						
$egin{array}{lll} L &= 72; \ 480 \ \mathrm{km} \\ I_c &= 27; \ 190 \ \mathrm{A} \end{array}$	k_L	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2} / \sqrt{3}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2}}$	$\frac{u_{max} L}{U_B \sqrt{2}}$
sans mise à terre 36/0; 280/0	3								
avec mise à terre	2		-		 	-			
C. Disjoncteur 1951 Disj. à air comprimé, DCVF	1	0-00	0-0-0	0-0-0	00	0-0-0		00	00
$U_n = 220 \text{ kV} \ P_{Ks} = 5000 \text{ MVA}; \ n = 6 \ p = 15 \text{ kg/cm}^2; \ R \text{ variable}$				nsschalter eur d'essai	——————————————————————————————————————		UB = 220 k	v	

		Ca	ractéristiq					Dis	sjoncteu	rs		1	Т	ransfori	nateurs			Déc	lenchements	S	urtensions	Schéma
Fig.	Lieu	Réseau	Point neutre mis à terre		quence	Puissance de court- circuit	Tension no- minale	Туре	Résis- tance en	Puis- sance de coupure	Année de cons-	Puis- sance nomina-	Avec bobines	ε	u	Tension de service	Cou- rant à vide	Nombre de dé- clenche-	Cycle de déclenche- ments	Facteur max. de surtension côté transformateur	Représentation graphique	*
1 2	Siebner	AKW/ NOK	Bobine d'extinction	mentat.	50	1500	50 : 150	à grand vol.d'huile	Ω — 1100 —	1000 :: 1500	1925	16,5		10,5	141/50,4	50 : : 145	Aeff. ~ 11 4	20 10 20	C-∞-0	3,60 2,80 2,12 1,50 2,65 3,10	primaire second. • côté ligne	50kV 150kV
3 4 5	Bicki- gen	BKW	direct : : isolé		50	1500 : : 1000	150 : 45	à grand vol.d'huile ortho- jecteur		1500 : 1000	1930 1940			11,9 ; 9,7/11,9	141/49,1	140 : 46	5 ! 15,5	6 8 13	C-∞-0	2,09 1,90 3,28 2,80 2,40 2,40		150 kV 50 kV
6 7	Laufen- burg	ATEL	Bobine d'extinction isolé		50	500	50 11	à air comprimé :	_	600 700	1946	5,75		3,43	48,2/6,3	48 6,2	3 24	13 9	C-∞-0	2,85 4,50 4,66 3,65		50 kV 6 kV
8	Remper	AKW	Bobine d'extinction		50	500/200	60	ortho- jecteur	5000/10000		1940	16,5		9,3	50/ 8,89,6	50	6,7	35 46	C-∞-0 	4,42 7,05 2,85 3,02		50 kV 8 kV
9 10	Bott- mingen	ATEL	Isolé Bobine d'extinction		50	500 750/200	150	ortho- jecteur à air comprimé	Résis- tance		1940 1948		-	10	167/ 4556	46/53 150	12	9 21 17 10 2 20	$C-\infty-0$ C-0.3s-0 C-5s-0 $C-\infty-0$ $C-\infty-0$ $C-\infty-0$ C-5s-0	6,05 4,34 2,90 2,95 4,30 4,50 1,90 2,00 2,45 2,45		50kV 150kV
11 12 13			isolé			750 500	60	à faible vol.d'huile vol.d'huile Ortho- jecteur	 10000 2000		1949 1952					47	12	5 15 11 10 11 20	$\begin{array}{c} \text{C-0,3s-0} \\ \text{C-}\infty\text{-0} \\ \text{C-}5\text{s-0} \\ \text{C-}\infty\text{-0} \\ \text{C-}5\text{s-0} \\ \text{C-}0,3\text{s-0} \\ \text{C-}\infty\text{-0} \\ \text{C-}\infty\text{-0} \\ \text{C-}5\text{s-0} \\ \text{C-}0,3\text{s-0} \end{array}$	2,15 2,38 4,65 4,75 2,58 2,65 2,75 2,90 2,60 2,80 2,45 1,70 3,40 2,55		50 kV 150 kV
14	Grüze	CFF			$16^{2}/_{3}$	70/15 : 70	30 : 24	Ortho- jecteur : à grand vol.d'huile	_ _ _	250 !	_	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \times 3 \\ 3 \end{bmatrix}$		9,35	64/15	10/17 10/17 15	_	63 48 13		3,80 3,45 3,80 3,80 4,00		15 kV 66 kV
15	Stads- forsen	Kungliga Vatten- falls- styrelsen	direct Bobine d'extinction direct Bobine d'extinction iii Bobine d'extinction iii Bibre iiii Bibre	non oul non	50	110	220	à air comprimé	Résis- tance variable	5000	1951	60	3 x 9,8 kV; 10 MVA 1 x 9,8 kV; 10 MVA Transfor- mateur seul	21,4 (9,8/220 kV)	9.8 / 132 / 220	220	61 66 61 66 25 23 25 2	3 2 5 5 6 4 1 2 1 2		1,70 2,00 1,60 2,60 2,30 2,00 1,00 2,60 2,10 2,80 1,05 4,50 1,70 2,50 1,05 4,30 3,30 4,50 2,60 3,80 1,00		Spulen Bobines Versuchsschalter Disjoncteur d'essai Légende de la représentation graphique : valeur minimum valeur maximum moyenne arithmétique : claquage

		Caractéris	stiques du rése	au				Disjoncter	ırs		Trans-	L	igne à vie	de	Nombre	Fac	teur ma	ax. de surtension k	
Fig.	Lieu	Réseau	Point neutre mis à terre isolé	Fré- quence Hz	Puissance de court- circuit MVA	Tension nominale kV	Туре	Résistance en Ω	Puissance de coupure MVA	Année de construction	formateurs d'alimen- tation	Tension de service kV	Longueur km	Courant à vide A	de dé- clenche- ments	côté alimen- tation	côté ligne	Représentation graphiq.: • côté alimentation • côté ligne	Schéma de principe
16	Siebnen	Ligne Töss Grynau	isolé	50		150	à grand volume d'huile		600	1925	16,5 MVA 50/150 kV :	140	48 8		7 14	2,8 4,5	2,2 2,3	2 3 4	1
17	Bickigen	Ligne Berne	direct	50		150	à grand volume d'huile orthojecteur	_	800 1500	1930 1940	3×15 MVA 50/150 kV	138	24,5		6 11	2,3	2,3 2,4		<u> </u>
18	Coulee Dam		direct	60	6800	220	à air comprimé	Résistance variable	6000	1951		235 / 1/3	160	62 115 156	4		1,0	1) 2) 3)	↓
19	Fontenay		direct	50	2000	220	à air comprimé	avec et sans résistance en	3500/5000	1945/1950		220	136 314 474 828	45 116 195 412	4 2		1,1 1,2 1,3 1,6		├ ◎──
20	Fallou		direct	50	2000	220	à faible volume d'huile	_	5000			220	19,5 143 240	8 55 92	2 7 3		2,2 2,1 2,0		
21	Fontenay		direct	50		220	orthojecteur	_	5000			220	18 214 420	8,5 63 102	1 9 14	1,65 1,85	1,10 1,80 2,05		⊢ ⊕
22	St. Johann	Ligne Mallnitz	Bobine d'extinction	162/3		110	orthojecteur	_		-		110	35,7 ligne + 15,7 câble	6078	8		1,6		110 kV
23	Stadsforsen		direct Bobine d'extinction direct Bobine d'extinction	50 ×	320	220	à air comprimé	Résistance variable	5000	1951	60 MVA 9,8/132/220 kV	220	480	27 36/0 190 280/0	3 1 2	1,0 1,9 1,4 1,3 1,2 1,6 2,0 2,0	1,1 1,0 1,2	4) 5) 5) 5) 5) 7)	Versuchsschalter Disjondreur d'essai

Résultats des essais de déclenchement de lignes à vide, exécutés dans des réseaux à haute tension

⁷⁾ sans conducteur en série au milieu de la ligne, avec une phase mise à terre



¹⁾ conducteur de 160 km, essais monophasés

²⁾ conducteurs de 160 km, essais monophasés

³⁾ conducteurs de 160 km, essais monophasés

[;] avec une phase mise à la terre

⁵⁾ avec conducteurs en série au milieu de la ligne

⁶⁾ avec conducteur en série au milieu de la ligne, avec une phase mise à terre

une rapide régénération diélectrique de l'espace entre contacts [4; 5]. Ainsi donc, si les disjoncteurs sont construits pour satisfaire à une exigence, il se peut qu'ils répondent moins bien à d'autres exigences, qui ont peut-être autant d'importance pour l'exploitation. Un exemple en est donné plus loin, sous b), lors du déclenchement de lignes ouvertes. Alors que dans ce cas la limitation de la valeur des surtensions s'obtient principalement en évitant des réamorçages, c'est-à-dire en cherchant à obtenir une régénération diélectrique aussi rapide que possible de l'espace entre contacts, c'est exactement le contraire qui est nécessaire lors du déclenchement de transformateurs à vide.

Pour cette raison, il faut tolérer une certaine marge de surtensions. L'essentiel est qu'elles n'atteignent pas une valeur inadmissible. Ces surtensions peuvent être ramenées à des valeurs non dangereuses à l'aide de résistance dans le disjoncteur, dans les cas où un disjoncteur sans résistance permettrait aux surtensions d'atteindre des valeurs trop élevées au transformateur à vide. Les mesures ont montré que les surtensions les plus dangereuses se présentent lors du déclenchement de courants inductifs d'une intensité efficace de l'ordre de 5 à 40 A. Du fait que les courants de coupure dans le disjoncteur ne dépassent pas certaines limites, cela permet également de limiter les surtensions de déclenchement à vide par des parafoudres ordinaires, branchés entre le transformateur et la terre. En ce qui concerne l'énergie du champ magnétique du transformateur, qu'ils doivent absorber, ces parafoudres ne sont pas sollicités plus fortement que par l'énergie qu'ils sont capables d'absorber lors du fonctionnement dû à des surtensions d'origine atmosphérique.

b) Les surtensions de déclenchement de lignes ouvertes sont dues aux oscillations qui se produisent entre le réseau d'alimentation et la ligne ouverte, au moment des réamorçages dans le disjoncteur. L'amplitude de ces oscillations est donnée par la différence des tensions de part et d'autre du disjoncteur au moment d'un réamorçage. L'une de ces tensions est celle du réseau d'alimentation, l'autre celle de la capacité encore chargée de la ligne. Cette différence de tension atteint chaque fois son maximum une demi-période après un passage par zéro du courant de charge stationnaire. L'allure de la régénération diélectrique entre contacts du disjoncteur doit être telle, que cette séquence particulière de réamorçages soit très improbable ou qu'il ne se produise pas du tout de rémorçage. Les mesures ont montré que ces conditions sont généralement satisfaites. Pour tous les disjoncteurs suisses essayés et pour toutes les longueurs de lignes, même très grandes, les surtensions mesurées ont toujours été modestes. Or, c'est la valeur de ces surtensions qui importe, et non pas le nombre de réamorçages.

Par rapport aux surtensions de déclenchement de faibles courants inductifs, les surtensions de déclenchement de lignes ouvertes sont dans tous les cas beaucoup moins élevées. Pour les séries de mesures en question, elles n'étaient jamais dangereuses.

c) En ce qui concerne les essais mentionnés sous a) et b), il ne faut pas oublier que, pour toutes les surtensions de déclenchement, la dispersion, et par conséquent la probabilité de la présence de valeurs élevées, jouent un grand rôle. Il s'agit là d'un problème de statistique. Les surtensions sont d'autant plus rares, qu'elles sont plus élevées. C'est pourquoi le nombre de mesures exécutées pour une même disposition joue un rôle considérable au point de vue de la valeur maximum des surtensions mesurées: plus les mesures sont nombreuses, plus la surtension maximum mesurée d'une série quelconque de mesures sera élevée [6].

En outre, en ce qui concerne les surtensions de déclenchement de transformateurs à vide, lors des séries de mesures sous a), il y a lieu de remarquer que les essais mentionnés concernaient en partie des installations dans lesquelles des surtensions ou des contournements dus à des surtensions avaient déjà été observés en service. Il se peut qu'il y ait de nombreux endroits où les surtensions de déclenchement sont plus faibles que dans les installations qui ont fait l'objet de ces mesures. Une généralisation des résultats exige donc, ici aussi, une certaine prudence.

Enfin, nous attirons l'attention sur le fait que les figures 1 à 25 indiquent uniquement la valeur des surtensions, mais non la raideur des variations de tension. Cette raideur dépend avant tout de la grandeur du saut de tension (Δu) et de la constante de temps ou du temps propre du circuit de choc au voisinage immédiat du disjoncteur (capacité du transformateur et de ses lignes d'amenée, distance jusqu'à la terre du point neutre, etc.). En revanche, la raideur de la variation de tension n'est guère influencée par le disjoncteur lui-même, du moins lorsque celui-ci ne renferme pas de résistances.

Bibliographie

- [1] Berger, K. et R. Pichard: Die Berechnung der beim Abschalten leerlaufender Transformatoren, insbesondere mit Schnellschaltern, entstehenden Überspannungen. Bull. ASE t. 35(1944), n° 20, p. 560...570.
- [2] Baltensperger, P.: Surtensions lors du déclenchement de faibles courants inductifs. CIGRE t. 2(1950), rap. 116.
- [3] Meyer, H.: Les problèmes fondamentaux que pose la construction des disjoncteurs. Revue Brown Boveri t. 37(1950), p. 108...122.
- [4] Vogelsanger, E.: Etude des courants et tensions maxima pouvant solliciter un disjoncteur dans un réseau monophasé ou polyphasé lors de la coupure de courts-circuits. CIGRE t. 1(1946), rap. 119.
- [5] Meyer, H.: Compte-rendu des essais sur réseau exécutés avec un nouveau type de disjoncteur pneumatique à très haute tension. CIGRE 1952, rap. 115.
- [6] Pichard, R.: Comparaison des surtensions survenant lors du déclenchement d'une ligne ouverte alimentée par un transformateur dont le neutre est isolé ou mis directement à la terre. CIGRE 1952, rap. 114.
- [7] Baltensperger, P.: Déclenchement d'un transformateur à vide par un disjoncteur pneumatique moderne Brown Boveri à 150 kV dans la sous-station de Bottmingen de l'ATEL. Revue Brown Boveri t. 39(1952), n° 8/9, p. 335...340.
- [8] Baltensperger, P.: Abschaltung leerlaufender Leitungen und kleiner induktiver Ströme mit einem modernen 220kV-Brown Boveri Druckluftschalter im schwedischen Kraftwerk Stadsforsen. Brown Boveri Mitt. Bd. 38(1951), Nr. 12, S. 391...410.
- [9] Killgore, C. L. et W. Wanger: Essais d'un disjoncteur pneumatique Brown Boveri à la centrale de Grand Coulee 230 kV, 10 000 MVA. CIGRE 1952, rap. 137.
- [10] Amstutz, A. et H. Meyer: Essais directs de disjoncteurs pneumatiques sur un réseau. Revue Brown Boveri t. 37 (1950), n° 4/5, p. 136...143.

Adresse de l'auteur:

K. Berger, docteur, ingénieur, professeur, chef des essais de la Commission de l'ASE et de l'UCS pour l'étude des questions relatives à la haute tension, 301, Seefeldstrasse, Zurich 8.