

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 77 (1951)
Heft: 21

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.10.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

SOMMAIRE

LA RESTAURATION DE LA BASILIQUE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAURICE — SOCIÉTÉ SUISSE
DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES — LES CONGRÈS — CARNET DES CONCOURS —
SERVICE DE PLACEMENT — NOUVEAUTÉS, INFORMATIONS DIVERSES

LAUSANNE, 20 OCTOBRE 1951 / 77^{me} ANNÉE — N° 21

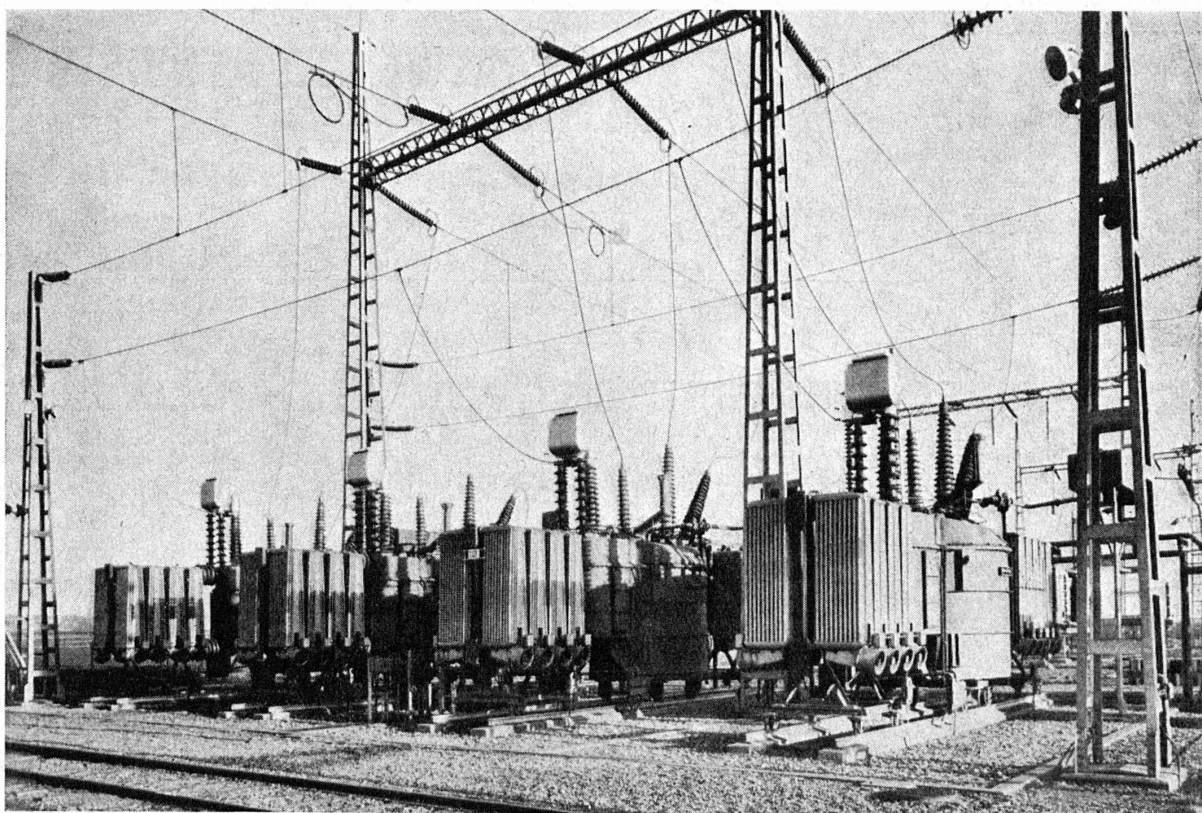

Groupe transformateur Brown Boveri 200 kV en Suède
comprenant trois transformateurs de réglage monophasés. Le quatrième transformateur monophasé sert de réserve.
Rapport de transformation nominal $200/122 + 15 \times 1, 7/10$ kV. Ce groupe transformateur prend une partie de l'énergie livrée
par la Suède centrale et du Nord et la transmet au réseau de transport à grande distance à 150 kV du Sud de la Suède.

Voir page 324 du présent numéro.