Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

**Band:** 141 (2015)

**Heft:** 34: Thermische Netze

Artikel: Masche und Knoten

Autor: Sulzer, Matthias / Menti, Urs-Peter / Spörri, Robert

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-595529

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

WEITERENTWICKLUNG

# Maschen und Knoten

Thermische Vernetzung ist für die Versorgungssicherheit vorteilhaft, wirft aber in der Planung diverse Fragen auf. Im Zentrum für Integrale Gebäudetechnik (ZIG) der Hochschule Luzern werden daher Netzknoten erforscht.

Text: Matthias Sulzer, Urs-Peter Menti, Robert Spörri



Der Prüfstand des NODES Lab am Zentrum für Integrale Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

ie Herausforderung der Energiewende besteht unter anderem darin, wirtschaftlich attraktive und gesellschaftlich akzeptable Lösungen zu entwickeln. An der Technik soll es nicht scheitern. Im Bereich der elektrischen Energie wird die Forschung und Ent-

wicklung aktiv vorangetrieben. Die Fortschritte bei der elektrischen Vernetzung kommen dezentralen Energiesystemen zugute (vgl. «Ganzheitliche Lösungen», S. 32).

Im Gegensatz dazu gelangt die thermische Vernetzung von Quartieren und Arealen erst allmählich auf die Agenda der Energieplaner. Um dezentrale Energiesysteme wirtschaftlich zu betreiben, braucht es deshalb zwingend weitere Untersuchungen, die neben den


elektrischen auch die thermischen Möglichkeiten in der Energieversorgung ausschöpfen. Im Swiss Competence Center for Energy Research – Future Energy Efficient Buildings & Districts (SCCER FEEB&D) forscht das Zentrum für Integrale Gebäudetechnik (ZIG) zusammen mit Empa, ETH, EPFL, Uni Genf und FHNW an effizienteren Energieversorgungslösungen für den Gebäudepark.

Unter dem Begriff «Thermische Vernetzung» versteht man heute vornehmlich Fernwärmesysteme mit Wassertemperaturen von über 60°C. Solche Systeme sind mehrheitlich unidirektional aufgebaut (vgl. Glossar S. 26). Aus einer Heizzentrale wird die Wärme mittels eines Hauptstrangs und diverser Nebenstränge zu den Gebäuden verteilt. Der Wärmetransport findet in einer Richtung statt und ist durch die Grösse des Hauptstrangs limitiert.

# Ganzheitliche Lösungen

Um den Energiebedarf der Schweiz weitestgehend mit lokal vorhandenen erneuerbaren Energiequellen zu decken, braucht es ganzheitliche Lösungsansätze. Quartiere bzw. Areale können zu dezentralen Energiesystemen (DES) ausgebaut werden, die lokale Energieströme effizient und effektiv verwerten. DES können Energiedienstleistungen für Quartiere/Areale oder die dazugehörige Region in den Bereichen Bereitstellung, Umwandlung, Management, Speicherung und Verteilung sowohl von thermischer als auch von elektrischer Energie übernehmen. Um die Funktionalität solcher DES zu ermöglichen, ist der Ausbau der Infrastrukturen notwendig.

Zukünftig sollen sogenannte Multi-Energy Grids den wirkungsvollen Betrieb der DES ermöglichen. Multi-Energy Grids sind technologieoffene Infrastrukturen für die Energieträger Strom, Wärme und Gas, mit denen sich die verschiedenen Komponenten für die Gewinnung, Umwandlung und Speicherung verbinden lassen. Die Idee dahinter ist, eines der Netze, z.B. das thermische, zu nutzen, um die Effizienz eines anderen, z.B. des elektrischen, zu steigern. Wärmepumpen im Areal betreibt man als Cluster, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Stromnetzes. Dadurch leisten die Summe aller Wärmepumpen einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilität oder erbringen andere Systemdienstleistungen. Durch eine intelligente Steuerung wird das Zusammenspiel aller Komponenten des Multi-Energy Grid technisch oder auch ökonomisch optimiert.



Das Multi-Energy Grid (Gas, Elektrizität, Wärme) und das übergeordnete Kontroll- und Steuersystem vernetzen die Energy Hubs miteinander.

Soll vermehrt lokale erneuerbare Energie genutzt werden, gilt es vor allem, örtlich gebundene Energiequellen in das dezentrale Energiesystem zu integrieren. Diese Quellen liefern oft niederwertige Energieströme, das heisst thermische Energie mit im Vergleich zur klassischen Fernwärme niedrigen Temperaturen, teilweise unter 20°C, daher kann die Energie nicht direkt, sondern nur mittels Wärmepumpe – aber aufgrund der im Vergleich beispielsweise zur Umgebungsluft hohen Quelltemperatur sehr effizient – genutzt werden.

Bei der direkten Kühlung mit einer Quelltemperatur von unter 20°C kann das Netz zur direkten Kühlung, das heisst ohne Kältemaschinen, genutzt werden. Das Niedertemperaturnetz kann sowohl Quellenergie für die Wärmepumpen liefern als auch Abwärme aus Kühlprozessen nutzen. Der Energiestrom in solchen Netzen ist bidirektional.

## «New Opportunities for Decentralized Energy Systems Labratory» (NODES Lab)

Thermische Netze sollen zukünftig nicht linear, sondern vermascht aufgebaut werden, um adaptier- und erweiterungsfähig zu werden. Diese Netztopologie ist entsprechend komplizierter als linear und unidirektional betriebene Netze.

Mit der NODES-Versuchsanlage am Zentrum für Integrale Gebäudetechnik der Hochschule Luzern -Technik&Architektur wird seit Anfang 2015 die thermische Vernetzung eines vereinfachten Quartiers abgebildet. Das Niedertemperaturnetzwerk in Laborgrösse bildet drei Gebäude (respektive Bezüger), einen saisonalen Speicher und eine Wärmequelle ab (vgl. Schema S. 33). Der Fokus liegt auf dem Infrastrukturteil des Netzes, wobei die Heiz- und Kühlprofile aller Netzwerkakteure über Wärmetauscher eingespeist werden. Die Flussrichtungen im Ring sind ungerichtet und ergeben sich aus den jeweiligen momentanen Leistungen der dezentralen, bezügerseitig installierten Förderpumpen. Im Verbund mit Simulationsalgorithmen (sogenannten «Hardware in the Loop»-Emulatoren) kann das realitätsnahe Verhalten, die Regelung und/oder Betriebsstrategie solcher Netze untersucht werden.

In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt im NODES Lab auf der Weiterentwicklung der Hydraulik in der thermischen Vernetzung. Ausgehend von einer einfachen Ringtypologie mit je einem Warm- und Kaltleiter wird in einer zweiten Phase die thermische Vernetzung auf mehrere Maschen ausgebaut. Zusätzlich bilden numerische Modelle den Versuchsstand ab, um vertiefte Auswertungen mittels Simulationen zu erstellen. Damit können die Einbindung und der Betrieb verschiedenster Komponenten wie Wärmepumpen, Brennstoffzellen, Elektrolyseur zur Gewinnung von synthetischem Gas etc. untersucht werden. Folgende daraus resultierende Fragestellungen können experimentell und numerisch beantwortet werden:

- Wie können thermische Netze technologieoffen geplant und gebaut werden, um eine maximale Freiheit für die Integration von zukünftigen Komponenten zu gewährleisten?
- Wie lassen sich verschiedene Teilnetze miteinander kombinieren (Vermaschung)?
- Welche Regelstrategien für vermaschte Wärmenetze gewährleisten einen effizienten und robusten Betrieb?
  Der Versuchsstand ist eine «Rapid Prototyping»-Plattform (schnelles Testen von neuen Konzepten und Komponenten) für die thermische Vernetzung. Denn an einem Versuchsstand können Tests durchgeführt werden, die in realen Projekten aus Gründen der Versorgungssicherheit oder des Investitionsschutzes nicht möglich sind. Ein solches Vorgehen reduziert Kosten, spart Zeit und minimiert Risiken.

# Typologieentscheidung oder Pumpenwahl

Eine Bachelorarbeit an der Hochschule Luzern¹ liefert erste Resultate. Die Studierenden untersuchten die Energieeffizienz des Wärmetransports mit einer Ringund Strangtypologie (vgl. Schema unten) sowie die Effizienzsteigerung von dezentralen Förderpumpen gegenüber einer zentralen Förderpumpe. Eine Ringtypologie für das Verteilnetz könnte die Förderenergie mehr als halbieren (um 54% bei Verwendung einer zentralen Pumpe bis 57% mit dezentralen Pumpen). Mit dem Wechsel von einer zentralen auf dezentrale Pumpen bei den Bezügern könnte rund 10% der Förderenergie eingespart werden.

Die Versuche am NODES-Prüfstand zeigen aber auch, dass diese Einsparpotenziale oft durch die Pumpenauslegung (schlechter Wirkungsgrad) zunichte gemacht werden. Weitere Untersuchungen mit verschiedenen Pumpentypen und Versuchsabläufen, die zeitliche Änderungen der Energieströme bei den Bezügern berücksichtigen, sind notwendig, um fundierte Planungsgrundlagen abzuleiten.


Um das Potenzial ganzheitlich auszuschöpfen, werden parallel zum Versuchsstand die entsprechenden Simulationsmodelle mit der notwendigen Komplexität entwickelt. Der Versuchsstand hat zum Ziel, Komponenten praxisnah zu untersuchen und zu optimieren, neue Ideen und Konzepte zu generieren, Simulationsmodelle unter realistischen Betriebsbedingungen zu validieren und experimentelle Forschung zu betreiben.

Nur mit der Kombination aus Versuchsstand, Simulationen und Monitoring real existierender Projekte können realitätsnahe Erkenntnisse mit genügend hoher Genauigkeit gewonnen werden. Mit solchen fundierten Erkenntnissen wird es möglich sein, Planungsrichtlinien zu erarbeiten, die sich in der Praxis wirkungsvoll anwenden lassen. •

Matthias Sulzer, Prof. Dipl. Ing. FH/SIA, MBA, Dozent für Energie- und Gebäudetechnik an der HSLU, Urs-Peter Menti, Prof. Dipl. Ing. ETH/SIA, Leiter des Zentrums für Integrale Gebäudetechnik, Robert Spörri, Msc. in Mech./Biomed. Eng. ETH, Projektleiter des NODES-Versuchsstands

#### Anmerkung

1 Frühjahrsemester 2015 – Bättig, Hartmann.

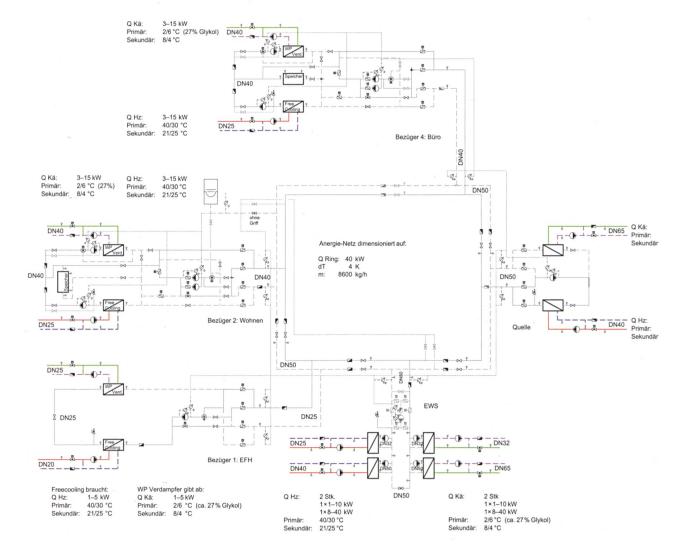

Der Hauptunterschied des NODES-Versuchsstands zu herkömmlichen Netzen besteht im grau abgebildeten Ring (durchgezogene Linie: warm, gestrichelte Linie: kalt), an dem die einzelnen Komponenten angehängt sind: drei Bezüger (z.B. Mehrfamilienhäuser, die heizen und kühlen), eine Quelle (z.B. Grundwasserbrunnen) und ein thermischer Speicher (z.B. Erdwärmespeicher).