

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke

**Band:** 30 (1939)

**Heft:** 22

**Artikel:** Der Hartgassschalter

**Autor:** Egli, B.M.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1060890>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Der Hartgassschalter.**

Von B. M. Egli, Zürich.

621,316 57,064,46

Der Hartgassschalter enthält eine Löschkammer, die in bestimmten Teilen aus einem Kunstharzprodukt besteht; dieses gibt unter dem Einfluss des Lichtbogens Gase ab, die zum Löschen des Lichtbogens benutzt werden. Es wurden damit Schaltleistungen bis 20 MVA bei 20 kV erreicht.

*L'interrupteur à «gaz dur» comporte une chambre d'extinction dont certaines parties sont constituées d'un produit à base de résine artificielle. Sous l'influence de l'arc, ce produit émet des gaz qui sont utilisés pour éteindre l'arc. On a ainsi obtenu des capacités de rupture jusqu'à 20 MVA sous 20 kV.*

Es sei uns gestattet, Sie auf einen neuen Schalter aufmerksam zu machen, der von der AEG entwickelt wurde und der seine bemerkenswerten Eigenschaften bereits in mehr als einjähriger Betriebszeit beweisen konnte. Dieser Schalter wird als *Hartgassschalter* bezeichnet, da das zur Löschung des Lichtbogens erforderliche Löschmittel in fester Form bereitgestellt wird.

Fig. 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der Löschkammer. Das gekreuzt schraffierte Material ist ein Kunstharzprodukt, das die Eigenschaft besitzt, unter dem Einfluss des Lichtbogens Gas abzugeben. Der neueren Chemie ist es gelungen, solche Stoffe herzustellen, die bei Berührung mit dem Lichtbogen keine leitenden Schmelzflüsse und keine Kohlekriechwege bilden. Sie erzeugen bei der Verdampfung hochwertige Löschgase, wie Kohlensäure und Wasserstoff, und werden dank ihrer grossen Ergiebigkeit durch den Schaltprozess nur wenig abgenutzt. Um eine innige Berührung zwischen dem Lichtbogen und dem gasabgebenden Ma-

stellung erreicht hat, erlischt. Die Löschkammern sind mit Abgaskammern versehen, die verhindern, dass die heissen Gase in die Schaltanlage eindringen.

Unter Verwendung von solchen Schaltkammern können mit diesen Schaltern (Fig. 2) bis jetzt Kurzschlussabschalt-

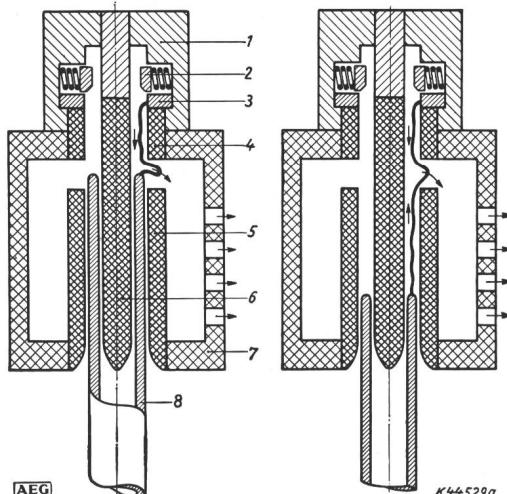


Fig. 1.

#### Schaltkammer des Hartgasschalters.

### Schaltstellung bei Unterbrechung hoher Ströme

### Schaltstellung bei Unterbrechung niedriger Ströme

**1 Gehäuse.** **2 Ringkontakt.** **3 Abbrennring.** **4 Oberes Löschröhr.**  
**5 Unteres Löschröhr.** **6 Löschstift.** **7 Abgaskammer.**  
**8 Schaltröhre.**

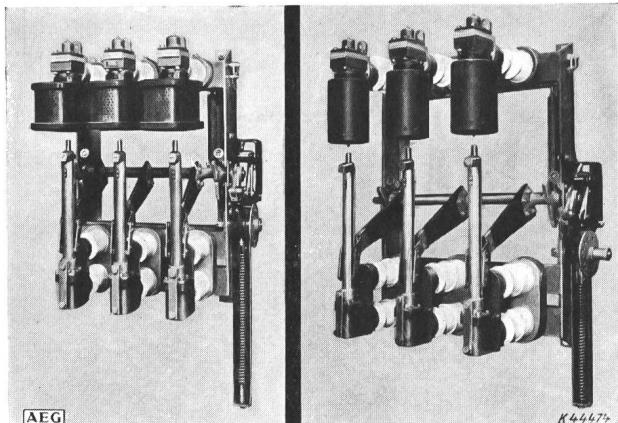


Fig. 2.  
Hartgassschalter 200 MVA.

leistungen bis 200 MVA bei Spannungen von 20 kV beherrscht werden. Ein Federschnellantrieb, der von Hand betätigt werden kann, sichert eine von der Bedienung unabhängige Schaltgeschwindigkeit. Der Schalter kann (Fig. 3) jedoch durch Einbau eines Druckluft- oder Motorantriebes auch für

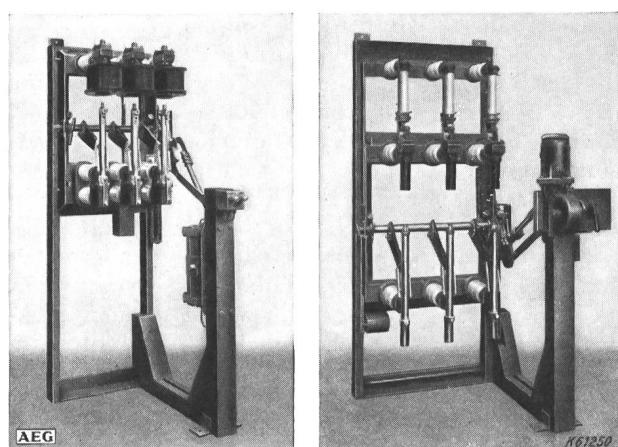


Fig. 3.

## Hartgasleistungsschalter mit Druckluftantrieb.

## Hartgasleistungsschalter mit Motorantrieb und vor- geschalteten Hochleistungs- sicherungen

Ferneinschaltung eingerichtet werden. Das Ausschalten erfolgt dabei selbsttätig nach einem der üblichen Auslöseverfahren, Fig. 3 zeigt übrigens eine einfache Ausführung

des Hartgasschalters als Leistungstrennschalter mit einer Abschaltleistung von 20 MVA für 10 kV mit vorgeschalteten Hochleistungssicherungen. Diese besitzen Energiekennzeichen,

*Hartgasschalter 10 kV, 100 MVA.  
Schaltversuche in einem 6-kV-Netz.*

Tabelle I.

Ausschaltversuche							
Versuch Nr.	$I_a$ A	$U_a$ V	P MVA	$t_{LI}$ ms	$u_s$ kV	f kHz	$u_{LI}$ kV
1	130	6000	1,4	40	—	—	10,2
2	190	5800	1,9	40	9,1	7,0	—
3	300	5900	3,1	42	7,5	11,0	—
4	530	6000	5,5	46	4,8	12,5	8,2
5	700	5800	7,0	50	5,4	12,5	7,3
6	870	5750	8,6	40	8,5	17,5	—
7	700	5800	7,0	—	5,2	11,0	9,5
8	1580	6500	18,0	33	7,2	47,0	—
						11,0	—
9	4560	6600	52,0	29	5,4	50,0	—
10	6200	4600	50,0	30	4,2	— <sup>1)</sup>	—
11	7000	5700	69,0	31	3,4	— <sup>1)</sup>	—

$t_{LI}$  Lichtbogendauer.

$u_s$  Scheitelwert der wiederkehrenden Spannung.

f Frequenz der wiederkehrenden Spannung.

$u_{LI}$  Scheitelwert der Lichtbogenspannung.

<sup>1)</sup> aperiodisches Einschwingen der Spannung.

die beim Durchbrennen eine dreipolare Abschaltung des Schalters zur Folge haben.

Um eventuelle Bedenken bezüglich eines raschen Verschleisses des Löschmittels zu zerstreuen, sei angeführt, dass z. B. bei drei aufeinanderfolgenden Kurzschlussabschaltungen mit Abschaltströmen von 12 000 A aus dem oberen Löschrohr eine Oberflächenschicht von 1,5 mm mittlerer Stärke vergast, während das untere Löschrohr vom Kurzschlussstrom-Lichtbogen ja überhaupt nicht berührt wird. Mit kleiner werdenden Ausschaltströmen steigt die Zahl der möglichen Schaltungen rasch an, bis sie bei 10 000 Schaltungen aus mechanischen Gründen eine natürliche Grenze findet. Die Hartgasschalter wurden unter den schwierigsten Verhältnissen im Netz einer Großstadt untersucht; Tabelle I zeigt den Auszug aus einigen Schaltversuchen (10-kV-Schalter für 100 MVA Abschaltleistung), die außerordentlich günstige Betriebsresultate ergeben haben.

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass der Hartgasschalter die gegebene Lösung für Netzteile und Industrieanlagen von 6, 10 und 20 kV Betriebsspannung ist, insbesondere für unbediente Stationen, da er keiner Wartung bedarf und die Betätigung kein ausgebildetes Bedienungspersonal benötigt. Es scheint, dass die Einführung der festen Löschmittelspeicherung, die im kompressorlosen Druckgasschalter ihre Verwirklichung gefunden hat, dem Schalterbau einen neuen Weg eröffnete, der für einen grossen Verwendungsbereich bedeutungsvoll zu werden verspricht.

Der Vorsitzende verdankt auch dieses Referat bestens. Herr Dr. Egli hat ein Gebiet gestreift, von dem heute noch nicht die Rede war.

Damit sind wir am Ende der Reihe der vorgesehenen Referate und haben sozusagen das ganze Material für die

## Diskussion

beieinander. Ueber zahlreiche Punkte könnte oder sollte gesprochen werden; es seien z. B. nur folgende genannt: Können die Herren Betriebsleiter sagen, wie lange ein Netzteil ausgeschaltet werden darf, ohne dass die Bezüger einen Unterbruch der Energielieferung merken; die Zahl 0,2 Sekunden wurde genannt. Eine wichtige Frage ist dann diejenige nach der zweckmässigen Wahl des Luftdruckes für die Druckluftschalter. Besprochen werden sollte auch Herrn Dr. Roth's «Rennwagen», d. h. die Wahl der Abschaltzeit der Schalter unter Berücksichtigung der vorhandenen Relais. Interessant sind auch die Einbaufragen, dann die Wahl der Schalter überhaupt, der Witterungseinfluss, der Schnelldistanzschutz usw.

Herr Dr. A. Roth, Direktor der Sprecher & Schuh A.-G., Arau: Den Wettereinflüssen im Bau von Druckluftschaltern für Freiluft voll und ganz Rechnung zu tragen, ist nicht unmöglich, aber schwierig. Druckluftschalter samt Zubehör werden gegenüber den ölarmären Typen komplizierter und weisen deshalb mehr Störungsmöglichkeiten auf. Es dürfte überhaupt unmöglich sein, alle Störungen zu vermeiden. Dem Unterhalt aller Teile, besonders der Druckluftanlage, kommt grosse Bedeutung zu. Anderseits weisen in Freiluftanlagen Druckluftschalter keine sichtbaren Vorteile auf.

Der Vorsitzende ist dagegen überzeugt, dass es gelingen wird, die Freiluftschalter ebenso sicher zu bauen wie Innenraumschalter. Es ist gar nicht gesagt, dass die Lösung schwieriger Fragen auch kompliziert sein müsste und eine Propheteiung in der Technik für die Zukunft ist immer sehr gewagt. An der Landesausstellung im Jahre 1914 in Bern hatte man einen zweipoligen Turbo-Generator von 10 000 V und 8000 kW Leistung ausgestellt und geglaubt, damit eine Grenzleistung erreicht zu haben. Heute baut man solche zweipolige Maschinen für 50 000 kW und darüber und sieht Spannungsgrenzen von 50 000 V. Der Bau solcher Generatoren ist heute gar nichts Besonderes mehr, und diese Generatoren sind trotz der schwierigen Probleme, die zu lösen waren, nicht komplizierter als die früheren Generatoren. Man hat auch gesagt, der Mutator werde sich nicht entwickeln, er hat sich doch entwickelt. Vieles scheint am Anfang schwierig, dann wird es doch zweckmässig gelöst.

Herr J. Stoecklin, Brown Boveri, Baden:

Gestatten Sie mir, auf die heute bereits gestreiften Fragen des Wiedereinschaltens im Zusammenhang mit Selektivschutz etwas näher einzutreten. Die zur Aufrechterhaltung der Netzzustabilität bei Kurzschluss nötigen kurzen Abschaltzeiten bedingen schnellwirkende Schalter und rasche Schutzrelais. Für das Wiedereinschalten ist ferner die gleichzeitige Schnellabschaltung der Leistungsschalter an beiden Enden der betroffenen Teilstrecke erforderlich. Als Selektivschutzmittel für wichtige Hochspannungsübertragungen stehen die Vergleichssysteme und der Schnelldistanzschutz zur Verfügung. Die

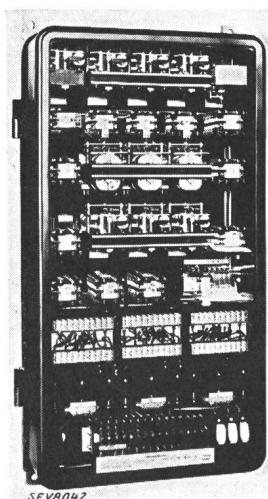


Fig. 1.

Ausrüstung einer Drehstromleitung mit Schnell-Distanzschutz.

Vergleichssysteme eignen sich für das Wiedereinschalten gut, sie brauchen aber Hilfsverbindungen durch Draht oder Hochfrequenz und sind daher, wie heute bereits ausgeführt wurde, mit hohen Kosten verbunden. Sie sind gegenüber dem Distanzschutz auch insofern im Nachteil, als dieser ohne Hilfsverbindungen auskommt, Sammelschieneinstörungen miterfasst und die Schutzreserve einschliesst. Dagegen wird die