

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 79 (1988)

Heft: 18

Rubrik: Statistische Mitteilungen = Communications statistiques

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Statistische Mitteilungen

Communications statistiques

Landesindex der Konsumentenpreise - L'indice suisse des prix à la consommation

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1982												100,0
1983	99,9	100,0	100,2	100,5	100,6	101,0	100,8	101,1	101,2	101,4	102,1	102,1
1984	102,5	102,9	103,5	103,7	103,5	103,8	103,6	104,0	103,9	104,6	105,1	105,1
1985	106,1	107,0	107,6	107,5	107,4	107,3	107,1	107,1	107,4	107,7	108,4	108,5
1986	108,5	108,4	108,6	108,5	108,2	108,2	107,6	107,9	108,0	108,1	108,3	108,5
1987	109,2	109,5	109,7	109,8	109,2	109,5	109,6	110,0	109,7	110,2	110,6	110,6
1988	110,9	111,4	111,7	111,9	111,6	111,8	111,5	111,9				

Jahresdurchschnitt - Moyenne annuelle: 1982: 98,0; 1983: 100,9; 1984: 103,9; 1985: 107,4; 1986: 108,2; 1987: 109,8

Grosshandelspreisindex - L'indice suisse des prix de gros

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1983	168,9	168,2	168,1	168,9	169,3	170,0	170,0	170,8	171,5	170,9	171,4	172,0
1984	172,9	173,2	174,8	175,1	175,5	175,3	175,8	175,8	176,9	177,1	177,0	177,0
1985	179,7	180,8	181,0	181,1	180,6	180,2	178,9	177,9	178,6	178,7	178,7	178,3
1986	177,1	176,1	174,7	174,0	173,3	172,6	171,7	171,2	170,7	170,1	168,8	169,0
1987	169,1	168,5	168,8	168,3	168,3	169,1	169,1	169,1	168,7	169,6	169,4	169,5
1988	169,5	170,3	171,4	171,6	172,0	172,7	172,8					

Jahresdurchschnitt - Moyenne annuelle 1983: 170,0; 1984: 175,5; 1985: 179,5; 1986: 172,4; 1987: 169,0
(Jahresdurchschnitt 1963 = 100 - Moyenne annuelle 1963 = 100)

Mittlere Marktpreise - Prix moyens

Flüssige Brenn- und Treibstoffe - Combustibles et carburants liquides

			August 1988 Août 1988	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Superbenzin (verbleit) ¹	Benzine super (avec plomb) ¹	Fr./100 l	84.20	84.-	87.30
Dieselöl für strassen- motorische Zwecke ²	Carburant Diesel pour véhicules à moteur ²	Fr./100 kg	97.85	96.35	103.50
Heizöl Extraleicht ²	Huile combustible légère ²	Fr./100 kg	24.90	23.40	30.10
Heizöl Schwer ³	Huile combustible lourde (V) ³	Fr./100 kg	15.90	15.40	20.20

¹ Konsumenten-Zisternenpreise, franko Schweizer Grenze Basel, verzollt inkl. Wust, bei Bezug in einzelnen Bahnkesselwagen.

² Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko Basel-Rheinhafen, verzollt exkl. Wust.

³ Stichtag: 27. des Monats.

¹ Prix citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, dédouané, ICHA compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

² Prix pour consommateurs, franco Bâle-port, dédouané, ICHA non compris.

³ Jour de référence: le 27 du mois.

Quellen/Sources: Esso AG, Zürich, und Shell AG, Zürich

Metalle - Métaux

			August 1988 Août 1988	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Kupfer Grade A ¹	Cuivre Grade A ¹	Fr./100 kg	358.-	348.50	279.-
Thaisarco-Zinn ²	Etain (Thaisarco) ²	Fr./100 kg	1209.-	1143.50	1062.-
Blei ¹	Plomb ¹	Fr./100 kg	102.-	102.-	108.-
Rohzink High Grade ¹	Zinc High Grade ¹	Fr./100 kg	215.50	197.50	131.-
Roh-Reinaluminium für elektrische Leiter in Masseln 99,5% ³	Aluminium en lingot pour conducteurs électriques 99,5% ³	Fr./100 kg	470.50	436.-	309.-

¹ Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 50 t.

² Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 5 t.

³ Preis per 100 kg franko Empfangsstation bei 10 t und mehr.

¹ Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 50 t.

² Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 5 t.

³ Prix par 100 kg franco gare destinataire, par quantité de 10 t et plus.

Quelle/Source: Gentrade AG, Metal Brokers, Zürich

VSE-Statistik über die elektrische Raumheizung (ohne Wärmepumpenanlagen)

Stand per 1. Januar 1988

(Fest installierte Anlagen mit Anschluss-Leistungen über 5 kW)

Statistique de l'UCS du chauffage électrique (sans installations PAC)

Etat au 1^{er} janvier 1988

(Installations à raccordement fixe au-dessus de 5 kW)

1. Wohngebäude – Immeubles résidentiels

1.1 Einfamilienhäuser – Habitations unifamiliales

Heizsystem Type de chauffage	Anzahl Anlagen	Installierte Leistung	Jahres- verbrauch ²
	Nombre d'instal- lations	Puissance installée	Consom- mation annuelle ²
	1.1.1988	1.1.1988 kW	1987/88 kWh
1.1 Direkt – direct	30 000	364 000	350 000 000
1.2 Speicher ¹ Accumulation ¹	30 000	628 000	575 000 000
1.3 Mischheizung Mixte	52 000	–	–
wovon/dont:			
1.3.1 Direkt – direct	–	198 000	125 000 000
1.3.2 Speicher Accumulation	–	670 000	600 000 000
Total	112 000	1 860 000	1 650 000 000

1.2 Mehrfamilienhäuser – Immeubles à appartements multiples

Heizsystem Type de chauffage	Anzahl Gebäude	Anzahl Woh- nungen	Install. Leistung	Jahres- verbrauch ²
	Nombre d'im- meubles	Nombre de loge- ments	Puis- sance installée	Consom- mation annuelle ²
	1.1.1988	1.1.1988	1.1.1988 kW	1987/88 kWh
2.1 Direkt – direct	3 300	10 000	64 000	69 000 000
2.2 Speicher ¹ Accumu- lation ¹	6 000	15 500	178 000	160 000 000
2.3 Mischheizung Mixte	12 900	34 500	–	–
wovon/dont:				
2.3.1 Direkt – direct	–	–	75 000	48 000 000
2.3.2 Speicher Accumu- lation	–	–	303 000	273 000 000
Total	22 200	60 000	620 000	550 000 000

2. Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Kirchen usw. Immeubles administratifs et commerciaux, églises, etc.

Heizsystem Type de chauffage	Anzahl Anlagen	Installierte Leistung	Jahres- verbrauch ²
	Nombre d'instal- lations	Puissance installée	Consom- mation annuelle ²
	1.1.1988	1.1.1988 kW	1987/88 kWh
3.1 Direkt – direct	7 400	153 000	136 000 000
3.2 Speicher ¹ Accumulation ¹	3 700	112 000	96 000 000
3.3 Mischheizung Mixte	5 900	–	–
wovon/dont:			
3.3.1 Direkt – direct	–	31 000	20 000 000
3.3.2 Speicher Accumulation	–	104 000	98 000 000
Total	17 000	400 000	350 000 000

3. Zusammenfassung – Récapitulation

Objekt Catégorie	Anzahl Anlagen	Installierte Leistung	Jahres- verbrauch ²
	Nombre de loge- ments	Puissance installée	Consom- mation annuelle ²
	1.1.1988	1.1.1988 kW	1987/88 kWh
Wohnhäuser Immeubles résidentiels	172 000	2 480 000	2 200 000 000
Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Kirchen usw. Immeubles administratifs et commerciaux, églises, etc.	17 000	400 000	350 000 000
Total	189 000	2 880 000	2 550 000 000

¹ Anteil an Tagesenergie: max. 10% des Gesamtverbrauchs.

² Schätzwerte für einen temperaturmässig mittleren Winter.

¹ Quote-part d'énergie de jour: 10% au maximum de la consommation totale d'énergie.

² Estimations pour des températures hivernales moyennes.

Erzeugung, Verbrauch und Leistungen elektrischer Energie an einzelnen Tagen

(Mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft)

Production, consommation et puissances d'énergie électrique à certains jours

(Communication de l'Office fédéral de l'énergie)

Erzeugung und Verbrauch (in GWh) Production et consommation (en GWh)

Mai 1988


Mai 1988

	Mittwoch Mercredi 4.5.88	Mittwoch Mercredi 11.5.88	Mittwoch Mercredi 18.5.88	Samstag Samedi 21.5.88	Sonntag Dimanche 22.5.88	Mittwoch Mercredi 25.5.88		
Konv.-thermische Kraftwerke	2,0	2,1	1,8	1,9	1,8	1,9		Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	69,0	67,3	65,6	58,7	57,1	52,1		+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	52,9	61,0	62,5	63,9	61,5	64,5		+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	55,2	59,5	68,4	45,7	32,3	69,7		+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-		+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	179,1	189,9	198,3	170,2	152,7	188,2		= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	44,3	59,5	58,3	61,8	56,8	53,8		- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	134,8	130,4	140,0	108,4	95,9	134,4		= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	2,1	6,4	8,3	-	-	3,8		- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	132,7	124,0	131,7	-	-	130,6		= Consommation du pays sans pompage

Leistungen am dritten Mittwoch des Monats Puissances au troisième mercredi du mois

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am 18.5.1988

Puissances disponibles et puissances produites le 18.5.1988

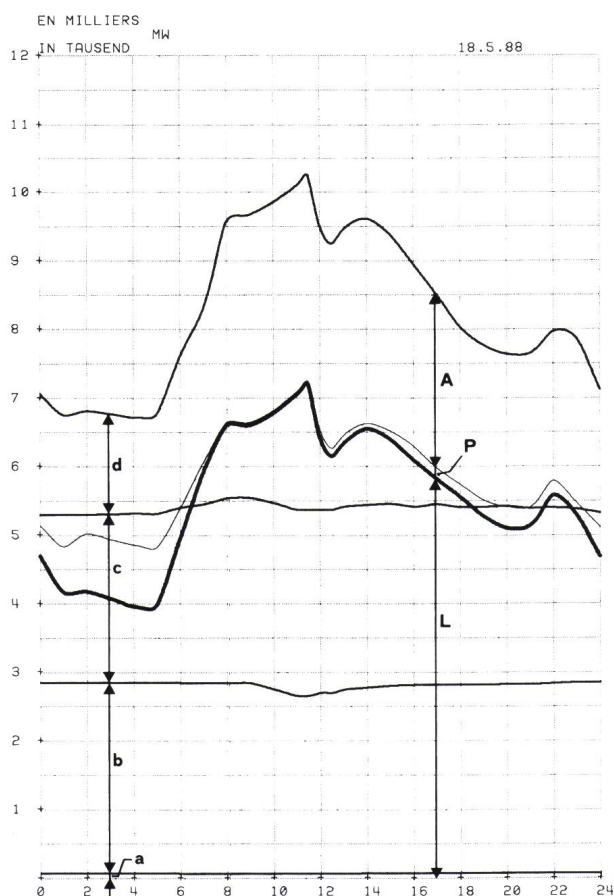

A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel
Saisonspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung
Total verfügbar

MW
2600
7630
3650
-
13 880

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe
Landesverbrauch mit Speicherpumpen
ohne Speicherpumpen
Einfuhrüberschuss
Ausfuhrüberschuss
Speicherpumpen

10240
7233
7191
-
3034
905

C. Belastungsdiagramm

(siehe nebenstehende Figur)

a Konv.-therm. Kraftwerke
b Kernkraftwerke
c Laufwerke
d Speicherwerke
e Einfuhrüberschuss
A Ausfuhrüberschuss
P Speicherpumpen
L Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Mittlere Aussentemperatur in den Verbrauchszentren: 14 °C

A. Puisse disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels
Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible
Excédent d'importation au moment de la pointe
Total de la puissance disponible

MW
2600
7630
3650
-
13 880

B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale
Consommation du pays avec pompage d'accumulation
sans pompage d'accumulation
Excédent d'importation
Excédent d'exportation
Pompage d'accumulation

10240
7233
7191
-
3034
905

C. Diagramme de charge

(voir figure ci-contre)

a Centrales therm.-classiques
b Centrales nucléaires
c Centrales au fil de l'eau
d Centrales à accumulation
e Excédent d'importation
A Excédent d'exportation
P Pompage d'accumulation
L Consommation du pays sans pompage d'accumulation

Température extérieure moyenne dans les centres de consommation: 14 °C

Erzeugung, Verbrauch und Leistungen elektrischer Energie an einzelnen Tagen

(Mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft)

Production, consommation et puissances d'énergie électrique à certains jours

(Communication de l'Office fédéral de l'énergie)


Erzeugung und Verbrauch (in GWh) Production et consommation (en GWh)

Juni 1988

Juin 1988

	Mittwoch Mercredi 1.6.88	Mittwoch Mercredi 8.6.88	Mittwoch Mercredi 15.6.88	Samstag Samedi 18.6.88	Sonntag Dimanche 19.6.88	Mittwoch Mercredi 22.6.88	Mittwoch Mercredi 29.6.88	
Konv.-thermische Kraftwerke	1,8	1,8	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	34,9	38,4	37,7	37,3	37,1	37,1	36,0	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	58,5	56,2	60,7	60,6	58,6	67,2	63,7	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	75,1	79,7	79,8	47,0	43,1	74,1	74,8	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	170,3	176,1	180,3	146,9	140,8	180,6	176,5	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	36,3	41,6	44,2	36,2	43,3	44,6	41,3	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	134,0	134,5	136,1	110,7	97,5	136,0	135,2	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	1,7	1,1	4,8	-	-	4,5	5,2	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	132,3	133,4	131,3	-	-	131,5	130,0	= Consommation du pays sans pompage

Leistungen am dritten Mittwoch des Monats Puissances au troisième mercredi du mois

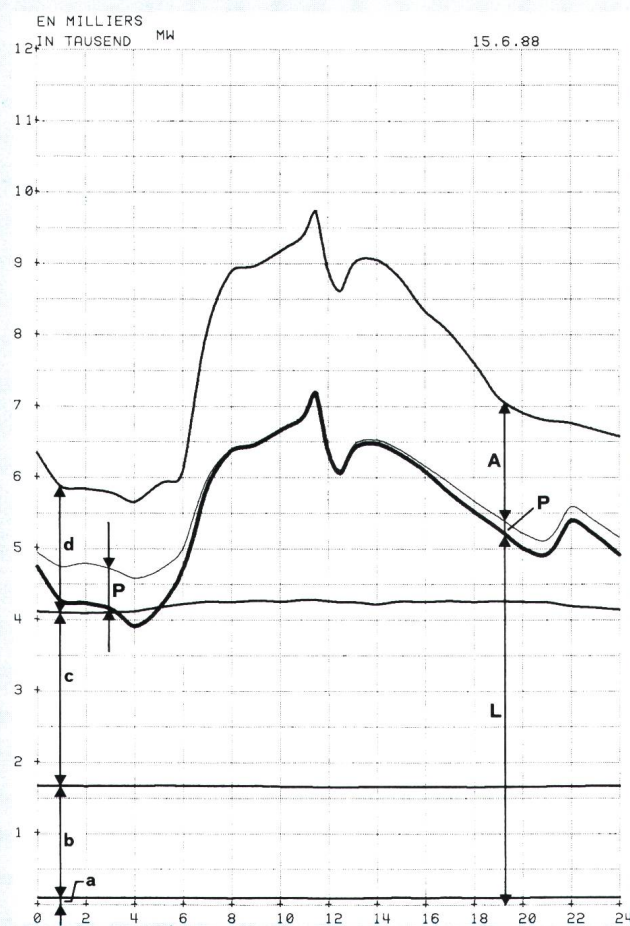

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am 15.6.1988

A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel
Saisonspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung
Total verfügbar

MW
2530
7630
3650
-
13 810

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe
Landesverbrauch mit Speicherpumpen
ohne Speicherpumpen
Einfuhrüberschuss
Ausfuhrüberschuss
Speicherpumpen

9725
7194
7182
-
2541
676

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

a Konv.-therm. Kraftwerke
b Kernkraftwerke
c Laufwerke
d Speicherwerke
e Einfuhrüberschuss
A Ausfuhrüberschuss
P Speicherpumpen
L Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Mittlere Aussentemperatur in den Verbrauchszentren: 19 °C

Puissances disponibles et puissances produites le 15.6.1988

A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels
Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible
Excédent d'importation au moment de la pointe
Total de la puissance disponible

MW
2530
7630
3650
-
13 810

B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale
Consommation du pays avec pompage d'accumulation
sans pompage d'accumulation
Excédent d'importation
Excédent d'exportation
Pompage d'accumulation

9725
7194
7182
-
2541
676

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

a Centrales therm.-classiques
b Centrales nucléaires
c Centrales au fil de l'eau
d Centrales à accumulation
e Excédent d'importation
A Excédent d'exportation
P Pompage d'accumulation
L Consommation du pays sans pompage d'accumulation

Température extérieure moyenne dans les centres de consommation: 19 °C

Gesamte Erzeugung und Abgabe elektrischer Energie in der Schweiz

Mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft.
Die nachstehenden Angaben beziehen sich sowohl auf die Erzeugung der Elektrizitätswerke der Allgemeinenversorgung wie der bahn- und industrieigenen Kraftwerke (Selbstproduzenten).

Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

Communication de l'Office fédéral de l'énergie.
Les chiffres ci-dessous concernent à la fois les entreprises d'électricité livrant de l'électricité à des tiers et les entreprises ferroviaires et industrielles (autoproduleurs).

		Landeserzeugung – Production nationale										Abziehen: Verbrauch der Speicher- pumpen		Nettoerzeugung – Production nette		Einfuhr	Ausfuhr	+ Einfuhr- – Ausfuhr- überschuss	Landes- verbrauch		
		Hydraulische Erzeugung		Erzeugung der Kernkraftwerke		Konventionell- thermische Erzeugung		Total		Total	Ver- ände- rung	Varia- tion									
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 4 – 5	7	8				9	10 = 8 – 9	11 = 6 + 10						
		in GWh (Millionen kWh) – en GWh (millions de kWh)														in GWh – en GWh					
		1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988		
Januar	Janvier	2736	2456	2199	2179	188	123	5123	4758	37	18	5086	4740	– 6,8	1403	1661	1607	1963	– 204	4882	4438
Februar	Février	2049	2662	1982	2055	179	113	4210	4830	20	6	4190	4824	+ 15,1	1282	1504	1291	2008	– 9	504	4181
März	Mars	2491	2850	2188	2168	112	93	4791	5111	33	12	4758	5099	+ 7,2	1276	1565	1603	2091	– 327	526	4431
April	Avril	2314	2385	2077	2084	61	59	4452	4528	100	78	4352	4450	+ 2,3	767	1192	1456	1936	– 689	744	3663
Mai	Mai	3067	3549	1821	1873	54	59	4942	5481	103	233	4839	5248	+ 8,5	864	691	2037	2312	– 1173	1621	3666
Juni	Jun	3604	3830	1039	1098	49	56	4692	4984	268	162	4424	4822	+ 9,0	1015	975	1933	2171	– 918	1196	3506
Juli	Juillet	4317		1236		56		5609		389		5220			566		2475		– 1909	3311	3706
August	Août	3916		950		51		4917		263		4654			731		1956		– 1225	3429	3627
September	Septembre	3683		1747		49		5479		204		5275			581		2266		– 1685	3590	3626
Oktober	Octobre	2924		2157		61		5142		53		5089			995		2129		– 1134	3955	
November	Novembre	2106		2113		88		4307		42		4265			1565		1670		– 105	4160	
Dezember	Décembre	2205		2192		100		4497		52		4445			1665		1742		– 77	4368	
1. Quartal	1 ^{er} trimestre	7276	7968	6369	6402	479	329	14124	14699	90	36	14034	14663	+ 4,5	3961	4730	4501	6062	– 540	13494	13331
2. Quartal	2 ^e trimestre	8985	9764	4937	5055	164	174	14086	14993	471	473	13615	14520	+ 6,6	2646	2858	5426	6419	– 2780	10835	10959
3. Quartal	3 ^e trimestre	11916		3933		156		16005		856		15149			1878		6697		– 4819	10330	
4. Quartal	4 ^e trimestre	7235		6462		249		13946		147		13799			4225		5541		– 1316	12483	
Kalenderjahr	Année civile	35412		21701		1048		58161		1564		56597			12710		22165		– 9455	47142	
Winterhalbjahr	Semestre d'hiver	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88
Sommerhalbjahr	Semestre d'été	13216	15203	12595	12864	827	578	26638	28645	200	183	26438	28462	+ 7,7	8154	8955	8955	11603	– 801	25637	25814
Hydrolog. Jahr	Année hydrologique	20901		8870		320		30091		1327		28764			4524		12123		– 7599	21165	
		34117		21465		1147		56729		1527		55202			12678		21078		– 8400	46802	

		Landes- verbrauch		Verluste		Endverbrauch Consommation finale		Speicherung - Accumulation							
		Consommation du pays		Pertes		Total		Ver- ände- rung		Inhalt der Speicherbecken am Monatsende ¹		Änderung im Berichtsmonat - Entnahme + Auffüllung		Füllungs- grad	
		11 = 6 + 10		12		13 = 11 - 12		14		15		16		17	
		in GWh (Millionen kWh) - en GWh (millions de kWh)		%		in GWh - en GWh		%							
		1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988		
Januar	Janvier	4882	4438	343	312	4539	4126	- 9,1	4885	- 1635	- 1328	50,1	58,9		
Februar	Février	4181	4320	309	316	3872	4004	+ 3,4	3305	- 1259	- 1580	34,9	39,9		
März	Mars	4431	4573	335	342	4096	4231	+ 3,3	1656	- 1373	- 1649	18,4	20,0		
April	Avril	3663	3706	301	297	3362	3409	+ 1,4	1284	- 301	- 372	14,7	15,5		
Mai	Mai	3666	3627	274	271	3392	3356	- 1,1	2396	- 70	+ 1112	13,9	28,9		
Juni	Juin	3506	3626	253	256	3253	3370	+ 3,6	3728	+ 1851	+ 1332	36,2	45,0		
Juli	Juillet	3311		266		3045			6331	+ 3328		76,4			
August	Août	3429		264		3165			7845	+ 1514		94,6			
September	Septembre	3590		272		3318			8091	+ 246		97,6			
Oktober	Octobre	3955		304		3651			7781	- 310		93,8			
November	Novembre	4160		309		3851			7045	- 736		85,0			
Dezember	Décembre	4368		321		4047			6213	- 832		74,9			
1. Quartal	1 ^{er} trimestre	13494	13331	987	970	12507	12361	- 1,2		- 4267	- 4557				
2. Quartal	2 ^e trimestre	10835	10959	828	824	10007	10135	+ 1,3		+ 1480	+ 2072				
3. Quartal	3 ^e trimestre	10330		802		9528				+ 5088					
4. Quartal	4 ^e trimestre	12483		934		11549				- 1878					
Kalenderjahr	Année civile	47142		3551		43591				+ 423					
		1986/87	1987/88	1986/87	1987/88	1986/87	1987/88			1986/87	1987/88				
Winterhalbjahr	Semestre d'hiver	25637	25814	1904	1904	23733	23910	+ 0,7		- 6398	- 6435				
Sommerhalbjahr	Semestre d'été	21165		1630		19535				+ 6568					
Hydrolog. Jahr	Année hydrologique	46802		3534		43268				+ 170					

¹ Speichervermögen: bis 30. April 1986: 8310 GWh
ab 1. Mai 1986: 8290 GWh

¹ Capacité des réservoirs: jusqu'au 30 avril 1986: 8310 GWh
dès le 1^{er} mai 1986: 8290 GWh