

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
<b>Band:</b>	90 (1999)
<b>Heft:</b>	24
<b>Artikel:</b>	Tiefe Erdwärmesonde in Weggis
<b>Autor:</b>	Eugster, Walter J.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-902024">https://doi.org/10.5169/seals-902024</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Tiefe Erdwärmesonde in Weggis

Mit dem Projekt Weggis wurde der praktische Beweis angetreten, dass koaxiale Erdwärmesonden auch in sehr tiefen Bohrungen eingebaut werden können und dass der Betrieb einer solchen Erdwärmesonde keine Probleme aufgibt. In der Schweiz wie auch in den angrenzenden Ländern existiert eine Vielzahl von ungenutzten Tiefbohrungen. Sofern ein geeigneter Wärmeabnehmer in unmittelbarer Nähe vorhanden ist, sollten diese Bohrungen als Wärmequelle genutzt werden. Das Einsparungspotential an fossilen Energieträgern ist beträchtlich.

■ Walter J. Eugster

## Bohrung und Wärmeverteilung

Die 2302 m tiefe geothermische Bohrung in Weggis ist im Jahre 1993 bis auf 2295 m als geschlossene koaxiale Erdwärmesonde ausgebaut worden. Oberhalb von 1780 m ist die Steigleitung isoliert. Vorerst ist die Erdwärmesonde an die Heizungsanlage von drei Mehrfamilienhäusern angeschlossen. 1999 wird ein weiteres Wohn-/Geschäftsgebäude in dieses System integriert. Der Anschluss von weiteren, in der Nachbarschaft demnächst erbauten Wohnhäusern steht noch zur Diskussion.

Das Projekt hat die ersten vier Betriebsjahre begleitet:

- Response-Test (1994): Nach einer ersten Testbetriebsphase im Winter 1993/94 wurde im Frühjahr 1994 durch Einleiten von Bachwasser eine starke Belastung der Erdwärmesonde simuliert.
- Modellrechnungen (1994): Mit Hilfe des Programmes COSOND wurde ein Modell der tiefen Erdwärmesonde aufgestellt, welches allen geometrischen Anforderungen einer Tiefbohrung genügt und alle wesentlichen physikalischen Prozesse berücksichtigt. Die

Eichung des Modells erfolgte anhand des Response-Tests.

- Planung der Wärmeverteilung (1994): Verschiedene mögliche Wärmebezüger in der unmittelbaren Umgebung stehen zur Diskussion. Wegen Finanzierungsschwierigkeiten sind heute nur wenige Bezüger angeschlossen (Kreuzstrasse 16 und 18 sowie Seestrasse 54). Die Erdwärmesonde wird heute also nur zu rund 30% belastet. Die Anschlüsse für den nachträglichen Einbezug der übrigen Bezüger sind vorbereitet.
- Langzeitüberwachung (1994–1997): Mit einem Messprogramm werden die wesentlichen Betriebsdaten der Erdwärmesonde kontinuierlich erfasst. Die Quellentemperaturen erlauben über weite Bereiche der Heizperiode eine direkte Nutzung ohne Wärmepumpe.

Geschlossene Erdwärmesonden grosserer Tiefe wie im vorliegenden Beispiel sind praktikable und einfach zu handhabende Lösungen zur Erschliessung der Erdwärmesonden. Gegenüber offenen, die Tiefenwässer nutzenden Systemen sind die Nutzungstemperaturen und die maximalen Quellenleistungen hingegen deutlich tiefer.

Trotzdem genügen die Quellentemperaturen für eine direkte Gebäudebeheizung über weite Bereiche der Heizperiode, vor allem dann, wenn das Gebäude mit einem Niedertemperatur-Heizsystem ausgerüstet ist. Im vorliegenden Fall kann die Direktbeheizung deshalb realisiert werden, weil die angeschlossenen bestehenden Gebäude wärmetechnisch vollständig saniert worden sind.

Ist die tiefe Erdwärmesonde einmal installiert, so zeigt sie, wie ihre tiefen Pendents, ein konstantes Verhalten. Die lokalen geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse sind nicht mehr relevant. Es bildet sich ein eigenes wärmetechnisches Regime.

## Kostenrechnung

Aus Sicht der Kostenrechnung sind tiefe Erdwärmesonden nur interessant, wenn die Bohrung kostenlos übernommen werden kann. Sei dies, weil es eine missglückte Wasserbohrung, oder weil es eine nicht mehr genutzte Prospektions- oder Förderbohrung (z.B. Erdöl oder Erdgas) ist.



Bild 1 Heutiger Zustand des Bohrlochkopfes, als Châlet getarnt.

### Kontaktadressen

Dr. Walter J. Eugster  
Polydynamics Engineering  
Malojaweg 19  
8048 Zürich

H. Füglister AG  
Seestrasse 54  
6353 Weggis

## Wärmequelle für Wärmepumpen

Eine grobe Kostenrechnung für Weggis sieht folgendermassen aus:


- volle Bohrkosten, Energieabgabe wie 1996/97: Energiekosten=0.62 Fr./kWh
- volle Bohrkosten, voller Endausbau der Energieabgabe: Energiekosten = 0.17 Fr./kWh
- Bohrkosten reduziert um die Förderbeiträge sowie reduziert um den Forderungsverzicht des Bohrunternehmers, Energieabgabe wie 1996/97: Energiekosten=0.32 Fr./kWh
- Bohrkosten reduziert um die Förderbeiträge sowie reduziert um den Forderungsverzicht des Bohrunternehmers, voller Endausbau der Energieabgabe: Energiekosten=0.10 Fr./kWh

Diese Abgaben entsprechen nicht einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsrechnung. Basis der Abschätzung ist eine Verzinsung des Kapitals von 5% und eine Lebensdauer der Anlage von 50 Jahren. Die Wartungs- und Ersatzkosten sind jedoch berücksichtigt.

Diese Zahlen zeigen, dass es einerseits finanziell nicht ratsam ist, eine tiefe Erdwärmesonde (> 2000 m) a priori zu planen. Wenn jedoch eine bestehende Bohrung übernommen werden kann, welche für den neuen Besitzer keine Investition mehr zur Folge hat, ist der Einbau einer geschlossenen Erdwärmesonde durchaus interessant. Die geschätzten Kosten für den Einbau einer Erdwärmesonde betragen je nach Zustand und Alter der Bohrung 0.7–1.4 Mio. Franken. Bei voller Nutzung hat dies einen Energiepreis von 0.05–0.10 Fr./kWh zur Folge.

Hierzu ist zu bemerken, dass nicht benutzte Bohrungen so oder so einmal gefüllt werden müssen. Auch wenn dafür eine lange Frist zur Verfügung steht, entstehen dem Besitzer bzw. ehemaligen Nutzer der Bohrung doch Kosten im Bereich von 10 000 bis zu 100 000 Franken. Einer «Schenkung» der Bohrung an einen späteren Benutzer sollte deshalb also nichts im Wege stehen.

Bild 2 Ausbau der tiefen Erdwärmesonde in Weggis.

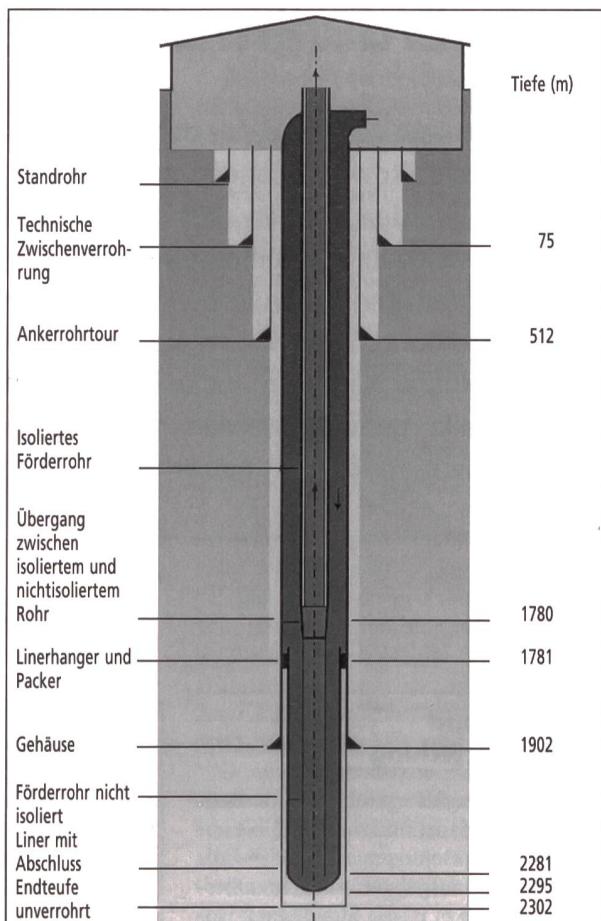

Das Projekt «Tiefe Erdwärmesonde in Weggis» wird vom Projekt- und Studienfonds der Elektrizitätswirtschaft (PSEL) unterstützt.

	Energiemenge (kWh)	
	1995/96	1996/97
<b>Totale Energieabgabe</b>	<b>268 650</b>	<b>251 650</b>
davon als Heizenergie (für Wärmepumpe)	207 250	181 700
davon als Brauchwarmwasser (für Wärmepumpe)	57 900	66 200
Wärmeverluste	3 500	3 750
<b>Totale Energieproduktion</b>	<b>268 650</b>	<b>251 650</b>
mit Hilfe der Wärmepumpen (Heizung und BWW)	151 300	125 200
als Direktnutzung für die Heizung	117 350	126 450
<b>Gesamtverbrauch an elektrischer Energie</b>	<b>43 100</b>	<b>43 300</b>
<b>Jahresarbeitszahlen</b>	<b>6.23</b>	<b>5.44</b>

Tabelle I Energiebilanz (teilweise geschätzt).

## Sonde géothermique Weggis

Avec le projet Weggis, la preuve pratique a été faite que des sondes géothermiques coaxiales peuvent également être installées dans des forages à grandes profondeurs et que l'exploitation de telles sondes géothermiques ne pose aucun problème. Il existe en Suisse, comme dans les pays limitrophes, une multitude de forages à grandes profondeurs. Pour autant qu'un repreneur de chaleur approprié (avec ou sans pompe à chaleur) se trouve dans les environs immédiats, ces forages devraient être utilisés en tant que source de chaleur. Le potentiel d'économie des vecteurs d'énergie fossile est considérable.