

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

**Band:** 91 (2000)

**Heft:** 24

**Artikel:** Heizen mit Strom

**Autor:** Müller, Peter

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-855633>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.10.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Heizen mit Strom – Einsparmöglichkeiten im Raumwärmebereich

Integrierte Systeme mit umweltenergienutzenden Komponenten unter Einsatz der Wärmepumpe und Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung in Kombination mit modernen elektrischen Ergänzungssystemen zur Heizung und Warmwasserbereitung erfüllen hervorragend die neuzeitlichen Kriterien für Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Komfort. Im Vergleich zur konventionellen Beheizung wird ein erhebliches Einsparpotenzial durch die Wärmepumpe erschlossen.

■ Peter Müller

## Was soll eingespart werden?

Zunächst ist zu klären, was eingespart werden soll. Sind es Gesamtkosten, Betriebskosten, CO<sub>2</sub>-Emissionen, Endenergie oder Primärenergie? Um weitere Differenzierungen zu vermeiden, beschränken sich nachfolgende Aussagen auf die Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern. Dabei bleibt die Chance ungenutzt, zu zeigen, welche intelligenten Gebäudemanagementpraktiken in erheblichem Umfang Bewirtschaftungskosten grosser Liegenschaften zu senken imstande sind.

Die Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung, Frankfurt am Main, hat errechnet, dass im Vergleich zu einem Referenzgebäude durch Energiesparsysteme die in Tabelle I ausgewiesenen Einsparungen möglich sind.

## Referenzgebäude




Das Referenzgebäude hat 140 m<sup>2</sup> Wohnfläche, eine Normgebäude-Heizlast von 4,9 kW, ein A/V-Verhältnis (Verhältnis Gebäudeoberflächen-/umbautes Volumen) von 0,75 und einen Jahresheiz-Wärmebedarf von 10 500 kWh/a oder 75 kWh/m<sup>2</sup>/a. Dieser liegt rund 5% unter dem maximal zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung (EnEV). Es ist mit einer Pumpenwarmwasserhei-

zung mit Raumheizkörpern und einer in die Raumwärmeversorgung integrierten, zentralen Trinkwassererwärmung mit Zirkulation ausgestattet.

Das Gebäude verfügt über eine zentrale Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung mit dezentraler Zuluft. In Niedrigenergiehäusern ist, wenn nicht auch Komfort und gesundheitsförderliche Raumluftqualität eingespart werden sollen, neben Wärmedämmung und Luftdichtheit der Gebäudehülle, eine neuzeitlichen Anforderungen gerecht werdende Lüftung unerlässlich. Ohne eine mechanische Lüftungsanlage können in einem modernen Gebäude keine hygienisch und bauphysikalisch einwandfreie gesunde und primärenergiesparende Wärmeversorgung und Lüftung gewährleistet werden.

Da wir uns in vielen Fällen fast ausschliesslich im Innern von Gebäuden aufhalten, ist dem Lebensmittel Luft erheblich höhere Bedeutung zuzumessen, als es üblichen Gewohnheiten und Einschätzungen entspricht. Diese Aussage hat zum Hintergrund:

- Der Lüftungswärmebedarf ist im Niedrigenergiehaus im Vergleich zum Transmissionswärmebedarf dominant
- Luftinhaltsstoffe beliebiger Gesundheitsrelevanz sind in der Raumluft von Gebäuden um ein Vielfaches höher konzentriert als in der Aussenluft
- So genanntes «natürliches» Lüften, ein Zufallsprodukt aus gekippten Fenstern

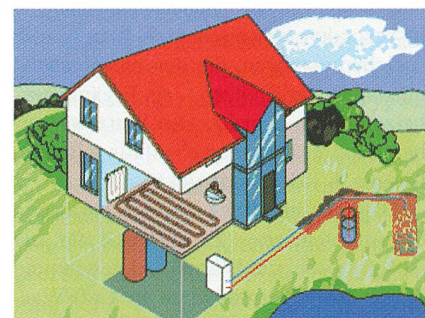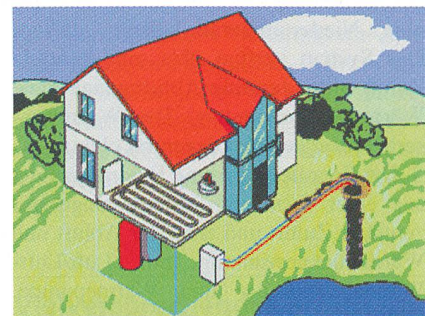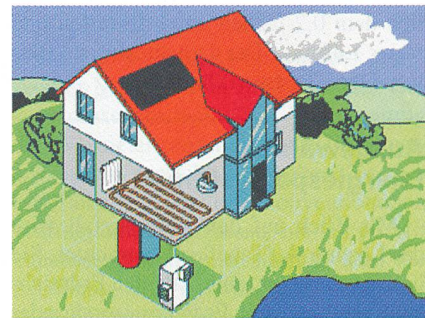

Wärmepumpen-Energiequellen: Luft, Erde, Wasser (Bilder BKW).

- mit Querlüftung aufgrund der Zufälligkeiten von Winddruckdifferenzen, führt meist zu erheblichen Lüftungswärmeverlusten, eigentlich nie aber zu einer gesunden Lüftung
- Bauschäden an konstruktionsbedingten Luftleckagestellen verfügen über ein erhebliches Schadenspotenzial.

Unter Berücksichtigung der unvermeidlichen Infiltration durch Leckagen

Adresse des Autors  
 Peter Müller  
 Dipl.-Ing., Lehrbeauftragter  
 Fachhochschule Dortmund  
 Sonnenstrasse 96  
 D-44139 Dortmund

Vortrag am 4. VDEW-Symposium für  
 Wissenschafts-Journalisten

Kriterien/ Lösungen	Endenergie	Primär-energie	CO <sub>2</sub> -Emission	Investition	Betriebskosten	Gesamtkosten
A	26	64	67	120	80	102
B	24	59	63	115	89	107
C	52	76	79	117	101	108

Tabelle I Ergebnisse der ausgewählten Energiesparsysteme (ausgewiesene Einsparungen in %).

sollte die Luftwechselrate insgesamt mindestens im Bereich 0,5 bis 1,0 liegen. Dabei streben Hygieniker eher Werte des Luftwechsels grösser als 1,0 an. Das Referenzobjekt verfügt über einen 0,6-fachen mechanischen Luftwechsel zuzüglich dem 0,2-fachen aus Infiltration und freier Lüftung. Der Drucktestwert (Blower-Door-Testwert) beträgt 2.

### Ausgewählte Energiesparsysteme

Mit Blick auf den Referenzfall wird die Lösung A (Tabelle I) betrachtet. Sie besteht aus einer monovalenten Erdreich-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde oder Erdwärmekollektor, die die Wärme für eine Niedertemperaturheizung liefert. Das System verfügt über eine zentrale Zuluft- oder zentrale Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral elektrisch.

Die Energiesparlösung B wird gebildet aus einer Wohnungslüftungsanlage mit zentraler Zuluft und zentraler Abluft und Wärmerückgewinnung mit Luft/Luft-Wärmeaustauscher und Wärmepumpe. Hierbei kommen Elektro-Speicher-Heizgeräte mit entsprechender Regelung – insbesondere erweisen sich hier Nachtspeicherheizungen, die den entsprechend günstigen Tarif nutzen – als Ergänzungsheizung zum Einsatz. Die Warmwasserbereitung erfolgt hier ebenfalls – wie in Lösung A – dezentral elektrisch.

Dagegen bildet die Energiesparlösung C ein integriertes Zentralgerät für die Abluft, wobei die Wärmerückgewinnung durch eine Wärmepumpe in Luft/Wassertechnik erfolgt. Die Zuluft wird dezentral über Aussenwandventile zugeführt. Die Heizwärmeversorgung realisiert die Wärmepumpe, und die Restenergiedeckung läuft über einen Gas-Umlauf-Wasserheizer. Die Heizwärmeabgabe erfolgt über eine Niedertemperaturheizung.

Die zentrale Warmwasserversorgung wird über einen Speicher im Zentralgerät verwirklicht, der je nach Warmwasserentnahme über die Wärmepumpe und/oder den Gas-Umlauf-Wasserheizer geladen wird.

In der Tabelle I sind die Ergebnisse der ausgewählten Energiesparsysteme mit Einsatz der Wärmepumpe enthalten. Beurteilungskriterien waren der Endenergieverbrauch, der Primärenergieverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emission, die Investition, die Betriebskosten und die Gesamtkosten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass integrierte Systeme mit umweltenergienutzenden Komponenten un-

ter Einsatz der Wärmepumpe und Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung in Kombination mit modernen elektrischen Ergänzungssystemen zur Heizung und Warmwasserbereitung hervorragend die verschärften Bedingungen der EnEV unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Komfort erfüllen.

Im Vergleich zur konventionellen Beheizung mit Gas/Ölheizkessel wird ein erhebliches Einsparpotenzial bei allen Einspareingangskriterien durch die Wärmepumpe erschlossen. Ausnahme: die Investitionsausgaben.

### Öl- und Gasheizungen haben Tradition, Wärmepumpen haben Zukunft

Vor diesem Hintergrund sind die Erfolge der Wärmepumpe in der Schweiz zu verstehen. Immer mehr Schweizer setzen nicht nur im Neubau, sondern auch bei der Modernisierung von Gebäuden, auf die Wärmepumpe.

Die Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz führt diese Entwicklung (Marktanteil der Wärmepumpen im Heizungsmarkt für neue Häuser der Schweiz über 30%) auf den erreichten Qualitätsstandard, auf die durch die Veröffentlichung von Prüfergebnissen durch das Wärmepumpentest- und Ausbildungszentrum Winterthur/Töss deutlich verbesserten Leistungszahlen und auf die erzielte Sicherheit der Wärmepumpentechnik in der Anwendung zurück. Dem gleichen Zweck dient das in der Organisation D.A.CH für Deutschland, Österreich und die Schweiz seit kurzem definierte Gütesiegel für Wärmepumpen.

Für den deutschen Wärmepumpenhersteller Waterkotte ist beispielsweise Österreich immer noch der wichtigste Markt. «Rund 30% unserer Produktion gehen in die Alpenrepublik.» Dieser Anteil lag zeitweise sogar noch höher, und das Unternehmen spricht sogar von «Glück», dass Waterkotte diesen Markt hatte, «als das Geschäft in Deutschland schlecht ging».

Rund 1200 Wärmepumpen – ausschliesslich für die Wärmequellen Erde und Wasser – verlassen jährlich die Fabrikationsstätte in Herne. Etwa 400 Stück davon werden nach Österreich exportiert. Weitere Stückzahlen gehen in andere europäische Länder. Mit dem deutschen Markt ist man bei der Firma Waterkotte – trotz des steigenden Absatzes – noch nicht zufrieden: «Im Vergleich zu Österreich könnte es mehr sein», antwortet Waterkotte auf die Frage nach den unterschiedlichen Marktbedeutungen. Selbst dieser Wunsch ist bescheiden, wenn man bedenkt, dass Deutschland zehnmal mehr Einwohner hat.

Fazit: In Niedrigenergiehäusern der Zukunft ist die Wärmepumpe im Vergleich zu traditionellen Systemen aus Gründen der Einsparnotwendigkeiten im Vorteil. Es ist eine Chance für Energiedienstleister, in diesem Segment entsprechende Lösungen zu präsentieren.

Einige Energieversorger stellen sich bereits dieser Aufgabe, so zum Beispiel die Meag, Halle, mit dem Meag-Haus, einer Gemeinschaftsinitiative einer Bausparkasse, verschiedener Bauträger, Handwerker, Technikausstatter unter Regie der Meag. Sie zeigt, dass die Einsparungen in der Realität und nicht nur auf dem Papier erzielt werden können. Gleiches gilt für das Miet-/Kaufsystem der VEW Energie AG, Dortmund.

Die Anwendungstechnik der VEW Energie AG informiert ebenso wie das Wärmepumpentest- und Ausbildungszentrum Winterthur/Töss über Vergleichsdaten für Raumheizungs-Wärmepumpen in einem Bulletin über Produktvergleiche von Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

In der Schweiz ist der Niedrigenergiehausstandard bereits wesentliches Attribut von Verkaufs- und Vermietungsanzeigen. Den technischen Standard dieses Konzeptes auch in Deutschland zu garantieren im Sinne der Einsparung von Geld und Umweltbelastung, ist eine Chance für Dienstleister im liberalisierten Strommarkt.

### Chauffage électrique – possibilités d'économiser de l'énergie dans le domaine du chauffage des locaux

Parmi les systèmes intégrés avec des composants utilisant l'énergie environnementale, l'utilisation de la pompe à chaleur et de l'aération du logement avec récupération de la chaleur, ceci en combinaison avec des systèmes électriques complémentaires modernes pour le chauffage et la préparation de l'eau chaude sanitaire, remplit de façon optimale les critères actuels de rentabilité, d'écologie et de confort. Comparée au chauffage conventionnel, la pompe à chaleur permet de mettre en valeur un potentiel important d'économies d'énergie.