

Direttive concernenti il piano d'emergenza per gli impianti d'accumulazione

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali**

Band (Jahr): **51 (2004)**

Heft 7

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-370032>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ALLARME ALLA POPOLAZIONE

Direttive concernenti il piano d'emergenza per gli impianti d'accumulazione


UFPP. In Svizzera, la rottura di un impianto d'accumulazione sembra un evento improbabile. Ciononostante gli esercenti di impianti d'accumulazione e le autorità si preoccupano di questa eventualità. Un gruppo di lavoro ha elaborato le «Direttive concernenti il piano d'emergenza per gli impianti d'accumulazione» e le ha presentate in occasione di un incontro informativo.

Per garantire una protezione completa della popolazione e delle sue basi vitali è indispensabile adottare misure preventive. Non vanno trascurati neppure gli eventi poco probabili che potrebbero causare gravi perdite e danni, come la rottura di dighe. In caso di rottura di un impianto d'accumulazione, l'onda di piena metterebbe in pericolo sia la popolazione che le sue basi vitali. La sorveglianza rigorosa degli impianti permette di individuare subito eventuali anomalie e di adottare le contromisure necessarie.

In caso di grave pericolo, la popolazione deve evacuare tempestivamente la zona minacciata. Le premesse per garantire la sicurezza della popolazione sono un sistema d'allarme funzionante e un piano d'evacuazione efficiente. Per iniziativa dell'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) e dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è stato creato un gruppo di lavoro con l'obiettivo di pianificare tutte le misure preventive necessarie. Negli ultimi mesi, esso ha elaborato le «Direttive concernenti il piano d'emergenza per gli impianti d'accumulazione».

Ripartizione dei compiti

Dal 20 al 21 ottobre 2004 si è svolto a Berna un incontro informativo con i responsabili della sicurezza degli impianti di accumulazione ed i responsabili cantonali degli interventi in caso di catastrofe, al quale hanno

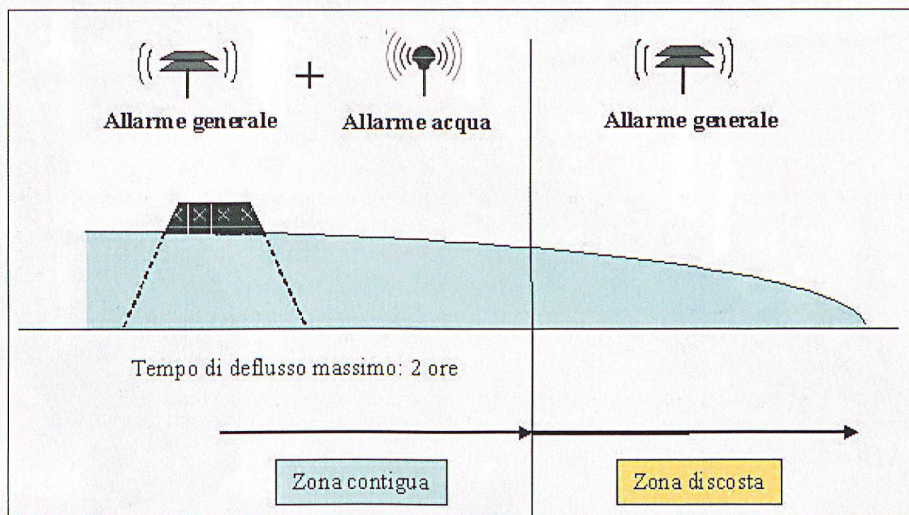

La figura mostra il sistema d'allarme degli impianti d'accumulazione con più di 2 milioni di m³ di ritenuta e di quelli con meno di 2 milioni di m³ di ritenuta quando il potenziale pericolo lo richiede.

partecipato più di 200 persone. Il tema dell'incontro è stato il piano d'emergenza per gli impianti d'accumulazione in base alle nuove prescrizioni legali.

Le nuove direttive costituiscono un ausilio per i titolari o gli esercenti di impianti d'accumulazione nonché gli organi federali e cantonali che devono gestire i casi d'emergenza che minacciano la sicurezza degli impianti d'accumulazione. I responsabili della sicurezza degli impianti d'accumulazione sono tenuti ad elaborare un piano d'emergenza adeguato alle condizioni locali. I responsabili cantonali devono invece elaborare un piano d'evacuazione per la zona contigua e quella discosta ed informare la popolazione in merito.

Diversi scenari

Le situazioni che potrebbero minacciare la sicurezza di un impianto d'accumulazione sono diverse. Il piano d'emergenza prevede perciò diversi gradi di pericolo che richiedo-

no l'adozione di adeguate contromisure. In caso effettivo, il titolare o l'esercente dell'impianto deve adottare le prime contromisure d'intesa con l'autorità di vigilanza. Si tratta soprattutto di contromisure d'ordine tecnico (per esempio la limitazione dell'esercizio).

Se il pericolo aumenta, deve essere possibile dare l'allarme alla popolazione. I sistemi d'allarme vengono scelti in base al volume del bacino di ritenuta ed al potenziale pericolo. Ogni sistema richiede un'organizzazione particolare e mezzi specifici. Gli impianti d'accumulazione con più di 2 milioni di m³ di ritenuta devono ad esempio essere dotati di un sistema per dare l'allarme nella zona contigua (= tempo di deflusso del fronte dell'onda di piena inferiore a due ore). Gli impianti d'accumulazione con meno di 2 milioni di m³ di ritenuta devono essere dotati di un sistema ridotto per dare l'allarme acqua nella zona contigua quando il potenziale pericolo lo richiede.

Ruolo della radio

Il segnale di «Allarme acqua» sollecita la popolazione ad abbandonare la zona minacciata. Gli specialisti si basano comunque sul presupposto che sia possibile capire in anticipo quando è imminente un cedimento o uno straripamento della diga. Per evitare che il segnale di allarme acqua scateni il panico tra la popolazione, viene prima attivato l'allarme generale. Si tratta di una novità introdotta nel 2004 con l'Ordinanza sull'allarme. L'allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare la radio. Le autorità utilizzano i canali radiofonici nazionali e locali per diramare informazioni e istruzioni di comportamento presso la popolazione. □

Che cosa sono gli impianti d'accumulazione?

Per impianto d'accumulazione s'intende un impianto per la raccolta di corsi d'acqua, la ritenuta di acqua, fango, detriti, ghiaccio galleggiante o neve di fusione delle valanghe oppure la sedimentazione di materiali in sospensione (per es. sabbia). Esso è costituito da un'opera di sbarramento (diga) e un'area di ritenuta (bacino di ritenuta, bacino d'accumulazione, bacino d'invaso). Attualmente in Svizzera sono 212 gli impianti d'accumulazione assoggettati all'Ordinanza sugli impianti d'accumulazione: 193 di questi devono essere dotati di un sistema d'allarme, 64 contengono più di 2 milioni di m³ d'acqua e dispongono perciò di un sistema per dare l'allarme acqua, 40 contengono meno di 2 milioni di m³ d'acqua e devono essere dotati di un sistema ridotto per dare l'allarme acqua, per i rimanenti 88 (bacini di ritenuta, bacini d'accumulazione) è possibile dare l'allarme alla popolazione tramite il segnale d'allarme generale.